



ISTNIEJE OD 1989 R.

®

OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ „PP”

Marek Zajac i Artur Zajac s.c.

LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW

tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477

www.pppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
 - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe (frakcja wdychalna + respirabilna),
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
 - radiografii ogólnej,
 - stomatologii,
 - mammografii,
 - fluoroskopii i angiografii,
 - tomografii komputerowej,
 - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- testy akceptacyjne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/21-10-5-1

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W ŚRODOWISKU W OTOCZENIU INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. LOKALIZACJA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ:

- województwo: świętokrzyskie,
- linia elektroenergetyczna relacji: Połaniec – Kielce
- przebieg: 77-78-79; 97-98-99-100-101; 107-108-109; 11-112-113; 114-115-116; 117-118-119; 124-125-126; 130-131-132; 144-145-146; 180-181-182-183; 184-185-186; 204-205-206-207; 208-209-210.

2. DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I UŻYTKOWNIKA:

- ZLECENIODAWCA: ELPATOR Sp. z o.o., Zacernie 953, 36-062 Zacernie.

- PRZEDSTAWICIEL ZLECENIODAWCY: Waldemar Piesiak.

- UŻYTKOWNIK: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.

3. POMIARY WYKONAŁI: mgr inż. Mateusz Piechaczek i mgr inż. Piotr Liniewicz.

4. DATA POMIARÓW: 10.11.2021 r., godz. 10⁰⁰ ÷ 15³⁰.
16.11.2021 r., godz. 10⁰⁰ ÷ 16⁰⁰.
17.11.2021 r., godz. 10⁰⁰ ÷ 14³⁰.

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW ORAZ STWIERDZENIE ZGODNOŚCI: mgr inż. Mateusz Piechaczek.

6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA: 18.11.2021 r.

7. PRZEGLĄD WYNIKÓW i AUTORYZACJA: mgr inż. Artur Zajac.

8. DATA AUTORYZACJI: 18.11.2021 r.



Bez pisemnej zgody Dyrektora Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.

9. DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO:

Przedmiotem pomiarów jest jednotorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji:

1. Połaniec – Kielce (prześla: 77-78-79; 97-98-99-100-101; 107-108-109; 11-112-113; 114-115-116; 117-118-119; 124-125-126; 130-131- 132; 144-145-146; 180-181-182-183; 184-185-186; 204-205-206-207; 208-209-210.),

Obszar objęty pomiarami jest terenem ogólnodostępnym.

W czasie wykonywania pomiarów linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia była pod napięciem.

Tabela 1 zawiera informacje o parametrach pracy linii.

Tabela 2 zawiera informacje o zastosowanych poprawkach pomiarowych.

Tabela 1. Parametry pracy linii.

numer toru/ data	napięcie podczas pomiaru - U_{ch} [kV]		napięcie maksymalne - U_{max} [kV]	prąd podczas pomiaru - I_{ch} [A]		prąd maksymalny - I_{max} [A]
	przed pomiarem - U_{ch} [kV]	po pomiarze - U_{ch} [kV]		przed pomiarem I_{ch} [A]	po pomiarze I_{ch} [A]	
Połaniec – Kielce / 10.11.2021	$U_{L12}=406,6$	$U_{L12}=404,1$	440	$I_{L1}=65$	$I_{L1}=67$	1960
	$U_{L23}=408,0$	$U_{L23}=405,8$		$I_{L2}=74$	$I_{L2}=74$	
	$U_{L31}=404,5$	$U_{L31}=401,9$		$I_{L3}=62$	$I_{L3}=61$	
Połaniec – Kielce / 16.11.2021	$U_{L12}=407,6$	$U_{L12}=406,0$		$I_{L1}=143$	$I_{L1}=81$	
	$U_{L23}=409,7$	$U_{L23}=408,3$		$I_{L2}=144$	$I_{L2}=86$	
	$U_{L31}=405,6$	$U_{L31}=404,1$		$I_{L3}=133$	$I_{L3}=73$	
Połaniec – Kielce / 17.11.2021	$U_{L12}=404,1$	$U_{L12}=404,4$		$I_{L1}=150$	$I_{L1}=124$	
	$U_{L23}=405,5$	$U_{L23}=406,3$		$I_{L2}=149$	$I_{L2}=128$	
	$U_{L31}=401,7$	$U_{L31}=402,1$		$I_{L3}=139$	$I_{L3}=114$	

Tabela 2. Poprawki pomiarowe.

Numer prześla	napięcie podczas pomiaru U_{ch} [kV]	napięcie maksymalne U_{max} [kV]	prąd podczas pomiaru I_{ch} [A]	prąd maksymalny I_{max} [A]	Odległość przewo- du linii względem ziemi w trakcie wykonywania pomiaru	Odległość przewodu linii względem ziemi dla największego, dopusz- czalnego zwisu (w temperaturze +60°C)	Poprawka pomiarowa dla składowej elektrycznej k_u	Poprawka pomiarowa dla składowej magnetycznej k_i	Poprawka pomiarowa dla największego zwisu przewo- dów fazowych linii k_f
77-78	405	440	131	1960	15,5	13,3	1,09	14,96	1,43
78-79	405	440	130	1960	16,2	14,7	1,09	15,08	1,25
97-98	405	440	124	1960	12,7	11,4	1,09	15,81	1,30
98-99	405	440	116	1960	12,8	10,2	1,09	16,90	1,73
99-100	406	440	137	1960	18,2	16,2	1,08	14,31	1,30
100-101	406	440	115	1960	12,9	10,7	1,08	17,04	1,57
107-108	407	440	119	1960	12,0	10,6	1,08	16,47	1,35
108-109	405	440	93	1960	12,6	10,2	1,09	21,08	1,67
111-112	405	440	83	1960	10,8	9,6	1,09	23,61	1,34
112-113	404	440	73	1960	11,2	10,2	1,09	26,85	1,26
114-115	402	440	146	1960	11,2	8,8	1,09	13,42	1,83
115-116	402	440	141	1960	16,6	15,0	1,09	13,90	1,26
117-118	401	440	136	1960	13,8	10,2	1,10	14,41	2,07
118-119	401	440	146	1960	15,1	13,1	1,10	13,42	1,39
124-125	401	440	149	1960	12,8	11,0	1,10	13,15	1,44
125-126	402	440	154	1960	14,1	12,3	1,09	12,73	1,38
130-131	401	440	154	1960	13,0	10,9	1,10	12,73	1,53
131-132	402	440	118	1960	13,8	11,7	1,09	16,61	1,48
144-145	402	440	109	1960	13,0	11,1	1,09	17,98	1,46
145-146	402	440	114	1960	11,2	9,7	1,09	17,19	1,43
180-181	404	440	55	1960	11,0	9,5	1,09	35,64	1,44
181-182	404	440	51	1960	15,8	14,2	1,09	38,43	1,28
182-183	404	440	53	1960	12,0	10,2	1,09	36,98	1,49
184-185	404	440	57	1960	12,9	11,3	1,09	34,39	1,37
185-186	403	440	55	1960	13,5	11,6	1,09	35,64	1,44
204-205	404	440	58	1960	14,5	12,3	1,09	33,79	1,47
205-206	404	440	61	1960	18,5	16,6	1,09	32,13	1,28
206-207	405	440	51	1960	12,2	9,8	1,09	38,43	1,71
208-209	403	440	51	1960	13,9	11,7	1,09	38,43	1,51
209-210	402	440	61	1960	17,8	14,8	1,09	32,13	1,52

Dane zawarte w tabeli 1 pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Zleceniodawcy.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji instalacji i urządzeń będących źródłem pól elektromagnetycznych, ich liczby i ich parametrów w czasie wykonywania pomiarów. W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono występowanie innych źródeł promieniowania w badanym zakresie, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 3.

10. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.

10.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji elektroenergetycznej, będącej przedmiotem pomiarów, jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla miejsc dostępnych dla ludności.

10.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

Tabela 3. Warunki środowiskowe.

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne			
10.11.2021	10:00	początkowy	temperatura.:	5°C	wilgotność.:	74%
	15:30	końcowy	temperatura.:	9°C	wilgotność.:	63%
16.11.2021	10:00	początkowy	temperatura.:	3°C	wilgotność.:	71%
	16:00	końcowy	temperatura.:	5°C	wilgotność.:	67%
17.11.2021	10:00	początkowy	temperatura.:	2°C	wilgotność.:	73%
	14:30	końcowy	temperatura.:	3°C	wilgotność.:	69%

10.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2008-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

10.5. Aparatura pomiarowa.**Tabela 4. 1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego.**

1.	miernik		
	nazwa	miernik pola elektromagnetycznego	
	producent	Maschek Elektronik GmbH	
	typ	ESM-100	
	numer fabryczny	972241	
2.	sonda pomiarowa		
	typ	sonda zintegrowana z miernikiem	
	numer fabryczny		
	pole	elektryczne	magnetyczne
	zakres pomiaru pola elektromagnetycznego	0,100 [kV/m] ÷ 50 [kV/m]	0,050 [μT] ÷ 19 [mT]
	zakres częstotliwościowy	10 [Hz] ÷ 400 000 [Hz]	10 [Hz] ÷ 400 000 [Hz]
3.	Niepewność zestawu pomiarowego	7,2%	8,6%
	świadectwo wzorcowania		
3.1.	laboratorium wzorcuje	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078	
3.2.	numer świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/229/19	
3.3.	data wydania świadectwa wzorcowania	28 sierpnia 2019 r.	
3.4.	data ważności wzorcowania	28 sierpnia 2022 r.	
4.	bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.	
5.	świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej		
5.1.	laboratorium wykonujące pomiar	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078	
5.2.	numer świadectwa	LWiMP/P/057/17	
5.3.	data wydania świadectwa	22 maja 2017 r.	

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

12. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	współrzędne geograficzne	Wartość zmierzona natężenia pola E [V/m]	Wynik skorygowany pomiaru natężenia skutecznego pola E [V/m]*	wysokość pionu (punktu) pomiarowego[m]	Wartość zmierzona natężenia pola H [μT]	Wartość przeliczona natężenia pola H [A/m]**	Wynik skorygowany pomiaru natężenia skutecznego pola H [A/m]*	wysokość pionu (punktu) pomiarowego[m]	Wartość wskaźnikowa WME	Wartość wskaźnikowa WMH	Stwierdzenie zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 11.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 13.1 sprawozdania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Słup nr 77	N 50° 31' 25,7" E 20° 59' 19,3"	641	750	2,0	1,27	1,01	16	2,0	0,08	0,27	Zgodny
2	Słup nr 77	N 50° 31' 25,5" E 20° 59' 19,6"	376	440	2,0	1,23	0,99	16	2,0	0,04	0,27	Zgodny
3	Słup nr 77	N 50° 31' 25,2" E 20° 59' 19,4"	1124	1300	2,0	1,05	0,84	14	2,0	0,13	0,23	Zgodny
4	Słup nr 77	N 50° 31' 25,4" E 20° 59' 19"	506	590	2,0	1,17	0,94	15	2,0	0,06	0,25	Zgodny
5	Przęsło 77-78	N 50° 31' 25,3" E 20° 59' 15,3"	1710	2900	2,0	0,84	0,67	16	2,0	0,29	0,27	Zgodny
6	Przęsło 77-78	N 50° 31' 25,6" E 20° 59' 15,5"	1864	3100	2,0	1,21	0,97	23	2,0	0,31	0,38	Zgodny
7	Przęsło 77-78	N 50° 31' 25,9" E 20° 59' 15,6"	834	1400	2,0	1,43	1,15	27	2,0	0,14	0,45	Zgodny
8	Przęsło 77-78	N 50° 31' 26,4" E 20° 59' 15,9"	1814	3000	2,0	1,16	0,93	22	2,0	0,30	0,37	Zgodny
9	Przęsło 77-78	N 50° 31' 26,7" E 20° 59' 16"	1598	2700	2,0	0,75	0,60	14	2,0	0,27	0,23	Zgodny
10	Przęsło 77-78	N 50° 31' 27,6" E 20° 59' 9,2"	2341	3900	2,0	1,05	0,84	19	2,0	0,39	0,32	Zgodny
11	Przęsło 77-78	N 50° 31' 27,3" E 20° 59' 9"	2467	4100	2,0	1,53	1,23	29	2,0	0,41	0,48	Zgodny
12	Przęsło 77-78	N 50° 31' 26,9" E 20° 59' 8,6"	1439	2400	2,0	1,73	1,38	32	2,0	0,24	0,53	Zgodny
13	Przęsło 77-78	N 50° 31' 26,6" E 20° 59' 8,3"	2417	4000	2,0	1,44	1,15	27	2,0	0,40	0,45	Zgodny
14	Przęsło 77-78	N 50° 31' 26,4" E 20° 59' 8,1"	2073	3500	2,0	0,95	0,76	18	2,0	0,35	0,30	Zgodny
15	Przęsło 77-78	N 50° 31' 26,9" E 20° 59' 4,2"	1584	2600	2,0	0,78	0,62	14	2,0	0,26	0,23	Zgodny
16	Przęsło 77-78	N 50° 31' 27,2" E 20° 59' 4,2"	1487	2500	2,0	0,98	0,78	18	2,0	0,25	0,30	Zgodny
17	Przęsło 77-78	N 50° 31' 27,5" E 20° 59' 4,4"	676	1100	2,0	1,07	0,85	20	2,0	0,11	0,33	Zgodny
18	Przęsło 77-78	N 50° 31' 27,9" E 20° 59' 4,6"	1434	2400	2,0	0,90	0,72	17	2,0	0,24	0,28	Zgodny
19	Przęsło 77-78	N 50° 31' 28,1" E 20° 59' 4,8"	1302	2200	2,0	0,69	0,56	13	2,0	0,22	0,22	Zgodny
20	Słup nr 78	N 50° 31' 28,3" E 20° 58' 58,8"	<100	<110	0,3-2,0	0,47	0,37	6,1	2,0	<0,01	0,10	Zgodny
21	Słup nr 78	N 50° 31' 28,2" E 20° 58' 58,5"	303	400	2,0	0,46	0,36	6,0	2,0	0,04	0,10	Zgodny
22	Słup nr 78	N 50° 31' 28,4" E 20° 58' 58,3"	<100	<110	0,3-2,0	0,49	0,39	6,4	2,0	<0,01	0,11	Zgodny
23	Słup nr 78	N 50° 31' 28,5" E 20° 58' 58,6"	183	200	2,0	0,46	0,37	6,1	2,0	0,02	0,10	Zgodny
24	Przęsło 78-79	N 50° 31' 29,4" E 20° 58' 54,9"	1194	1700	2,0	0,52	0,42	8,5	2,0	0,17	0,14	Zgodny
25	Przęsło 78-79	N 50° 31' 29,1" E 20° 58' 54,8"	992	1400	2,0	0,65	0,52	11	2,0	0,14	0,18	Zgodny
26	Przęsło 78-79	N 50° 31' 28,9" E 20° 58' 54,6"	224	330	2,0	0,73	0,59	12	2,0	0,03	0,20	Zgodny
27	Przęsło 78-79	N 50° 31' 28,6" E 20° 58' 54,3"	1020	1500	2,0	0,68	0,54	11	2,0	0,15	0,18	Zgodny
28	Przęsło 78-79	N 50° 31' 28,3" E 20° 58' 54,1"	1111	1600	2,0	0,53	0,42	8,6	2,0	0,16	0,14	Zgodny
29	Przęsło 78-79	N 50° 31' 28,8" E 20° 58' 50,5"	1284	1900	2,0	0,68	0,54	11	2,0	0,19	0,18	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Przęsło 78-79	N 50° 31' 29,1'' E 20° 58' 50,8''	1403	2000	2,0	1,08	0,87	18	2,0	0,20	0,30	Zgodny
31	Przęsło 78-79	N 50° 31' 29,4'' E 20° 58' 51,1''	452	660	2,0	1,18	0,95	19	2,0	0,07	0,32	Zgodny
32	Przęsło 78-79	N 50° 31' 29,7'' E 20° 58' 51,4''	1215	1800	2,0	0,97	0,77	16	2,0	0,18	0,27	Zgodny
33	Przęsło 78-79	N 50° 31' 30'' E 20° 58' 51,6''	1250	1800	2,0	0,66	0,53	11	2,0	0,18	0,18	Zgodny
34	Przęsło 78-79	N 50° 31' 30,4'' E 20° 58' 47,5''	1722	2500	2,0	0,91	0,73	15	2,0	0,25	0,25	Zgodny
35	Przęsło 78-79	N 50° 31' 30,2'' E 20° 58' 47,3''	2124	3100	2,0	1,27	1,02	21	2,0	0,31	0,35	Zgodny
36	Przęsło 78-79	N 50° 31' 29,9'' E 20° 58' 47,1''	938	1400	2,0	1,50	1,20	25	2,0	0,14	0,42	Zgodny
37	Przęsło 78-79	N 50° 31' 29,6'' E 20° 58' 46,7''	1967	2900	2,0	1,28	1,02	21	2,0	0,29	0,35	Zgodny
38	Przęsło 78-79	N 50° 31' 29,4'' E 20° 58' 46,5''	1513	2200	2,0	0,84	0,68	14	2,0	0,22	0,23	Zgodny
39	Przęsło 78-79	N 50° 31' 30'' E 20° 58' 42,4''	1447	2100	2,0	0,82	0,65	13	2,0	0,21	0,22	Zgodny
40	Przęsło 78-79	N 50° 31' 30,3'' E 20° 58' 42,5''	1526	2200	2,0	1,18	0,95	19	2,0	0,22	0,32	Zgodny
41	Przęsło 78-79	N 50° 31' 30,6'' E 20° 58' 42,7''	558	820	2,0	1,32	1,06	22	2,0	0,08	0,37	Zgodny
42	Przęsło 78-79	N 50° 31' 30,9'' E 20° 58' 43''	1495	2200	2,0	1,12	0,90	18	2,0	0,22	0,30	Zgodny
43	Przęsło 78-79	N 50° 31' 31,1'' E 20° 58' 43,2''	1373	2000	2,0	0,76	0,61	12	2,0	0,20	0,20	Zgodny
44	Słup nr 79	N 50° 31' 31,3'' E 20° 58' 37,9''	<100	<110	0,3-2,0	0,93	0,74	12	2,0	<0,01	0,20	Zgodny
45	Słup nr 79	N 50° 31' 31,4'' E 20° 58' 37,7''	632	470	2,0	0,82	0,65	11	2,0	0,05	0,18	Zgodny
46	Słup nr 79	N 50° 31' 31,3'' E 20° 58' 37,4''	<100	<110	0,3-2,0	0,90	0,72	12	2,0	<0,01	0,20	Zgodny
47	Słup nr 79	N 50° 31' 31'' E 20° 58' 37,6''	758	890	2,0	0,84	0,67	11	2,0	0,09	0,18	Zgodny
48	Słup nr 97	N 50° 31' 16,7'' E 20° 53' 17,4''	114	130	2,0	0,62	0,50	8,5	2,0	0,01	0,14	Zgodny
49	Słup nr 97	N 50° 31' 16,5'' E 20° 53' 17,4''	636	740	2,0	0,60	0,48	8,2	2,0	0,07	0,14	Zgodny
50	Słup nr 97	N 50° 31' 16,5'' E 20° 53' 17,7''	151	180	2,0	0,61	0,48	8,3	2,0	0,02	0,14	Zgodny
51	Słup nr 97	N 50° 31' 16,8'' E 20° 53' 17,7''	553	650	2,0	0,57	0,46	7,8	2,0	0,07	0,13	Zgodny
52	Przęsło 97-98	N 50° 31' 17,1'' E 20° 53' 13,6''	1706	2600	2,0	0,63	0,51	11	2,0	0,26	0,18	Zgodny
53	Przęsło 97-98	N 50° 31' 17,3'' E 20° 53' 13,6''	1695	2600	2,0	0,89	0,71	16	2,0	0,26	0,27	Zgodny
54	Przęsło 97-98	N 50° 31' 17,7'' E 20° 53' 13,7''	1171	1800	2,0	1,07	0,86	19	2,0	0,18	0,32	Zgodny
55	Przęsło 97-98	N 50° 31' 18'' E 20° 53' 13,8''	2357	3600	2,0	0,93	0,74	17	2,0	0,36	0,28	Zgodny
56	Przęsło 97-98	N 50° 31' 18,5'' E 20° 53' 13,7''	2905	4400	2,0	0,67	0,54	12	2,0	0,44	0,20	Zgodny
57	Przęsło 97-98	N 50° 31' 19,1'' E 20° 53' 10,6''	3538	5400	2,0	1,01	0,81	18	2,0	0,54	0,30	Zgodny
58	Przęsło 97-98	N 50° 31' 19'' E 20° 53' 10,4''	3489	5300	2,0	1,53	1,22	27	2,0	0,53	0,45	Zgodny
59	Przęsło 97-98	N 50° 31' 18,7'' E 20° 53' 10''	2602	4000	2,0	1,81	1,45	32	2,0	0,40	0,53	Zgodny
60	Przęsło 97-98	N 50° 31' 18,4'' E 20° 53' 9,6''	3007	4600	2,0	1,46	1,16	26	2,0	0,46	0,43	Zgodny
61	Przęsło 97-98	N 50° 31' 18,2'' E 20° 53' 9,4''	2903	4400	2,0	0,86	0,69	15	2,0	0,44	0,25	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	Przęsło 97-98	N 50° 31' 19,1" E 20° 53' 6,1"	2266	3400	2,0	0,98	0,79	18	2,0	0,34	0,30	Zgodny
63	Przęsło 97-98	N 50° 31' 19,4" E 20° 53' 6,2"	3937	6000	2,0	1,73	1,38	31	2,0	0,60	0,52	Zgodny
64	Przęsło 97-98	N 50° 31' 19,8" E 20° 53' 6,3"	2690	4100	2,0	2,07	1,65	37	2,0	0,41	0,62	Zgodny
65	Przęsło 97-98	N 50° 31' 20,1" E 20° 53' 6,5"	3408	5200	2,0	1,81	1,44	32	2,0	0,52	0,53	Zgodny
66	Przęsło 97-98	N 50° 31' 20,4" E 20° 53' 6,5"	2481	3800	2,0	1,15	0,92	21	2,0	0,38	0,35	Zgodny
67	Przęsło 97-98	N 50° 31' 21,3" E 20° 53' 3,3"	3670	5600	2,0	1,25	1,00	22	2,0	0,56	0,37	Zgodny
68	Przęsło 97-98	N 50° 31' 21,1" E 20° 53' 3,2"	4210	6400	2,0	1,86	1,49	33	2,0	0,64	0,55	Zgodny
69	Przęsło 97-98	N 50° 31' 20,7" E 20° 53' 2,9"	2974	4500	2,0	2,25	1,80	40	2,0	0,45	0,67	Zgodny
70	Przęsło 97-98	N 50° 31' 20,4" E 20° 53' 2,6"	3887	5900	2,0	1,79	1,43	32	2,0	0,59	0,53	Zgodny
71	Przęsło 97-98	N 50° 31' 20,1" E 20° 53' 2,5"	2838	4300	2,0	1,00	0,80	18	2,0	0,43	0,30	Zgodny
72	Przęsło 97-98	N 50° 31' 21,1" E 20° 52' 59,3"	2554	3900	2,0	0,94	0,75	17	2,0	0,39	0,28	Zgodny
73	Przęsło 97-98	N 50° 31' 21,3" E 20° 52' 59,4"	2971	4500	2,0	1,33	1,06	24	2,0	0,45	0,40	Zgodny
74	Przęsło 97-98	N 50° 31' 21,7" E 20° 52' 59,5"	1896	2900	2,0	1,68	1,34	30	2,0	0,29	0,50	Zgodny
75	Przęsło 97-98	N 50° 31' 22,1" E 20° 52' 59,6"	2535	3900	2,0	1,47	1,18	26	2,0	0,39	0,43	Zgodny
76	Przęsło 97-98	N 50° 31' 22,3" E 20° 52' 59,8"	2710	4100	2,0	1,02	0,81	18	2,0	0,41	0,30	Zgodny
77	Słup nr 98	N 50° 31' 22,2" E 20° 52' 57,7"	859	1000	2,0	1,60	1,28	23	2,0	0,10	0,38	Zgodny
78	Słup nr 98	N 50° 31' 22,2" E 20° 52' 57,1"	1269	1500	2,0	1,46	1,16	21	2,0	0,15	0,35	Zgodny
79	Słup nr 98	N 50° 31' 22,4" E 20° 52' 57,1"	661	770	2,0	1,61	1,29	24	2,0	0,08	0,40	Zgodny
80	Słup nr 98	N 50° 31' 22,5" E 20° 52' 57,5"	628	730	2,0	1,58	1,26	23	2,0	0,07	0,38	Zgodny
81	Przęsło 98-99	N 50° 31' 24,3" E 20° 52' 53,9"	2443	4900	2,0	1,19	0,95	30	2,0	0,49	0,50	Zgodny
82	Przęsło 98-99	N 50° 31' 24,5" E 20° 52' 54,1"	2879	5800	2,0	1,78	1,42	45	2,0	0,58	0,75	Zgodny
83	Przęsło 98-99	N 50° 31' 24,9" E 20° 52' 54,3"	2598	5300	2,0	2,26	1,81	57	2,0	0,53	0,95	Zgodny
84	Przęsło 98-99	N 50° 31' 25,2" E 20° 52' 54,6"	3523	7100	2,0	1,96	1,57	50	2,0	0,71	0,83	Zgodny
85	Przęsło 98-99	N 50° 31' 25,5" E 20° 52' 54,9"	2655	5400	2,0	1,10	0,88	28	2,0	0,54	0,47	Zgodny
86	Przęsło 98-99	N 50° 31' 27,8" E 20° 52' 51,9"	3678	7400	2,0	1,34	1,07	34	2,0	0,74	0,57	Zgodny
87	Przęsło 98-99	N 50° 31' 27,7" E 20° 52' 51,6"	3903	7900	2,0	1,97	1,57	50	2,0	0,79	0,83	Zgodny
88	Przęsło 98-99	N 50° 31' 27,5" E 20° 52' 51,1"	2786	5600	2,0	2,21	1,76	56	2,0	0,56	0,93	Zgodny
89	Przęsło 98-99	N 50° 31' 27,4" E 20° 52' 50,7"	3641	7400	2,0	1,79	1,44	46	2,0	0,74	0,77	Zgodny
90	Przęsło 98-99	N 50° 31' 27,3" E 20° 52' 50,3"	3293	6700	2,0	1,15	0,92	29	2,0	0,67	0,48	Zgodny
91	Przęsło 98-99	N 50° 31' 28,9" E 20° 52' 48,3"	2382	4800	2,0	0,87	0,70	22	2,0	0,48	0,37	Zgodny
92	Przęsło 98-99	N 50° 31' 29,2" E 20° 52' 48,5"	2813	5700	2,0	1,10	0,88	28	2,0	0,57	0,47	Zgodny
93	Przęsło 98-99	N 50° 31' 29,6" E 20° 52' 48,7"	1318	2700	2,0	1,24	1,00	32	2,0	0,27	0,53	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	Przęsto 98-99	N 50° 31' 29,8" E 20° 52' 49"	2051	4100	2,0	1,06	0,85	27	2,0	0,41	0,45	Zgodny
95	Przęsto 98-99	N 50° 31' 30,1" E 20° 52' 49,1"	2057	4200	2,0	0,77	0,62	20	2,0	0,42	0,33	Zgodny
96	Przęsto 98-99	N 50° 31' 31,7" E 20° 52' 47"	704	1400	2,0	0,48	0,38	12	2,0	0,14	0,20	Zgodny
97	Przęsto 98-99	N 50° 31' 31,7" E 20° 52' 46,6"	651	1300	2,0	0,60	0,48	15	2,0	0,13	0,25	Zgodny
98	Przęsto 98-99	N 50° 31' 31,6" E 20° 52' 46,1"	285	570	2,0	0,61	0,49	16	2,0	0,06	0,27	Zgodny
99	Przęsto 98-99	N 50° 31' 31,6" E 20° 52' 45,6"	814	1600	2,0	0,52	0,42	13	2,0	0,16	0,22	Zgodny
100	Przęsto 98-99	N 50° 31' 31,5" E 20° 52' 45"	630	1300	2,0	0,38	0,31	10	2,0	0,13	0,17	Zgodny
101	Słup nr 99	N 50° 31' 33,2" E 20° 52' 44,2"	<100	<110	0,3-2,0	0,41	0,32	5,0	2,0	<0,01	0,08	Zgodny
102	Słup nr 99	N 50° 31' 33,6" E 20° 52' 44,4"	133	150	2,0	0,37	0,30	4,6	2,0	0,02	0,08	Zgodny
103	Słup nr 99	N 50° 31' 33,6" E 20° 52' 44"	<100	<110	0,3-2,0	0,43	0,34	5,3	2,0	<0,01	0,09	Zgodny
104	Słup nr 99	N 50° 31' 33,3" E 20° 52' 43,7"	171	200	2,0	0,38	0,31	4,8	2,0	0,02	0,08	Zgodny
105	Przęsto 99-100	N 50° 31' 35,3" E 20° 52' 40,7"	892	1300	2,0	0,37	0,29	6,0	2,0	0,13	0,10	Zgodny
106	Przęsto 99-100	N 50° 31' 35,5" E 20° 52' 40,9"	871	1300	2,0	0,47	0,37	7,6	2,0	0,13	0,13	Zgodny
107	Przęsto 99-100	N 50° 31' 35,8" E 20° 52' 41,2"	413	620	2,0	0,57	0,46	9,2	2,0	0,06	0,15	Zgodny
108	Przęsto 99-100	N 50° 31' 36,3" E 20° 52' 41,4"	973	1500	2,0	0,51	0,41	8,2	2,0	0,15	0,14	Zgodny
109	Przęsto 99-100	N 50° 31' 36,6" E 20° 52' 41,6"	1098	1700	2,0	0,39	0,31	6,2	2,0	0,17	0,10	Zgodny
110	Przęsto 99-100	N 50° 31' 38,7" E 20° 52' 39"	1631	2500	2,0	0,51	0,40	8,2	2,0	0,25	0,14	Zgodny
111	Przęsto 99-100	N 50° 31' 38,5" E 20° 52' 38,7"	1575	2400	2,0	0,69	0,55	11	2,0	0,24	0,18	Zgodny
112	Przęsto 99-100	N 50° 31' 38,3" E 20° 52' 38,2"	523	790	2,0	0,82	0,66	13	2,0	0,08	0,22	Zgodny
113	Przęsto 99-100	N 50° 31' 38,1" E 20° 52' 37,8"	1160	1700	2,0	0,66	0,53	11	2,0	0,17	0,18	Zgodny
114	Przęsto 99-100	N 50° 31' 37,9" E 20° 52' 37,5"	1269	1900	2,0	0,52	0,41	8,4	2,0	0,19	0,14	Zgodny
115	Przęsto 99-100	N 50° 31' 39,3" E 20° 52' 36,3"	945	1400	2,0	0,64	0,51	10	2,0	0,14	0,17	Zgodny
116	Przęsto 99-100	N 50° 31' 39,6" E 20° 52' 36,4"	716	1100	2,0	0,84	0,67	14	2,0	0,11	0,23	Zgodny
117	Przęsto 99-100	N 50° 31' 40" E 20° 52' 36,3"	763	1100	2,0	0,93	0,74	15	2,0	0,11	0,25	Zgodny
118	Przęsto 99-100	N 50° 31' 40,3" E 20° 52' 36,6"	1516	2300	2,0	0,81	0,65	13	2,0	0,23	0,22	Zgodny
119	Przęsto 99-100	N 50° 31' 40,6" E 20° 52' 36,7"	1480	2200	2,0	0,57	0,46	9,2	2,0	0,22	0,15	Zgodny
120	Przęsto 99-100	N 50° 31' 42,4" E 20° 52' 34,4"	1360	2000	2,0	0,48	0,39	7,8	2,0	0,20	0,13	Zgodny
121	Przęsto 99-100	N 50° 31' 42,3" E 20° 52' 34,2"	1163	1800	2,0	0,58	0,46	9,3	2,0	0,18	0,16	Zgodny
122	Przęsto 99-100	N 50° 31' 42,1" E 20° 52' 33,7"	400	600	2,0	0,64	0,51	10	2,0	0,06	0,17	Zgodny
123	Przęsto 99-100	N 50° 31' 41,8" E 20° 52' 33,4"	838	1300	2,0	0,57	0,46	9,2	2,0	0,13	0,15	Zgodny
124	Przęsto 99-100	N 50° 31' 41,8" E 20° 52' 33,1"	595	900	2,0	0,48	0,39	7,8	2,0	0,09	0,13	Zgodny
125	Przęsto 99-100	N 50° 31' 43,5" E 20° 52' 31,1"	800	1200	2,0	0,33	0,26	5,3	2,0	0,12	0,09	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	Przęsło 99-100	N 50° 31' 43,8" E 20° 52' 31,1"	673	1000	2,0	0,41	0,33	6,6	2,0	0,10	0,11	Zgodny
127	Przęsło 99-100	N 50° 31' 44,1" E 20° 52' 31,3"	161	240	2,0	0,43	0,34	7,0	2,0	0,02	0,12	Zgodny
128	Przęsło 99-100	N 50° 31' 44,5" E 20° 52' 31,5"	688	1000	2,0	0,38	0,31	6,2	2,0	0,10	0,10	Zgodny
129	Przęsło 99-100	N 50° 31' 44,8" E 20° 52' 31,7"	789	1200	2,0	0,33	0,26	5,3	2,0	0,12	0,09	Zgodny
130	Słup nr 100	N 50° 31' 45,4" E 20° 52' 29,8"	<100	<110	0,3-2,0	0,36	0,29	5,3	2,0	<0,01	0,09	Zgodny
131	Słup nr 100	N 50° 31' 45,6" E 20° 52' 29,9"	109	130	2,0	0,37	0,29	5,4	2,0	0,01	0,09	Zgodny
132	Słup nr 100	N 50° 31' 45,7" E 20° 52' 29,4"	<100	<110	0,3-2,0	0,36	0,29	5,3	2,0	<0,01	0,09	Zgodny
133	Słup nr 100	N 50° 31' 45,5" E 20° 52' 29,4"	146	170	2,0	0,32	0,26	4,8	2,0	0,02	0,08	Zgodny
134	Przęsło 100-101	N 50° 31' 47,1" E 20° 52' 26,8"	842	1500	2,0	0,43	0,34	10	2,0	0,15	0,17	Zgodny
135	Przęsło 100-101	N 50° 31' 47,3" E 20° 52' 27"	891	1600	2,0	0,57	0,45	13	2,0	0,16	0,22	Zgodny
136	Przęsło 100-101	N 50° 31' 47,6" E 20° 52' 27,3"	421	770	2,0	0,70	0,56	16	2,0	0,08	0,27	Zgodny
137	Przęsło 100-101	N 50° 31' 47,9" E 20° 52' 27,4"	952	1700	2,0	0,71	0,57	16	2,0	0,17	0,27	Zgodny
138	Przęsło 100-101	N 50° 31' 48,2" E 20° 52' 27,6"	1091	2000	2,0	0,53	0,43	12	2,0	0,20	0,20	Zgodny
139	Przęsło 100-101	N 50° 31' 50" E 20° 52' 25,4"	1842	3300	2,0	0,85	0,68	20	2,0	0,33	0,33	Zgodny
140	Przęsło 100-101	N 50° 31' 49,9" E 20° 52' 25,1"	2215	4000	2,0	1,25	1,00	29	2,0	0,40	0,48	Zgodny
141	Przęsło 100-101	N 50° 31' 49,7" E 20° 52' 24,7"	1038	1900	2,0	1,60	1,28	37	2,0	0,19	0,62	Zgodny
142	Przęsło 100-101	N 50° 31' 49,5" E 20° 52' 24,2"	1423	2600	2,0	1,35	1,08	31	2,0	0,26	0,52	Zgodny
143	Przęsło 100-101	N 50° 31' 49,3" E 20° 52' 24"	1129	2100	2,0	0,79	0,63	18	2,0	0,21	0,30	Zgodny
144	Przęsło 100-101	N 50° 31' 50,5" E 20° 52' 22,8"	1319	2400	2,0	1,04	0,83	24	2,0	0,24	0,40	Zgodny
145	Przęsło 100-101	N 50° 31' 50,8" E 20° 52' 22,8"	1997	3600	2,0	1,45	1,16	34	2,0	0,36	0,57	Zgodny
146	Przęsło 100-101	N 50° 31' 51,1" E 20° 52' 23"	1113	2000	2,0	1,58	1,26	37	2,0	0,20	0,62	Zgodny
147	Przęsło 100-101	N 50° 31' 51,4" E 20° 52' 23,3"	1358	2500	2,0	1,37	1,10	32	2,0	0,25	0,53	Zgodny
148	Przęsło 100-101	N 50° 31' 51,7" E 20° 52' 23,4"	1423	2600	2,0	0,83	0,66	19	2,0	0,26	0,32	Zgodny
149	Przęsło 100-101	N 50° 31' 53,5" E 20° 52' 21,1"	1884	3400	2,0	0,83	0,67	19	2,0	0,34	0,32	Zgodny
150	Przęsło 100-101	N 50° 31' 53,3" E 20° 52' 20,9"	1149	2100	2,0	1,13	0,90	26	2,0	0,21	0,43	Zgodny
151	Przęsło 100-101	N 50° 31' 53,2" E 20° 52' 20,5"	980	1800	2,0	1,26	1,01	29	2,0	0,18	0,48	Zgodny
152	Przęsło 100-101	N 50° 31' 53" E 20° 52' 20"	1392	2500	2,0	1,05	0,84	24	2,0	0,25	0,40	Zgodny
153	Przęsło 100-101	N 50° 31' 52,9" E 20° 52' 19,6"	1273	2300	2,0	0,62	0,50	14	2,0	0,23	0,23	Zgodny
154	Przęsło 100-101	N 50° 31' 54,6" E 20° 52' 17,8"	1239	2300	2,0	0,58	0,46	13	2,0	0,23	0,22	Zgodny
155	Przęsło 100-101	N 50° 31' 54,7" E 20° 52' 18"	1093	2000	2,0	0,69	0,55	16	2,0	0,20	0,27	Zgodny
156	Przęsło 100-101	N 50° 31' 55,1" E 20° 52' 18,2"	284	520	2,0	0,77	0,61	18	2,0	0,05	0,30	Zgodny
157	Przęsło 100-101	N 50° 31' 55,4" E 20° 52' 18,5"	811	1500	2,0	0,66	0,53	15	2,0	0,15	0,25	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	Przęsło 100-101	N 50° 31' 55,6'' E 20° 52' 18,6''	676	1200	2,0	0,49	0,39	11	2,0	0,12	0,18	Zgodny
159	Słup nr 101	N 50° 31' 56'' E 20° 52' 17,3''	<100	<110	0,3-2,0	0,65	0,52	9,6	2,0	<0,01	0,16	Zgodny
160	Słup nr 101	N 50° 31' 56'' E 20° 52' 16,8''	366	420	2,0	0,62	0,50	9,2	2,0	0,04	0,15	Zgodny
161	Słup nr 101	N 50° 31' 56,2'' E 20° 52' 16,9''	<100	<110	0,3-2,0	0,65	0,52	9,7	2,0	<0,01	0,16	Zgodny
162	Słup nr 101	N 50° 31' 56,2'' E 20° 52' 17,3''	214	250	2,0	0,61	0,49	9,0	2,0	0,03	0,15	Zgodny
163	Słup nr 107	N 50° 32' 48,4'' E 20° 50' 40,7''	159	180	2,0	0,57	0,46	8,2	2,0	0,02	0,14	Zgodny
164	Słup nr 107	N 50° 32' 48,6'' E 20° 50' 40,7''	579	670	2,0	0,51	0,41	7,3	2,0	0,07	0,12	Zgodny
165	Słup nr 107	N 50° 32' 48,5'' E 20° 50' 40,4''	109	130	2,0	0,55	0,44	7,8	2,0	0,01	0,13	Zgodny
166	Słup nr 107	N 50° 32' 48,3'' E 20° 50' 40,3''	553	640	2,0	0,53	0,42	7,5	2,0	0,06	0,13	Zgodny
167	Przęsło 107-108	N 50° 32' 49,4'' E 20° 50' 36,8''	1254	2000	2,0	0,60	0,48	12	2,0	0,20	0,20	Zgodny
168	Przęsło 107-108	N 50° 32' 49,6'' E 20° 50' 37''	1256	2000	2,0	0,89	0,71	17	2,0	0,20	0,28	Zgodny
169	Przęsło 107-108	N 50° 32' 49,8'' E 20° 50' 37,3''	967	1500	2,0	1,03	0,82	20	2,0	0,15	0,33	Zgodny
170	Przęsło 107-108	N 50° 32' 50,1'' E 20° 50' 37,6''	1531	2400	2,0	0,84	0,67	16	2,0	0,24	0,27	Zgodny
171	Przęsło 107-108	N 50° 32' 50,3'' E 20° 50' 37,8''	1478	2300	2,0	0,61	0,49	12	2,0	0,23	0,20	Zgodny
172	Przęsło 107-108	N 50° 32' 51,6'' E 20° 50' 34,8''	2343	3700	2,0	0,79	0,63	15	2,0	0,37	0,25	Zgodny
173	Przęsło 107-108	N 50° 32' 51,4'' E 20° 50' 34,6''	2608	4100	2,0	1,32	1,06	25	2,0	0,41	0,42	Zgodny
174	Przęsło 107-108	N 50° 32' 51,1'' E 20° 50' 34,3''	1679	2600	2,0	1,52	1,22	29	2,0	0,26	0,48	Zgodny
175	Przęsło 107-108	N 50° 32' 50,9'' E 20° 50' 34''	2318	3600	2,0	1,29	1,03	25	2,0	0,36	0,42	Zgodny
176	Przęsło 107-108	N 50° 32' 50,6'' E 20° 50' 33,8''	1771	2800	2,0	0,80	0,64	15	2,0	0,28	0,25	Zgodny
177	Przęsło 107-108	N 50° 32' 52,1'' E 20° 50' 30,5''	1573	2500	2,0	0,89	0,71	17	2,0	0,25	0,28	Zgodny
178	Przęsło 107-108	N 50° 32' 52,3'' E 20° 50' 30,7''	2051	3200	2,0	1,44	1,15	28	2,0	0,32	0,47	Zgodny
179	Przęsło 107-108	N 50° 32' 52,5'' E 20° 50' 31''	1857	2900	2,0	1,82	1,46	35	2,0	0,29	0,58	Zgodny
180	Przęsło 107-108	N 50° 32' 52,8'' E 20° 50' 31,3''	2239	3500	2,0	1,48	1,18	29	2,0	0,35	0,48	Zgodny
181	Przęsło 107-108	N 50° 32' 53'' E 20° 50' 31,5''	1890	3000	2,0	0,89	0,71	17	2,0	0,30	0,28	Zgodny
182	Przęsło 107-108	N 50° 32' 54,2'' E 20° 50' 28,7''	1753	2700	2,0	0,90	0,72	17	2,0	0,27	0,28	Zgodny
183	Przęsło 107-108	N 50° 32' 54'' E 20° 50' 28,5''	1751	2700	2,0	1,14	0,91	22	2,0	0,27	0,37	Zgodny
184	Przęsło 107-108	N 50° 32' 53,7'' E 20° 50' 28,2''	1122	1800	2,0	1,38	1,10	27	2,0	0,18	0,45	Zgodny
185	Przęsło 107-108	N 50° 32' 53,5'' E 20° 50' 27,9''	1509	2400	2,0	1,24	0,99	24	2,0	0,24	0,40	Zgodny
186	Przęsło 107-108	N 50° 32' 53,3'' E 20° 50' 27,6''	1186	1900	2,0	0,74	0,59	14	2,0	0,19	0,23	Zgodny
187	Słup nr 108	N 50° 32' 55,8'' E 20° 50' 23,4''	<100	<110	0,3-2,0	0,67	0,54	12	2,0	<0,01	0,20	Zgodny
188	Słup nr 108	N 50° 32' 56,1'' E 20° 50' 23,4''	444	520	2,0	0,63	0,50	11	2,0	0,05	0,18	Zgodny
189	Słup nr 108	N 50° 32' 56'' E 20° 50' 23''	<100	<110	0,3-2,0	0,71	0,57	13	2,0	<0,01	0,22	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	Słup nr 108	N 50° 32' 55,8" E 20° 50' 23,1"	442	520	2,0	0,64	0,51	12	2,0	0,05	0,20	Zgodny
191	Przęsło 108-109	N 50° 32' 57,1" E 20° 50' 18,9"	1342	2600	2,0	0,66	0,53	20	2,0	0,26	0,33	Zgodny
192	Przęsło 108-109	N 50° 32' 57,3" E 20° 50' 19,1"	1389	2700	2,0	1,06	0,85	32	2,0	0,27	0,53	Zgodny
193	Przęsło 108-109	N 50° 32' 57,6" E 20° 50' 19,4"	827	1600	2,0	1,26	1,01	39	2,0	0,16	0,65	Zgodny
194	Przęsło 108-109	N 50° 32' 57,8" E 20° 50' 19,7"	1223	2400	2,0	1,02	0,82	31	2,0	0,24	0,52	Zgodny
195	Przęsło 108-109	N 50° 32' 58,1" E 20° 50' 20"	1146	2200	2,0	0,69	0,55	21	2,0	0,22	0,35	Zgodny
196	Przęsło 108-109	N 50° 32' 59,3" E 20° 50' 17"	1418	2800	2,0	0,95	0,76	29	2,0	0,28	0,48	Zgodny
197	Przęsło 108-109	N 50° 32' 59,1" E 20° 50' 16,9"	2000	3900	2,0	1,52	1,22	47	2,0	0,39	0,78	Zgodny
198	Przęsło 108-109	N 50° 32' 58,8" E 20° 50' 16,5"	1257	2500	2,0	1,81	1,45	55	2,0	0,25	0,92	Zgodny
199	Przęsło 108-109	N 50° 32' 58,6" E 20° 50' 16,2"	1539	3000	2,0	1,50	1,20	46	2,0	0,30	0,77	Zgodny
200	Przęsło 108-109	N 50° 32' 58,3" E 20° 50' 16"	1295	2500	2,0	0,86	0,69	26	2,0	0,25	0,43	Zgodny
201	Przęsło 108-109	N 50° 32' 59,6" E 20° 50' 13"	1074	2100	2,0	0,83	0,66	25	2,0	0,21	0,42	Zgodny
202	Przęsło 108-109	N 50° 32' 59,8" E 20° 50' 13,3"	1561	3000	2,0	1,58	1,27	48	2,0	0,30	0,80	Zgodny
203	Przęsło 108-109	N 50° 33' 0,1" E 20° 50' 13,6"	1267	2500	2,0	1,67	1,34	51	2,0	0,25	0,85	Zgodny
204	Przęsło 108-109	N 50° 33' 0,4" E 20° 50' 13,9"	1349	2600	2,0	1,58	1,26	48	2,0	0,26	0,80	Zgodny
205	Przęsło 108-109	N 50° 33' 0,6" E 20° 50' 14,1"	1035	2000	2,0	0,85	0,68	26	2,0	0,20	0,43	Zgodny
206	Przęsło 108-109	N 50° 33' 2,1" E 20° 50' 10,8"	995	1900	2,0	0,63	0,51	19	2,0	0,19	0,32	Zgodny
207	Przęsło 108-109	N 50° 33' 1,8" E 20° 50' 10,5"	1059	2100	2,0	1,15	0,92	35	2,0	0,21	0,58	Zgodny
208	Przęsło 108-109	N 50° 33' 1,6" E 20° 50' 10,2"	940	1800	2,0	1,40	1,12	43	2,0	0,18	0,72	Zgodny
209	Przęsło 108-109	N 50° 33' 1,3" E 20° 50' 9,9"	1148	2200	2,0	1,19	0,95	36	2,0	0,22	0,60	Zgodny
210	Przęsło 108-109	N 50° 33' 1,1" E 20° 50' 9,7"	1172	2300	2,0	0,78	0,63	24	2,0	0,23	0,40	Zgodny
211	Słup nr 109	N 50° 33' 3,5" E 20° 50' 5,8"	<100	<110	0,3-2,0	0,63	0,51	12	2,0	<0,01	0,20	Zgodny
212	Słup nr 109	N 50° 33' 3,7" E 20° 50' 5,8"	383	450	2,0	0,63	0,50	12	2,0	0,05	0,20	Zgodny
213	Słup nr 109	N 50° 33' 3,6" E 20° 50' 5,5"	<100	<110	0,3-2,0	0,73	0,58	13	2,0	<0,01	0,22	Zgodny
214	Słup nr 109	N 50° 33' 3,4" E 20° 50' 5,5"	475	560	2,0	0,69	0,55	13	2,0	0,06	0,22	Zgodny
215	Słup nr 111	N 50° 33' 16,5" E 20° 49' 35,8"	154	180	2,0	0,88	0,70	18	2,0	0,02	0,30	Zgodny
216	Słup nr 111	N 50° 33' 16,7" E 20° 49' 35,7"	792	930	2,0	0,83	0,66	17	2,0	0,09	0,28	Zgodny
217	Słup nr 111	N 50° 33' 16,7" E 20° 49' 35,4"	276	320	2,0	0,81	0,65	17	2,0	0,03	0,28	Zgodny
218	Słup nr 111	N 50° 33' 16,5" E 20° 49' 35,3"	923	1100	2,0	0,76	0,61	16	2,0	0,11	0,27	Zgodny
219	Przęsło 111-112	N 50° 33' 17,6" E 20° 49' 32,3"	1410	2200	2,0	0,73	0,59	20	2,0	0,22	0,33	Zgodny
220	Przęsło 111-112	N 50° 33' 17,6" E 20° 49' 32,4"	1164	1800	2,0	0,92	0,73	25	2,0	0,18	0,42	Zgodny
221	Przęsło 111-112	N 50° 33' 17,9" E 20° 49' 32,5"	1094	1700	2,0	1,08	0,87	30	2,0	0,17	0,50	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	Przęsło 111-112	N 50° 33' 18,2" E 20° 49' 32,6"	1700	2700	2,0	0,95	0,76	26	2,0	0,27	0,43	Zgodny
223	Przęsło 111-112	N 50° 33' 18,5" E 20° 49' 32,6"	1841	2900	2,0	0,74	0,59	20	2,0	0,29	0,33	Zgodny
224	Przęsło 111-112	N 50° 33' 19,9" E 20° 49' 29,4"	3130	4900	2,0	1,00	0,80	28	2,0	0,49	0,47	Zgodny
225	Przęsło 111-112	N 50° 33' 19,8" E 20° 49' 29,1"	3545	5600	2,0	1,66	1,33	46	2,0	0,56	0,77	Zgodny
226	Przęsło 111-112	N 50° 33' 19,5" E 20° 49' 28,8"	2824	4400	2,0	2,09	1,67	57	2,0	0,44	0,95	Zgodny
227	Przęsło 111-112	N 50° 33' 19,2" E 20° 49' 28,5"	3644	5700	2,0	1,70	1,36	47	2,0	0,57	0,78	Zgodny
228	Przęsło 111-112	N 50° 33' 19,1" E 20° 49' 28,3"	1904	3000	2,0	0,98	0,78	27	2,0	0,30	0,45	Zgodny
229	Przęsło 111-112	N 50° 33' 20,1" E 20° 49' 26"	1848	2900	2,0	1,10	0,88	30	2,0	0,29	0,50	Zgodny
230	Przęsło 111-112	N 50° 33' 20,3" E 20° 49' 26,1"	2305	3600	2,0	1,75	1,40	48	2,0	0,36	0,80	Zgodny
231	Przęsło 111-112	N 50° 33' 20,5" E 20° 49' 26,5"	2005	3100	2,0	2,05	1,64	56	2,0	0,31	0,93	Zgodny
232	Przęsło 111-112	N 50° 33' 20,8" E 20° 49' 26,7"	2527	4000	2,0	1,88	1,50	52	2,0	0,40	0,87	Zgodny
233	Przęsło 111-112	N 50° 33' 21" E 20° 49' 26,9"	2264	3500	2,0	1,29	1,03	35	2,0	0,35	0,58	Zgodny
234	Przęsło 111-112	N 50° 33' 22,4" E 20° 49' 23,7"	1508	2400	2,0	0,75	0,60	21	2,0	0,24	0,35	Zgodny
235	Przęsło 111-112	N 50° 33' 22,2" E 20° 49' 23,5"	1279	2000	2,0	0,97	0,77	27	2,0	0,20	0,45	Zgodny
236	Przęsło 111-112	N 50° 33' 21,9" E 20° 49' 23,2"	968	1500	2,0	1,06	0,85	29	2,0	0,15	0,48	Zgodny
237	Przęsło 111-112	N 50° 33' 21,7" E 20° 49' 23"	1120	1800	2,0	0,87	0,70	24	2,0	0,18	0,40	Zgodny
238	Przęsło 111-112	N 50° 33' 21,5" E 20° 49' 22,8"	1238	1900	2,0	0,61	0,49	17	2,0	0,19	0,28	Zgodny
239	Słup nr 112	N 50° 33' 22,8" E 20° 49' 21,1"	<100	<110	0,3-2,0	0,67	0,54	16	2,0	<0,01	0,27	Zgodny
240	Słup nr 112	N 50° 33' 23" E 20° 49' 21,1"	373	440	2,0	0,65	0,52	15	2,0	0,04	0,25	Zgodny
241	Słup nr 112	N 50° 33' 23" E 20° 49' 20,8"	112	130	2,0	0,74	0,60	17	2,0	0,01	0,28	Zgodny
242	Słup nr 112	N 50° 33' 22,8" E 20° 49' 20,8"	494	580	2,0	0,59	0,47	14	2,0	0,06	0,23	Zgodny
243	Przęsło 112-113	N 50° 33' 23,7" E 20° 49' 17,4"	1249	1800	2,0	0,60	0,48	18	2,0	0,18	0,30	Zgodny
244	Przęsło 112-113	N 50° 33' 24" E 20° 49' 17,7"	1153	1700	2,0	0,91	0,73	27	2,0	0,17	0,45	Zgodny
245	Przęsło 112-113	N 50° 33' 24,3" E 20° 49' 17,9"	1044	1500	2,0	1,07	0,85	31	2,0	0,15	0,52	Zgodny
246	Przęsło 112-113	N 50° 33' 24,6" E 20° 49' 18"	1533	2300	2,0	0,96	0,77	28	2,0	0,23	0,47	Zgodny
247	Przęsło 112-113	N 50° 33' 24,9" E 20° 49' 18,3"	1560	2300	2,0	0,65	0,52	19	2,0	0,23	0,32	Zgodny
248	Przęsło 112-113	N 50° 33' 26" E 20° 49' 15,3"	1244	1800	2,0	0,93	0,74	27	2,0	0,18	0,45	Zgodny
249	Przęsło 112-113	N 50° 33' 25,8" E 20° 49' 15,2"	732	1100	2,0	1,22	0,97	36	2,0	0,11	0,60	Zgodny
250	Przęsło 112-113	N 50° 33' 25,5" E 20° 49' 15"	1024	1500	2,0	1,34	1,07	39	2,0	0,15	0,65	Zgodny
251	Przęsło 112-113	N 50° 33' 25,2" E 20° 49' 14,6"	1059	1600	2,0	1,06	0,85	31	2,0	0,16	0,52	Zgodny
252	Przęsło 112-113	N 50° 33' 25,1" E 20° 49' 14,5"	993	1500	2,0	0,78	0,62	23	2,0	0,15	0,38	Zgodny
253	Przęsło 112-113	N 50° 33' 26,2" E 20° 49' 12,1"	1319	1900	2,0	0,96	0,77	28	2,0	0,19	0,47	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	Przęsło 112-113	N 50° 33' 26,3" E 20° 49' 12,1"	2096	3100	2,0	1,44	1,15	42	2,0	0,31	0,70	Zgodny
255	Przęsło 112-113	N 50° 33' 26,7" E 20° 49' 12,4"	1429	2100	2,0	1,74	1,40	51	2,0	0,21	0,85	Zgodny
256	Przęsło 112-113	N 50° 33' 26,9" E 20° 49' 12,7"	2243	3300	2,0	1,55	1,24	46	2,0	0,33	0,77	Zgodny
257	Przęsło 112-113	N 50° 33' 27,2" E 20° 49' 12,8"	1492	2200	2,0	1,03	0,83	30	2,0	0,22	0,50	Zgodny
258	Przęsło 112-113	N 50° 33' 28,3" E 20° 49' 9,9"	1959	2900	2,0	1,31	1,05	38	2,0	0,29	0,63	Zgodny
259	Przęsło 112-113	N 50° 33' 28,2" E 20° 49' 9,9"	2043	3000	2,0	1,90	1,52	56	2,0	0,30	0,93	Zgodny
260	Przęsło 112-113	N 50° 33' 27,9" E 20° 49' 9,6"	1615	2400	2,0	1,94	1,55	57	2,0	0,24	0,95	Zgodny
261	Przęsło 112-113	N 50° 33' 27,6" E 20° 49' 9,2"	1228	1800	2,0	1,59	1,28	47	2,0	0,18	0,78	Zgodny
262	Przęsło 112-113	N 50° 33' 27,5" E 20° 49' 9"	608	900	2,0	1,15	0,92	34	2,0	0,09	0,57	Zgodny
263	Przęsło 112-113	N 50° 33' 28,6" E 20° 49' 6,3"	2431	3600	2,0	1,22	0,98	36	2,0	0,36	0,60	Zgodny
264	Przęsło 112-113	N 50° 33' 28,8" E 20° 49' 6,3"	1853	2700	2,0	1,51	1,21	44	2,0	0,27	0,73	Zgodny
265	Przęsło 112-113	N 50° 33' 29,2" E 20° 49' 6,6"	1247	1800	2,0	1,77	1,41	52	2,0	0,18	0,87	Zgodny
266	Przęsło 112-113	N 50° 33' 29,5" E 20° 49' 6,9"	1860	2700	2,0	1,74	1,40	51	2,0	0,27	0,85	Zgodny
267	Przęsło 112-113	N 50° 33' 29,7" E 20° 49' 7"	1310	1900	2,0	0,97	0,78	28	2,0	0,19	0,47	Zgodny
268	Słup nr 113	N 50° 33' 30,3" E 20° 49' 4,4"	885	1000	2,0	1,43	1,14	33	2,0	0,10	0,55	Zgodny
269	Słup nr 113	N 50° 33' 30,3" E 20° 49' 3,9"	611	710	2,0	1,59	1,27	37	2,0	0,07	0,62	Zgodny
270	Słup nr 113	N 50° 33' 30,1" E 20° 49' 4"	901	1100	2,0	1,50	1,20	35	2,0	0,11	0,58	Zgodny
271	Słup nr 113	N 50° 33' 30,1" E 20° 49' 4,4"	554	650	2,0	1,56	1,25	36	2,0	0,07	0,60	Zgodny
272	Słup nr 114	N 50° 33' 33" E 20° 48' 45,9"	482	570	2,0	0,74	0,59	8,7	2,0	0,06	0,15	Zgodny
273	Słup nr 114	N 50° 33' 32,8" E 20° 48' 45,9"	109	130	2,0	0,85	0,68	10	2,0	0,01	0,17	Zgodny
274	Słup nr 114	N 50° 33' 32,7" E 20° 48' 45,7"	744	870	2,0	0,75	0,60	8,7	2,0	0,09	0,15	Zgodny
275	Słup nr 114	N 50° 33' 32,8" E 20° 48' 45,6"	<100	<110	0,3-2,0	0,79	0,64	9,3	2,0	<0,01	0,16	Zgodny
276	Przęsło 114-115	N 50° 33' 32,7" E 20° 48' 41,3"	1545	3300	2,0	0,73	0,58	15	2,0	0,33	0,25	Zgodny
277	Przęsło 114-115	N 50° 33' 33,1" E 20° 48' 41,5"	1686	3600	2,0	1,46	1,17	31	2,0	0,36	0,52	Zgodny
278	Przęsło 114-115	N 50° 33' 33,4" E 20° 48' 41,8"	1375	2900	2,0	1,71	1,37	36	2,0	0,29	0,60	Zgodny
279	Przęsło 114-115	N 50° 33' 33,7" E 20° 48' 42"	2354	5000	2,0	1,31	1,05	28	2,0	0,50	0,47	Zgodny
280	Przęsło 114-115	N 50° 33' 33,9" E 20° 48' 42,2"	1780	3800	2,0	0,86	0,69	18	2,0	0,38	0,30	Zgodny
281	Przęsło 114-115	N 50° 33' 34,2" E 20° 48' 37,7"	2431	5200	2,0	1,81	1,45	39	2,0	0,52	0,65	Zgodny
282	Przęsło 114-115	N 50° 33' 33,9" E 20° 48' 37,5"	2736	5900	2,0	2,32	1,85	49	2,0	0,59	0,82	Zgodny
283	Przęsło 114-115	N 50° 33' 33,6" E 20° 48' 37,4"	3291	7000	2,0	2,07	1,66	44	2,0	0,70	0,73	Zgodny
284	Przęsło 114-115	N 50° 33' 33,4" E 20° 48' 37,3"	2177	4700	2,0	1,13	0,90	24	2,0	0,47	0,40	Zgodny
285	Przęsło 114-115	N 50° 33' 33,9" E 20° 48' 33,4"	1390	3000	2,0	0,59	0,48	13	2,0	0,30	0,22	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286	Przęsło 114-115	N 50° 33' 34,2" E 20° 48' 33,5"	1424	3000	2,0	0,96	0,77	21	2,0	0,30	0,35	Zgodny
287	Przęsło 114-115	N 50° 33' 34,5" E 20° 48' 33,7"	684	1500	2,0	1,07	0,86	23	2,0	0,15	0,38	Zgodny
288	Przęsło 114-115	N 50° 33' 34,8" E 20° 48' 33,8"	1255	2700	2,0	0,92	0,74	20	2,0	0,27	0,33	Zgodny
289	Przęsło 114-115	N 50° 33' 35,1" E 20° 48' 34,1"	109	230	2,0	0,63	0,51	13	2,0	0,02	0,22	Zgodny
290	Słup nr 115	N 50° 33' 35,1" E 20° 48' 29,5"	158	180	2,0	0,76	0,61	9,2	2,0	0,02	0,15	Zgodny
291	Słup nr 115	N 50° 33' 35,3" E 20° 48' 29,3"	652	760	2,0	0,69	0,55	8,3	2,0	0,08	0,14	Zgodny
292	Słup nr 115	N 50° 33' 35,2" E 20° 48' 29,1"	114	130	2,0	0,72	0,58	8,7	2,0	0,01	0,15	Zgodny
293	Słup nr 115	N 50° 33' 35,2" E 20° 48' 29,2"	803	940	2,0	0,70	0,56	8,5	2,0	0,09	0,14	Zgodny
294	Przęsło 115-116	N 50° 33' 35,1" E 20° 48' 25,3"	1383	2000	2,0	0,62	0,49	9,3	2,0	0,20	0,16	Zgodny
295	Przęsło 115-116	N 50° 33' 35,4" E 20° 48' 25,3"	1491	2200	2,0	0,90	0,72	14	2,0	0,22	0,23	Zgodny
296	Przęsło 115-116	N 50° 33' 35,7" E 20° 48' 25,5"	1015	1500	2,0	0,95	0,76	14	2,0	0,15	0,23	Zgodny
297	Przęsło 115-116	N 50° 33' 36,1" E 20° 48' 25,6"	1016	1500	2,0	0,89	0,71	14	2,0	0,15	0,23	Zgodny
298	Przęsło 115-116	N 50° 33' 36,3" E 20° 48' 25,7"	933	1400	2,0	0,61	0,49	9,3	2,0	0,14	0,16	Zgodny
299	Przęsło 115-116	N 50° 33' 36,8" E 20° 48' 22,1"	970	1400	2,0	0,67	0,54	10	2,0	0,14	0,17	Zgodny
300	Przęsło 115-116	N 50° 33' 36,4" E 20° 48' 22,2"	1105	1600	2,0	1,10	0,88	17	2,0	0,16	0,28	Zgodny
301	Przęsło 115-116	N 50° 33' 36,2" E 20° 48' 21,9"	592	870	2,0	1,24	0,99	19	2,0	0,09	0,32	Zgodny
302	Przęsło 115-116	N 50° 33' 35,9" E 20° 48' 21,7"	1078	1600	2,0	1,02	0,82	16	2,0	0,16	0,27	Zgodny
303	Przęsło 115-116	N 50° 33' 35,6" E 20° 48' 21,6"	917	1300	2,0	0,67	0,53	10	2,0	0,13	0,17	Zgodny
304	Przęsło 115-116	N 50° 33' 36,1" E 20° 48' 18,1"	807	1200	2,0	0,57	0,46	8,7	2,0	0,12	0,15	Zgodny
305	Przęsło 115-116	N 50° 33' 36,4" E 20° 48' 18,1"	928	1400	2,0	0,99	0,79	15	2,0	0,14	0,25	Zgodny
306	Przęsło 115-116	N 50° 33' 36,7" E 20° 48' 18,3"	529	780	2,0	1,18	0,94	18	2,0	0,08	0,30	Zgodny
307	Przęsło 115-116	N 50° 33' 37,1" E 20° 48' 18,3"	1002	1500	2,0	0,97	0,77	15	2,0	0,15	0,25	Zgodny
308	Przęsło 115-116	N 50° 33' 37,4" E 20° 48' 18,4"	852	1300	2,0	0,57	0,45	8,6	2,0	0,13	0,14	Zgodny
309	Słup nr 116	N 50° 33' 37,4" E 20° 48' 14,3"	150	180	2,0	0,94	0,75	11	2,0	0,02	0,18	Zgodny
310	Słup nr 116	N 50° 33' 37,5" E 20° 48' 14,1"	552	640	2,0	0,86	0,69	10	2,0	0,06	0,17	Zgodny
311	Słup nr 116	N 50° 33' 37,4" E 20° 48' 13,8"	<100	<110	0,3-2,0	0,94	0,75	11	2,0	<0,01	0,18	Zgodny
312	Słup nr 116	N 50° 33' 37,2" E 20° 48' 14,1"	601	700	2,0	0,86	0,69	10	2,0	0,07	0,17	Zgodny
313	Słup nr 117	N 50° 33' 40,1" E 20° 47' 54,9"	118	140	2,0	0,95	0,76	12	2,0	0,01	0,20	Zgodny
314	Słup nr 117	N 50° 33' 40,3" E 20° 47' 54,7"	591	700	2,0	0,87	0,70	11	2,0	0,07	0,18	Zgodny
315	Słup nr 117	N 50° 33' 40,2" E 20° 47' 54,5"	115	140	2,0	0,90	0,72	11	2,0	0,01	0,18	Zgodny
316	Słup nr 117	N 50° 33' 39,9" E 20° 47' 54,5"	536	630	2,0	0,83	0,66	10	2,0	0,06	0,17	Zgodny
317	Przęsło 117-118	N 50° 33' 40,1" E 20° 47' 50,8"	1546	3800	2,0	0,84	0,67	22	2,0	0,38	0,37	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
318	Przęsło 117-118	N 50° 33' 40,4" E 20° 47' 50,9"	1500	3700	2,0	1,20	0,96	31	2,0	0,37	0,52	Zgodny
319	Przęsło 117-118	N 50° 33' 40,6" E 20° 47' 50,8"	956	2300	2,0	1,43	1,14	37	2,0	0,23	0,62	Zgodny
320	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,1" E 20° 47' 50,9"	1330	3200	2,0	1,21	0,97	31	2,0	0,32	0,52	Zgodny
321	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,2" E 20° 47' 50,8"	1762	4300	2,0	0,86	0,69	22	2,0	0,43	0,37	Zgodny
322	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,7" E 20° 47' 47,9"	1485	3600	2,0	0,78	0,63	20	2,0	0,36	0,33	Zgodny
323	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,4" E 20° 47' 47,7"	1721	4200	2,0	1,40	1,12	36	2,0	0,42	0,60	Zgodny
324	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,1" E 20° 47' 47,7"	1203	2900	2,0	1,69	1,36	44	2,0	0,29	0,73	Zgodny
325	Przęsło 117-118	N 50° 33' 40,8" E 20° 47' 47,4"	1377	3400	2,0	1,43	1,15	37	2,0	0,34	0,62	Zgodny
326	Przęsło 117-118	N 50° 33' 40,6" E 20° 47' 47,4"	1351	3300	2,0	0,95	0,76	25	2,0	0,33	0,42	Zgodny
327	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,2" E 20° 47' 44,2"	1761	4300	2,0	1,18	0,95	31	2,0	0,43	0,52	Zgodny
328	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,2" E 20° 47' 44,1"	1667	4100	2,0	1,55	1,24	40	2,0	0,41	0,67	Zgodny
329	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,6" E 20° 47' 44"	1382	3400	2,0	1,70	1,36	44	2,0	0,34	0,73	Zgodny
330	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,9" E 20° 47' 43,9"	1911	4700	2,0	1,46	1,16	38	2,0	0,47	0,63	Zgodny
331	Przęsło 117-118	N 50° 33' 42,2" E 20° 47' 43,8"	1285	3100	2,0	0,86	0,69	22	2,0	0,31	0,37	Zgodny
332	Przęsło 117-118	N 50° 33' 42,6" E 20° 47' 40,7"	1304	3200	2,0	0,79	0,63	21	2,0	0,32	0,35	Zgodny
333	Przęsło 117-118	N 50° 33' 42,4" E 20° 47' 40,6"	1207	2900	2,0	1,01	0,80	26	2,0	0,29	0,43	Zgodny
334	Przęsło 117-118	N 50° 33' 42,1" E 20° 47' 40,5"	647	1600	2,0	1,18	0,95	31	2,0	0,16	0,52	Zgodny
335	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,8" E 20° 47' 40,4"	1086	2700	2,0	1,05	0,84	27	2,0	0,27	0,45	Zgodny
336	Przęsło 117-118	N 50° 33' 41,7" E 20° 47' 40,3"	1003	2400	2,0	0,82	0,66	21	2,0	0,24	0,35	Zgodny
337	Przęsło 117-118	N 50° 33' 42,2" E 20° 47' 36,8"	665	1600	2,0	0,54	0,43	14	2,0	0,16	0,23	Zgodny
338	Przęsło 117-118	N 50° 33' 42,4" E 20° 47' 36,7"	479	1200	2,0	0,60	0,48	16	2,0	0,12	0,27	Zgodny
339	Przęsło 117-118	N 50° 33' 42,6" E 20° 47' 36,6"	106	300	2,0	0,64	0,51	17	2,0	0,03	0,28	Zgodny
340	Przęsło 117-118	N 50° 33' 43,3" E 20° 47' 36,5"	575	1400	2,0	0,54	0,43	14	2,0	0,14	0,23	Zgodny
341	Przęsło 117-118	N 50° 33' 43,3" E 20° 47' 36,4"	650	1600	2,0	0,44	0,35	11	2,0	0,16	0,18	Zgodny
342	Słup nr 118	N 50° 33' 43,3" E 20° 47' 32,5"	<100	<110	0,3-2,0	0,36	0,28	4,1	2,0	<0,01	0,07	Zgodny
343	Słup nr 118	N 50° 33' 43,3" E 20° 47' 32,3"	117	140	2,0	0,35	0,28	4,1	2,0	0,01	0,07	Zgodny
344	Słup nr 118	N 50° 33' 43,3" E 20° 47' 32"	<100	<110	0,3-2,0	0,36	0,28	4,1	2,0	<0,01	0,07	Zgodny
345	Słup nr 118	N 50° 33' 43,5" E 20° 47' 32,3"	217	260	2,0	0,33	0,26	3,8	2,0	0,03	0,06	Zgodny
346	Przęsło 118-119	N 50° 33' 44,3" E 20° 47' 28,8"	561	920	2,0	0,37	0,30	6,0	2,0	0,09	0,10	Zgodny
347	Przęsło 118-119	N 50° 33' 44,1" E 20° 47' 28,7"	432	710	2,0	0,46	0,37	7,5	2,0	0,07	0,13	Zgodny
348	Przęsło 118-119	N 50° 33' 43,8" E 20° 47' 28,5"	159	260	2,0	0,55	0,44	8,9	2,0	0,03	0,15	Zgodny
349	Przęsło 118-119	N 50° 33' 43,5" E 20° 47' 28,4"	509	830	2,0	0,51	0,41	8,3	2,0	0,08	0,14	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350	Przęsło 118-119	N 50° 33' 43,3" E 20° 47' 28,3"	561	920	2,0	0,41	0,33	6,6	2,0	0,09	0,11	Zgodny
351	Przęsło 118-119	N 50° 33' 43,8" E 20° 47' 24,6"	1061	1700	2,0	0,61	0,48	10	2,0	0,17	0,17	Zgodny
352	Przęsło 118-119	N 50° 33' 44,1" E 20° 47' 24,7"	864	1400	2,0	0,79	0,63	13	2,0	0,14	0,22	Zgodny
353	Przęsło 118-119	N 50° 33' 44,4" E 20° 47' 24,7"	478	780	2,0	0,92	0,74	15	2,0	0,08	0,25	Zgodny
354	Przęsło 118-119	N 50° 33' 44,7" E 20° 47' 24,7"	808	1300	2,0	0,84	0,67	14	2,0	0,13	0,23	Zgodny
355	Przęsło 118-119	N 50° 33' 44,9" E 20° 47' 24,6"	1026	1700	2,0	0,61	0,49	10	2,0	0,17	0,17	Zgodny
356	Przęsło 118-119	N 50° 33' 46" E 20° 47' 17,1"	2689	4400	2,0	0,83	0,67	14	2,0	0,44	0,23	Zgodny
357	Przęsło 118-119	N 50° 33' 45,7" E 20° 47' 17,1"	2587	4200	2,0	1,14	0,91	18	2,0	0,42	0,30	Zgodny
358	Przęsło 118-119	N 50° 33' 45,4" E 20° 47' 17,2"	2353	3900	2,0	1,35	1,08	22	2,0	0,39	0,37	Zgodny
359	Przęsło 118-119	N 50° 33' 45,1" E 20° 47' 17,2"	3058	5000	2,0	1,15	0,92	19	2,0	0,50	0,32	Zgodny
360	Przęsło 118-119	N 50° 33' 44,9" E 20° 47' 17,3"	2578	4200	2,0	0,82	0,66	13	2,0	0,42	0,22	Zgodny
361	Przęsło 118-119	N 50° 33' 45,7" E 20° 47' 12,2"	2456	4000	2,0	0,68	0,54	11	2,0	0,40	0,18	Zgodny
362	Przęsło 118-119	N 50° 33' 45,9" E 20° 47' 11,9"	1718	2800	2,0	0,85	0,68	14	2,0	0,28	0,23	Zgodny
363	Przęsło 118-119	N 50° 33' 46,2" E 20° 47' 11,9"	862	1400	2,0	0,88	0,70	14	2,0	0,14	0,23	Zgodny
364	Przęsło 118-119	N 50° 33' 46,6" E 20° 47' 11,9"	1937	3200	2,0	0,73	0,58	12	2,0	0,32	0,20	Zgodny
365	Przęsło 118-119	N 50° 33' 46,8" E 20° 47' 12"	2216	3600	2,0	0,51	0,41	8,2	2,0	0,36	0,14	Zgodny
366	Słup nr 119	N 50° 33' 46,5" E 20° 47' 10,3"	204	240	2,0	0,85	0,68	9,9	2,0	0,02	0,17	Zgodny
367	Słup nr 119	N 50° 33' 46,7" E 20° 47' 10,1"	1430	1700	2,0	0,76	0,61	8,8	2,0	0,17	0,15	Zgodny
368	Słup nr 119	N 50° 33' 46,5" E 20° 47' 9,6"	267	320	2,0	0,83	0,66	9,6	2,0	0,03	0,16	Zgodny
369	Słup nr 119	N 50° 33' 46,2" E 20° 47' 9,3"	1317	1600	2,0	0,78	0,63	9,1	2,0	0,16	0,15	Zgodny
370	Słup nr 124	N 50° 34' 1,3" E 20° 45' 24,7"	255	300	2,0	0,70	0,56	8,0	2,0	0,03	0,13	Zgodny
371	Słup nr 124	N 50° 34' 1,1" E 20° 45' 24,7"	890	1000	2,0	0,69	0,55	7,9	2,0	0,10	0,13	Zgodny
372	Słup nr 124	N 50° 34' 1,2" E 20° 45' 25"	267	320	2,0	0,73	0,58	8,3	2,0	0,03	0,14	Zgodny
373	Słup nr 124	N 50° 34' 1,4" E 20° 45' 24,8"	955	1100	2,0	0,66	0,53	7,6	2,0	0,11	0,13	Zgodny
374	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,5" E 20° 45' 20,6"	1141	1900	2,0	0,46	0,37	7,6	2,0	0,19	0,13	Zgodny
375	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,2" E 20° 45' 20,6"	1497	2500	2,0	0,93	0,74	15	2,0	0,25	0,25	Zgodny
376	Przęsło 124-125	N 50° 34' 1,8" E 20° 45' 20,5"	901	1500	2,0	1,10	0,88	18	2,0	0,15	0,30	Zgodny
377	Przęsło 124-125	N 50° 34' 1,5" E 20° 45' 20,4"	1693	2900	2,0	0,88	0,70	14	2,0	0,29	0,23	Zgodny
378	Przęsło 124-125	N 50° 34' 1,2" E 20° 45' 20,4"	1410	2400	2,0	0,53	0,43	8,8	2,0	0,24	0,15	Zgodny
379	Przęsło 124-125	N 50° 34' 1,6" E 20° 45' 16,7"	1172	2000	2,0	0,44	0,36	7,3	2,0	0,20	0,12	Zgodny
380	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2" E 20° 45' 16,8"	2727	4600	2,0	1,00	0,80	16	2,0	0,46	0,27	Zgodny
381	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,4" E 20° 45' 17"	1492	2500	2,0	1,32	1,05	22	2,0	0,25	0,37	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
382	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,7" E 20° 45' 17"	2404	4100	2,0	1,12	0,89	18	2,0	0,41	0,30	Zgodny
383	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,9" E 20° 45' 17,1"	1560	2600	2,0	0,70	0,56	11	2,0	0,26	0,18	Zgodny
384	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3,4" E 20° 45' 13,4"	1526	2600	2,0	0,69	0,55	11	2,0	0,26	0,18	Zgodny
385	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3,2" E 20° 45' 13,3"	2113	3600	2,0	1,15	0,92	19	2,0	0,36	0,32	Zgodny
386	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,9" E 20° 45' 13,2"	1518	2600	2,0	1,30	1,04	21	2,0	0,26	0,35	Zgodny
387	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,6" E 20° 45' 13,2"	2545	4300	2,0	1,18	0,94	19	2,0	0,43	0,32	Zgodny
388	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,3" E 20° 45' 13,1"	1877	3200	2,0	0,71	0,57	12	2,0	0,32	0,20	Zgodny
389	Przęsło 124-125	N 50° 34' 2,7" E 20° 45' 9,6"	1542	2600	2,0	0,47	0,38	7,8	2,0	0,26	0,13	Zgodny
390	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3" E 20° 45' 9,8"	2248	3800	2,0	0,89	0,71	15	2,0	0,38	0,25	Zgodny
391	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3,4" E 20° 45' 9,9"	1126	1900	2,0	1,08	0,86	18	2,0	0,19	0,30	Zgodny
392	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3,7" E 20° 45' 10,1"	1804	3100	2,0	0,94	0,75	15	2,0	0,31	0,25	Zgodny
393	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3,9" E 20° 45' 10,2"	1782	3000	2,0	0,61	0,49	10	2,0	0,30	0,17	Zgodny
394	Przęsło 124-125	N 50° 34' 4,4" E 20° 45' 6,6"	1562	2700	2,0	0,55	0,44	9,1	2,0	0,27	0,15	Zgodny
395	Przęsło 124-125	N 50° 34' 4,1" E 20° 45' 6,5"	1581	2700	2,0	0,79	0,63	13	2,0	0,27	0,22	Zgodny
396	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3,8" E 20° 45' 6,4"	930	1600	2,0	0,92	0,74	15	2,0	0,16	0,25	Zgodny
397	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3,5" E 20° 45' 6,2"	2107	3600	2,0	0,77	0,62	13	2,0	0,36	0,22	Zgodny
398	Przęsło 124-125	N 50° 34' 3,3" E 20° 45' 6,2"	1633	2800	2,0	0,52	0,41	8,5	2,0	0,28	0,14	Zgodny
399	Słup nr 125	N 50° 34' 4,6" E 20° 45' 1,3"	252	290	2,0	0,67	0,54	7,5	2,0	0,03	0,13	Zgodny
400	Słup nr 125	N 50° 34' 4,5" E 20° 45' 0,8"	1042	1200	2,0	0,55	0,44	6,1	2,0	0,12	0,10	Zgodny
401	Słup nr 125	N 50° 34' 4,7" E 20° 45' 0,6"	225	260	2,0	0,61	0,49	6,7	2,0	0,03	0,11	Zgodny
402	Słup nr 125	N 50° 34' 4,8" E 20° 45' 1"	1075	1300	2,0	0,59	0,47	6,5	2,0	0,13	0,11	Zgodny
403	Przęsło 125-126	N 50° 34' 5,7" E 20° 44' 57,2"	2097	3400	2,0	0,54	0,43	8,2	2,0	0,34	0,14	Zgodny
404	Przęsło 125-126	N 50° 34' 5,4" E 20° 44' 57,1"	1660	2700	2,0	0,73	0,59	11	2,0	0,27	0,18	Zgodny
405	Przęsło 125-126	N 50° 34' 5,2" E 20° 44' 57"	970	1600	2,0	0,87	0,70	13	2,0	0,16	0,22	Zgodny
406	Przęsło 125-126	N 50° 34' 4,8" E 20° 44' 56,9"	1721	2800	2,0	0,71	0,57	11	2,0	0,28	0,18	Zgodny
407	Przęsło 125-126	N 50° 34' 4,5" E 20° 44' 56,8"	1530	2500	2,0	0,47	0,37	7,2	2,0	0,25	0,12	Zgodny
408	Przęsło 125-126	N 50° 34' 4,9" E 20° 44' 53,3"	1280	2100	2,0	0,40	0,32	6,1	2,0	0,21	0,10	Zgodny
409	Przęsło 125-126	N 50° 34' 5,3" E 20° 44' 53,4"	2361	3800	2,0	0,93	0,75	14	2,0	0,38	0,23	Zgodny
410	Przęsło 125-126	N 50° 34' 5,7" E 20° 44' 53,5"	1530	2500	2,0	1,17	0,94	18	2,0	0,25	0,30	Zgodny
411	Przęsło 125-126	N 50° 34' 6" E 20° 44' 53,6"	2320	3700	2,0	0,89	0,71	14	2,0	0,37	0,23	Zgodny
412	Przęsło 125-126	N 50° 34' 6,3" E 20° 44' 53,6"	1890	3000	2,0	0,54	0,43	8,2	2,0	0,30	0,14	Zgodny
413	Przęsło 125-126	N 50° 34' 6,9" E 20° 44' 49,9"	1503	2400	2,0	0,41	0,33	6,2	2,0	0,24	0,10	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
414	Przęsto 125-126	N 50° 34' 6,5" E 20° 44' 50"	1775	2900	2,0	0,73	0,59	11	2,0	0,29	0,18	Zgodny
415	Przęsto 125-126	N 50° 34' 6,2" E 20° 44' 49,3"	1172	1900	2,0	0,90	0,72	14	2,0	0,19	0,23	Zgodny
416	Przęsto 125-126	N 50° 34' 5,8" E 20° 44' 49,8"	1857	3000	2,0	0,75	0,60	11	2,0	0,30	0,18	Zgodny
417	Przęsto 125-126	N 50° 34' 5,4" E 20° 44' 49,8"	1406	2300	2,0	0,38	0,30	5,8	2,0	0,23	0,10	Zgodny
418	Przęsto 125-126	N 50° 34' 5,9" E 20° 44' 46"	1133	1800	2,0	0,31	0,25	4,7	2,0	0,18	0,08	Zgodny
419	Przęsto 125-126	N 50° 34' 6,3" E 20° 44' 46,3"	1143	1800	2,0	0,53	0,43	8,2	2,0	0,18	0,14	Zgodny
420	Przęsto 125-126	N 50° 34' 6,7" E 20° 44' 46,5"	670	1100	2,0	0,65	0,52	9,9	2,0	0,11	0,17	Zgodny
421	Przęsto 125-126	N 50° 34' 7" E 20° 44' 46,6"	1178	1900	2,0	0,59	0,47	9,0	2,0	0,19	0,15	Zgodny
422	Przęsto 125-126	N 50° 34' 7,3" E 20° 44' 46,8"	1265	2000	2,0	0,40	0,32	6,1	2,0	0,20	0,10	Zgodny
423	Słup nr 126	N 50° 34' 7,6" E 20° 44' 41,1"	168	200	2,0	0,37	0,30	4,1	2,0	0,02	0,07	Zgodny
424	Słup nr 126	N 50° 34' 7,7" E 20° 44' 40,4"	516	600	2,0	0,29	0,23	3,2	2,0	0,06	0,05	Zgodny
425	Słup nr 126	N 50° 34' 7,4" E 20° 44' 40,1"	381	450	2,0	0,36	0,29	3,9	2,0	0,05	0,07	Zgodny
426	Słup nr 126	N 50° 34' 7,2" E 20° 44' 40,5"	264	310	2,0	0,41	0,33	4,6	2,0	0,03	0,08	Zgodny
427	Słup nr 130	N 50° 33' 32,1" E 20° 43' 38,4"	934	1100	2,0	0,88	0,71	9,7	2,0	0,11	0,16	Zgodny
428	Słup nr 130	N 50° 33' 32,2" E 20° 43' 38"	959	1100	2,0	0,91	0,73	10	2,0	0,11	0,17	Zgodny
429	Słup nr 130	N 50° 33' 32,1" E 20° 43' 37,8"	933	1100	2,0	0,92	0,74	10	2,0	0,11	0,17	Zgodny
430	Słup nr 130	N 50° 33' 31,9" E 20° 43' 38,1"	1416	1700	2,0	0,79	0,64	8,8	2,0	0,17	0,15	Zgodny
431	Przęsto 130-131	N 50° 33' 32" E 20° 43' 33,5"	3234	5800	2,0	0,74	0,59	12	2,0	0,58	0,20	Zgodny
432	Przęsto 130-131	N 50° 33' 32,2" E 20° 43' 33,5"	3283	5900	2,0	0,85	0,68	14	2,0	0,59	0,23	Zgodny
433	Przęsto 130-131	N 50° 33' 32,5" E 20° 43' 33,5"	2136	3900	2,0	1,07	0,86	18	2,0	0,39	0,30	Zgodny
434	Przęsto 130-131	N 50° 33' 32,9" E 20° 43' 33,5"	2743	4900	2,0	0,99	0,80	17	2,0	0,49	0,28	Zgodny
435	Przęsto 130-131	N 50° 33' 33,1" E 20° 43' 33,5"	2655	4800	2,0	0,70	0,56	12	2,0	0,48	0,20	Zgodny
436	Przęsto 130-131	N 50° 33' 33,6" E 20° 43' 30"	2631	4700	2,0	0,64	0,51	11	2,0	0,47	0,18	Zgodny
437	Przęsto 130-131	N 50° 33' 33,4" E 20° 43' 29,9"	2775	5000	2,0	1,00	0,80	17	2,0	0,50	0,28	Zgodny
438	Przęsto 130-131	N 50° 33' 33" E 20° 43' 29,5"	1926	3500	2,0	1,22	0,97	21	2,0	0,35	0,35	Zgodny
439	Przęsto 130-131	N 50° 33' 32,7" E 20° 43' 29,4"	2892	5200	2,0	0,98	0,78	17	2,0	0,52	0,28	Zgodny
440	Przęsto 130-131	N 50° 33' 32,5" E 20° 43' 29,3"	3030	5500	2,0	0,73	0,58	12	2,0	0,55	0,20	Zgodny
441	Przęsto 130-131	N 50° 33' 33" E 20° 43' 25,6"	1879	3400	2,0	0,46	0,36	7,7	2,0	0,34	0,13	Zgodny
442	Przęsto 130-131	N 50° 33' 33,1" E 20° 43' 25,8"	2065	3700	2,0	0,56	0,45	9,4	2,0	0,37	0,16	Zgodny
443	Przęsto 130-131	N 50° 33' 33,4" E 20° 43' 25,9"	1002	1800	2,0	0,67	0,53	11	2,0	0,18	0,18	Zgodny
444	Przęsto 130-131	N 50° 33' 33,8" E 20° 43' 26"	1940	3500	2,0	0,58	0,46	9,8	2,0	0,35	0,16	Zgodny
445	Przęsto 130-131	N 50° 33' 34" E 20° 43' 26,1"	1717	3100	2,0	0,44	0,35	7,5	2,0	0,31	0,13	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	Przęsło 130-131	N 50° 33' 34,2'' E 20° 43' 23,2''	1538	2800	2,0	0,35	0,28	5,9	2,0	0,28	0,10	Zgodny
447	Przęsło 130-131	N 50° 33' 34'' E 20° 43' 23,1''	1091	2000	2,0	0,39	0,31	6,6	2,0	0,20	0,11	Zgodny
448	Przęsło 130-131	N 50° 33' 33,8'' E 20° 43' 23''	450	810	2,0	0,42	0,33	7,1	2,0	0,08	0,12	Zgodny
449	Przęsło 130-131	N 50° 33' 33,4'' E 20° 43' 22,9''	1304	2400	2,0	0,39	0,31	6,7	2,0	0,24	0,11	Zgodny
450	Przęsło 130-131	N 50° 33' 33,2'' E 20° 43' 22,8''	1622	2900	2,0	0,29	0,23	4,8	2,0	0,29	0,08	Zgodny
451	Przęsło 130-131	N 50° 33' 33,6'' E 20° 43' 19,8''	1020	1800	2,0	0,25	0,20	4,2	2,0	0,18	0,07	Zgodny
452	Przęsło 130-131	N 50° 33' 33,8'' E 20° 43' 19,7''	835	1500	2,0	0,37	0,29	6,2	2,0	0,15	0,10	Zgodny
453	Przęsło 130-131	N 50° 33' 34,1'' E 20° 43' 19,7''	233	420	2,0	0,35	0,28	5,9	2,0	0,04	0,10	Zgodny
454	Przęsło 130-131	N 50° 33' 34,5'' E 20° 43' 19,6''	676	1200	2,0	0,28	0,22	4,8	2,0	0,12	0,08	Zgodny
455	Przęsło 130-131	N 50° 33' 34,7'' E 20° 43' 19,6''	873	1600	2,0	0,22	0,18	3,8	2,0	0,16	0,06	Zgodny
456	Słup nr 131	N 50° 33' 34,4'' E 20° 43' 17,8''	<100	<110	0,3-2,0	0,28	0,22	4,0	2,0	<0,01	0,07	Zgodny
457	Słup nr 131	N 50° 33' 34,6'' E 20° 43' 17,6''	391	460	2,0	0,43	0,34	6,2	2,0	0,05	0,10	Zgodny
458	Słup nr 131	N 50° 33' 34,4'' E 20° 43' 17,3''	<100	<110	0,3-2,0	0,34	0,27	4,9	2,0	<0,01	0,08	Zgodny
459	Słup nr 131	N 50° 33' 34,2'' E 20° 43' 17,5''	395	460	2,0	0,29	0,23	4,1	2,0	0,05	0,07	Zgodny
460	Przęsło 131-132	N 50° 33' 34,3'' E 20° 43' 13,8''	345	600	2,0	0,30	0,24	6,4	2,0	0,06	0,11	Zgodny
461	Przęsło 131-132	N 50° 33' 34,5'' E 20° 43' 13,8''	504	870	2,0	0,38	0,31	8,2	2,0	0,09	0,14	Zgodny
462	Przęsło 131-132	N 50° 33' 34,8'' E 20° 43' 13,8''	471	820	2,0	0,43	0,34	9,2	2,0	0,08	0,15	Zgodny
463	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,1'' E 20° 43' 13,8''	1111	1900	2,0	0,35	0,28	7,5	2,0	0,19	0,13	Zgodny
464	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,4'' E 20° 43' 13,7''	1338	2300	2,0	0,32	0,25	6,7	2,0	0,23	0,11	Zgodny
465	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,7'' E 20° 43' 10,2''	1577	2700	2,0	0,44	0,35	9,3	2,0	0,27	0,16	Zgodny
466	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,6'' E 20° 43' 10,1''	1603	2800	2,0	0,57	0,46	12	2,0	0,28	0,20	Zgodny
467	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,3'' E 20° 43' 10''	1066	1800	2,0	0,63	0,50	13	2,0	0,18	0,22	Zgodny
468	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35'' E 20° 43' 9,8''	1422	2500	2,0	0,56	0,45	12	2,0	0,25	0,20	Zgodny
469	Przęsło 131-132	N 50° 33' 34,7'' E 20° 43' 9,7''	938	1600	2,0	0,43	0,34	9,1	2,0	0,16	0,15	Zgodny
470	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,2'' E 20° 43' 5,9''	2516	4400	2,0	0,55	0,44	12	2,0	0,44	0,20	Zgodny
471	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,4'' E 20° 43' 5,9''	2119	3700	2,0	0,72	0,58	15	2,0	0,37	0,25	Zgodny
472	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,7'' E 20° 43' 6''	1686	2900	2,0	0,93	0,74	20	2,0	0,29	0,33	Zgodny
473	Przęsło 131-132	N 50° 33' 36,1'' E 20° 43' 5,8''	2231	3900	2,0	0,79	0,63	17	2,0	0,39	0,28	Zgodny
474	Przęsło 131-132	N 50° 33' 36,3'' E 20° 43' 5,6''	2327	4000	2,0	0,56	0,45	12	2,0	0,40	0,20	Zgodny
475	Przęsło 131-132	N 50° 33' 36,6'' E 20° 43' 2''	2012	3500	2,0	0,52	0,42	11	2,0	0,35	0,18	Zgodny
476	Przęsło 131-132	N 50° 33' 36,5'' E 20° 43' 1,9''	1999	3500	2,0	0,67	0,54	14	2,0	0,35	0,23	Zgodny
477	Przęsło 131-132	N 50° 33' 36,2'' E 20° 43' 1,6''	1416	2400	2,0	0,77	0,62	16	2,0	0,24	0,27	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
478	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,9" E 20° 43' 1,4"	2212	3800	2,0	0,63	0,50	13	2,0	0,38	0,22	Zgodny
479	Przęsło 131-132	N 50° 33' 35,7" E 20° 43' 1,2"	1723	3000	2,0	0,53	0,42	11	2,0	0,30	0,18	Zgodny
480	Przęsło 131-132	N 50° 33' 36,2" E 20° 42' 57,2"	1448	2500	2,0	0,41	0,33	8,7	2,0	0,25	0,15	Zgodny
481	Przęsło 131-132	N 50° 33' 36,4" E 20° 42' 57,1"	1222	2100	2,0	0,53	0,42	11	2,0	0,21	0,18	Zgodny
482	Przęsło 131-132	N 50° 33' 36,7" E 20° 42' 57"	753	1300	2,0	0,53	0,43	11	2,0	0,13	0,18	Zgodny
483	Przęsło 131-132	N 50° 33' 37,1" E 20° 42' 57"	1126	1900	2,0	0,41	0,33	8,8	2,0	0,19	0,15	Zgodny
484	Przęsło 131-132	N 50° 33' 37,2" E 20° 42' 56,9"	1338	2300	2,0	0,36	0,28	7,6	2,0	0,23	0,13	Zgodny
485	Słup nr 132	N 50° 33' 37,1" E 20° 42' 54,5"	197	230	2,0	0,38	0,30	5,5	2,0	0,02	0,09	Zgodny
486	Słup nr 132	N 50° 33' 36,9" E 20° 42' 54,1"	667	780	2,0	0,37	0,30	5,4	2,0	0,08	0,09	Zgodny
487	Słup nr 132	N 50° 33' 37" E 20° 42' 53,3"	<100	<110	0,3-2,0	0,41	0,33	5,9	2,0	0,01	0,10	Zgodny
488	Słup nr 132	N 50° 33' 37,3" E 20° 42' 54,2"	391	460	2,0	0,40	0,32	5,8	2,0	0,05	0,10	Zgodny
489	Słup nr 144	N 50° 35' 17,9" E 20° 40' 28,2"	142	170	2,0	0,32	0,26	5,0	2,0	0,02	0,08	Zgodny
490	Słup nr 144	N 50° 35' 18,2" E 20° 40' 28,3"	113	130	2,0	0,34	0,27	5,4	2,0	0,01	0,09	Zgodny
491	Słup nr 144	N 50° 35' 18" E 20° 40' 28,1"	179	210	2,0	0,36	0,29	5,7	2,0	0,02	0,10	Zgodny
492	Słup nr 144	N 50° 35' 17,9" E 20° 40' 27,9"	350	410	2,0	0,31	0,25	4,9	2,0	0,04	0,08	Zgodny
493	Przęsło 144-145	N 50° 35' 19,7" E 20° 40' 24,1"	467	800	2,0	0,29	0,24	6,7	2,0	0,08	0,11	Zgodny
494	Przęsło 144-145	N 50° 35' 19,8" E 20° 40' 24,4"	391	670	2,0	0,43	0,35	9,9	2,0	0,07	0,17	Zgodny
495	Przęsło 144-145	N 50° 35' 20" E 20° 40' 24,9"	232	400	2,0	0,46	0,37	10	2,0	0,04	0,17	Zgodny
496	Przęsło 144-145	N 50° 35' 20,1" E 20° 40' 25,2"	654	1100	2,0	0,46	0,37	11	2,0	0,11	0,18	Zgodny
497	Przęsło 144-145	N 50° 35' 20,4" E 20° 40' 25,5"	184	310	2,0	0,29	0,23	6,6	2,0	0,03	0,11	Zgodny
498	Przęsło 144-145	N 50° 35' 22" E 20° 40' 22,8"	472	810	2,0	0,52	0,42	12	2,0	0,08	0,20	Zgodny
499	Przęsło 144-145	N 50° 35' 21,8" E 20° 40' 22,6"	1155	2000	2,0	0,66	0,53	15	2,0	0,20	0,25	Zgodny
500	Przęsło 144-145	N 50° 35' 21,6" E 20° 40' 22,2"	663	1100	2,0	0,79	0,63	18	2,0	0,11	0,30	Zgodny
501	Przęsło 144-145	N 50° 35' 21,5" E 20° 40' 21,7"	1431	2400	2,0	0,59	0,47	14	2,0	0,24	0,23	Zgodny
502	Przęsło 144-145	N 50° 35' 21,3" E 20° 40' 21,3"	1338	2300	2,0	0,38	0,30	8,7	2,0	0,23	0,15	Zgodny
503	Przęsło 144-145	N 50° 35' 23,3" E 20° 40' 18"	1432	2400	2,0	0,37	0,30	8,5	2,0	0,24	0,14	Zgodny
504	Przęsło 144-145	N 50° 35' 23,6" E 20° 40' 18,2"	2241	3800	2,0	0,57	0,46	13	2,0	0,38	0,22	Zgodny
505	Przęsło 144-145	N 50° 35' 23,8" E 20° 40' 18,6"	1432	2400	2,0	0,75	0,60	17	2,0	0,24	0,28	Zgodny
506	Przęsło 144-145	N 50° 35' 24,1" E 20° 40' 18,8"	756	1300	2,0	0,61	0,48	14	2,0	0,13	0,23	Zgodny
507	Przęsło 144-145	N 50° 35' 24,2" E 20° 40' 19"	738	1300	2,0	0,45	0,36	10	2,0	0,13	0,17	Zgodny
508	Przęsło 144-145	N 50° 35' 25,6" E 20° 40' 16,9"	1161	2000	2,0	0,37	0,30	8,5	2,0	0,20	0,14	Zgodny
509	Przęsło 144-145	N 50° 35' 25,3" E 20° 40' 16,8"	742	1300	2,0	0,55	0,44	13	2,0	0,13	0,22	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
510	Przęsło 144-145	N 50° 35' 25,1" E 20° 40' 16,6"	1258	2100	2,0	0,66	0,53	15	2,0	0,21	0,25	Zgodny
511	Przęsło 144-145	N 50° 35' 24,8" E 20° 40' 16,3"	1689	2900	2,0	0,63	0,50	14	2,0	0,29	0,23	Zgodny
512	Przęsło 144-145	N 50° 35' 24,6" E 20° 40' 15,9"	415	710	2,0	0,39	0,32	9,0	2,0	0,07	0,15	Zgodny
513	Słup nr 145	N 50° 35' 26,7" E 20° 40' 13,3"	133	160	2,0	0,38	0,31	5,7	2,0	0,02	0,10	Zgodny
514	Słup nr 145	N 50° 35' 26,8" E 20° 40' 13,7"	<100	<110	0,3-2,0	0,37	0,29	5,5	2,0	<0,01	0,09	Zgodny
515	Słup nr 145	N 50° 35' 27" E E 20° 40' 13,7"	137	160	2,0	0,35	0,28	5,2	2,0	0,02	0,09	Zgodny
516	Słup nr 145	N 50° 35' 27" E E 20° 40' 13,3"	250	290	2,0	0,36	0,29	5,4	2,0	0,03	0,09	Zgodny
517	Przęsło 145-146	N 50° 35' 29,5" E 20° 40' 8,9"	1303	2200	2,0	0,64	0,51	14	2,0	0,22	0,23	Zgodny
518	Przęsło 145-146	N 50° 35' 29,6" E 20° 40' 9,1"	1709	2900	2,0	0,74	0,59	16	2,0	0,29	0,27	Zgodny
519	Przęsło 145-146	N 50° 35' 29,7" E 20° 40' 9,3"	1830	3100	2,0	0,64	0,51	14	2,0	0,31	0,23	Zgodny
520	Przęsło 145-146	N 50° 35' 29,8" E 20° 40' 9,5"	2090	3500	2,0	0,70	0,56	15	2,0	0,35	0,25	Zgodny
521	Przęsło 145-146	N 50° 35' 29,9" E 20° 40' 9,8"	279	470	2,0	0,48	0,39	10	2,0	0,05	0,17	Zgodny
522	Przęsło 145-146	N 50° 35' 31,6" E 20° 40' 7"	172	290	2,0	0,62	0,50	13	2,0	0,03	0,22	Zgodny
523	Przęsło 145-146	N 50° 35' 31,4" E 20° 40' 6,8"	1282	2100	2,0	1,08	0,86	23	2,0	0,21	0,38	Zgodny
524	Przęsło 145-146	N 50° 35' 31,1" E 20° 40' 6,5"	2219	3700	2,0	1,19	0,95	25	2,0	0,37	0,42	Zgodny
525	Przęsło 145-146	N 50° 35' 30,9" E 20° 40' 6,2"	2282	3800	2,0	1,00	0,80	21	2,0	0,38	0,35	Zgodny
526	Przęsło 145-146	N 50° 35' 30,7" E 20° 40' 6"	508	850	2,0	0,67	0,54	14	2,0	0,09	0,23	Zgodny
527	Przęsło 145-146	N 50° 35' 32,4" E 20° 40' 2,9"	1439	2400	2,0	0,34	0,27	7,2	2,0	0,24	0,12	Zgodny
528	Przęsło 145-146	N 50° 35' 32,6" E 20° 40' 3,3"	2316	3900	2,0	0,73	0,59	16	2,0	0,39	0,27	Zgodny
529	Przęsło 145-146	N 50° 35' 32,9" E 20° 40' 3,5"	1299	2200	2,0	0,83	0,66	18	2,0	0,22	0,30	Zgodny
530	Przęsło 145-146	N 50° 35' 33,2" E 20° 40' 3,8"	2306	3900	2,0	0,79	0,63	17	2,0	0,39	0,28	Zgodny
531	Przęsło 145-146	N 50° 35' 33,5" E 20° 40' 4,1"	1674	2800	2,0	0,42	0,33	8,9	2,0	0,28	0,15	Zgodny
532	Przęsło 145-146	N 50° 35' 35,2" E 20° 40' 1,3"	1078	1800	2,0	0,34	0,27	7,2	2,0	0,18	0,12	Zgodny
533	Przęsło 145-146	N 50° 35' 35" E E 20° 40' 1"	1031	1700	2,0	0,48	0,38	10	2,0	0,17	0,17	Zgodny
534	Przęsło 145-146	N 50° 35' 34,7" E 20° 40' 0,7"	420	700	2,0	0,55	0,44	12	2,0	0,07	0,20	Zgodny
535	Przęsło 145-146	N 50° 35' 34,4" E 20° 40' 0,4"	1161	1900	2,0	0,48	0,39	10	2,0	0,19	0,17	Zgodny
536	Przęsło 145-146	N 50° 35' 34,3" E 20° 40' 0,2"	1506	2500	2,0	0,36	0,29	7,6	2,0	0,25	0,13	Zgodny
537	Słup nr 146	N 50° 35' 36,3" E 20° 39' 57,6"	246	290	2,0	0,24	0,19	3,5	2,0	0,03	0,06	Zgodny
538	Słup nr 146	N 50° 35' 36,5" E 20° 39' 57,6"	<100	<110	0,3-2,0	0,26	0,21	3,8	2,0	<0,01	0,06	Zgodny
539	Słup nr 146	N 50° 35' 36,6" E 20° 39' 58"	519	610	2,0	0,28	0,22	4,1	2,0	0,06	0,07	Zgodny
540	Słup nr 146	N 50° 35' 36,3" E 20° 39' 58"	<100	<110	0,3-2,0	0,28	0,23	4,2	2,0	<0,01	0,07	Zgodny
541	Słup nr 180	N 50° 36' 40,7" E 20° 29' 13,9"	254	300	2,0	0,20	0,16	6,1	2,0	0,03	0,10	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
542	Słup nr 180	N 50° 36' 40,8" E 20° 29' 13,7"	960	1100	2,0	0,16	0,13	5,1	2,0	0,11	0,09	Zgodny
543	Słup nr 180	N 50° 36' 40,6" E 20° 29' 13,4"	296	350	2,0	0,20	0,16	6,2	2,0	0,04	0,10	Zgodny
544	Słup nr 180	N 50° 36' 40,5" E 20° 29' 13,7"	1044	1200	2,0	0,19	0,15	5,8	2,0	0,12	0,10	Zgodny
545	Przęsło 180-181	N 50° 36' 39,4" E 20° 29' 10,8"	3653	6100	2,0	0,22	0,17	9,6	2,0	0,61	0,16	Zgodny
546	Przęsło 180-181	N 50° 36' 39,5" E 20° 29' 10,8"	3466	5800	2,0	0,32	0,26	14	2,0	0,58	0,23	Zgodny
547	Przęsło 180-181	N 50° 36' 39,7" E 20° 29' 10,4"	2393	4000	2,0	0,38	0,31	17	2,0	0,40	0,28	Zgodny
548	Przęsło 180-181	N 50° 36' 40" E 20° 29' 10,1"	3755	6300	2,0	0,37	0,30	17	2,0	0,63	0,28	Zgodny
549	Przęsło 180-181	N 50° 36' 40,2" E 20° 29' 9,7"	3301	5600	2,0	0,21	0,17	10	2,0	0,56	0,17	Zgodny
550	Przęsło 180-181	N 50° 36' 39,3" E 20° 29' 6,6"	4156	7000	2,0	0,28	0,22	12	2,0	0,70	0,20	Zgodny
551	Przęsło 180-181	N 50° 36' 39,1" E 20° 29' 6,5"	5893	9900	2,0	0,48	0,38	21	2,0	0,99	0,35	Zgodny
552	Przęsło 180-181	N 50° 36' 38,7" E 20° 29' 6,6"	4935	8300	2,0	0,62	0,50	28	2,0	0,83	0,47	Zgodny
553	Przęsło 180-181	N 50° 36' 38,3" E 20° 29' 6,6"	5663	9500	2,0	0,46	0,37	21	2,0	0,95	0,35	Zgodny
554	Przęsło 180-181	N 50° 36' 38,1" E 20° 29' 6,6"	3983	6700	2,0	0,26	0,20	11	2,0	0,67	0,18	Zgodny
555	Przęsło 180-181	N 50° 36' 37,3" E 20° 29' 3,6"	5290	8900	2,0	0,35	0,28	16	2,0	0,89	0,27	Zgodny
556	Przęsło 180-181	N 50° 36' 37,4" E 20° 29' 3,3"	5520	9300	2,0	0,41	0,33	18	2,0	0,93	0,30	Zgodny
557	Przęsło 180-181	N 50° 36' 37,7" E 20° 29' 3"	4475	7500	2,0	0,56	0,45	25	2,0	0,75	0,42	Zgodny
558	Przęsło 180-181	N 50° 36' 37,9" E 20° 29' 2,8"	5490	9200	2,0	0,43	0,35	19	2,0	0,92	0,32	Zgodny
559	Przęsło 180-181	N 50° 36' 38,1" E 20° 29' 2,6"	4355	7300	2,0	0,27	0,21	12	2,0	0,73	0,20	Zgodny
560	Przęsło 180-181	N 50° 36' 37,3" E 20° 28' 59,8"	3608	6100	2,0	0,22	0,18	10	2,0	0,61	0,17	Zgodny
561	Przęsło 180-181	N 50° 36' 37,2" E 20° 28' 59,9"	3766	6300	2,0	0,34	0,27	15	2,0	0,63	0,25	Zgodny
562	Przęsło 180-181	N 50° 36' 36,8" E 20° 28' 59,9"	2450	4100	2,0	0,34	0,27	15	2,0	0,41	0,25	Zgodny
563	Przęsło 180-181	N 50° 36' 36,4" E 20° 28' 59,9"	3633	6100	2,0	0,23	0,18	10	2,0	0,61	0,17	Zgodny
564	Przęsło 180-181	N 50° 36' 36,2" E 20° 28' 59,9"	3182	5400	2,0	0,18	0,15	8,2	2,0	0,54	0,14	Zgodny
565	Przęsło 180-181	N 50° 36' 35,6" E 20° 28' 57,2"	2340	3900	2,0	0,15	0,12	6,7	2,0	0,39	0,11	Zgodny
566	Przęsło 180-181	N 50° 36' 35,7" E 20° 28' 57,1"	2050	3400	2,0	0,13	0,11	5,9	2,0	0,34	0,10	Zgodny
567	Przęsło 180-181	N 50° 36' 35,9" E 20° 28' 56,8"	932	1600	2,0	0,17	0,14	7,7	2,0	0,16	0,13	Zgodny
568	Przęsło 180-181	N 50° 36' 36,2" E 20° 28' 56,5"	1845	3100	2,0	0,17	0,13	7,4	2,0	0,31	0,12	Zgodny
569	Przęsło 180-181	N 50° 36' 36,4" E 20° 28' 56,2"	1891	3200	2,0	0,11	0,09	4,9	2,0	0,32	0,08	Zgodny
570	Słup nr 181	N 50° 36' 35,4" E 20° 28' 54,1"	564	660	2,0	0,13	0,10	4,2	2,0	0,07	0,07	Zgodny
571	Słup nr 181	N 50° 36' 35,3" E 20° 28' 54,3"	99	120	2,0	0,12	0,10	4,1	2,0	0,01	0,07	Zgodny
572	Słup nr 181	N 50° 36' 35,1" E 20° 28' 54,3"	540	630	2,0	0,12	0,09	3,9	2,0	0,06	0,07	Zgodny
573	Słup nr 181	N 50° 36' 35,1" E 20° 28' 53,9"	127	150	2,0	0,11	0,09	3,8	2,0	0,02	0,06	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
574	Przęsło 181-182	N 50° 36' 34,8" E 20° 28' 50,6"	1483	2200	2,0	0,10	0,08	4,2	2,0	0,22	0,07	Zgodny
575	Przęsło 181-182	N 50° 36' 34,6" E 20° 28' 50,7"	1161	1700	2,0	0,13	0,10	5,4	2,0	0,17	0,09	Zgodny
576	Przęsło 181-182	N 50° 36' 34,3" E 20° 28' 50,8"	596	890	2,0	0,15	0,12	6,4	2,0	0,09	0,11	Zgodny
577	Przęsło 181-182	N 50° 36' 34" E 20° 28' 51,1"	1384	2100	2,0	0,11	0,09	4,7	2,0	0,21	0,08	Zgodny
578	Przęsło 181-182	N 50° 36' 33,9" E 20° 28' 51,4"	1432	2100	2,0	0,10	0,08	4,2	2,0	0,21	0,07	Zgodny
579	Przęsło 181-182	N 50° 36' 32,8" E 20° 28' 47,8"	2305	3400	2,0	0,08	0,06	3,5	2,0	0,34	0,06	Zgodny
580	Przęsło 181-182	N 50° 36' 33" E 20° 28' 47,5"	2629	3900	2,0	0,12	0,09	5,0	2,0	0,39	0,08	Zgodny
581	Przęsło 181-182	N 50° 36' 33,2" E 20° 28' 47,1"	1553	2300	2,0	0,15	0,12	6,4	2,0	0,23	0,11	Zgodny
582	Przęsło 181-182	N 50° 36' 33,5" E 20° 28' 46,7"	2420	3600	2,0	0,13	0,10	5,4	2,0	0,36	0,09	Zgodny
583	Przęsło 181-182	N 50° 36' 33,7" E 20° 28' 46,3"	2405	3600	2,0	0,10	0,08	4,3	2,0	0,36	0,07	Zgodny
584	Przęsło 181-182	N 50° 36' 32,9" E 20° 28' 43,7"	2991	4500	2,0	0,08	0,06	3,2	2,0	0,45	0,05	Zgodny
585	Przęsło 181-182	N 50° 36' 32,7" E 20° 28' 43,9"	3553	5300	2,0	0,27	0,22	12	2,0	0,53	0,20	Zgodny
586	Przęsło 181-182	N 50° 36' 32,4" E 20° 28' 44"	2052	3100	2,0	0,23	0,18	9,7	2,0	0,31	0,16	Zgodny
587	Przęsło 181-182	N 50° 36' 32,1" E 20° 28' 44,3"	3215	4800	2,0	0,12	0,09	5,0	2,0	0,48	0,08	Zgodny
588	Przęsło 181-182	N 50° 36' 31,9" E 20° 28' 44,4"	2837	4200	2,0	0,08	0,07	3,6	2,0	0,42	0,06	Zgodny
589	Przęsło 181-182	N 50° 36' 31,3" E 20° 28' 41,6"	3125	4700	2,0	0,09	0,07	3,8	2,0	0,47	0,06	Zgodny
590	Przęsło 181-182	N 50° 36' 31,4" E 20° 28' 41,5"	2881	4300	2,0	0,12	0,10	5,3	2,0	0,43	0,09	Zgodny
591	Przęsło 181-182	N 50° 36' 31,6" E 20° 28' 41"	1682	2500	2,0	0,15	0,12	6,3	2,0	0,25	0,11	Zgodny
592	Przęsło 181-182	N 50° 36' 31,8" E 20° 28' 40,7"	2545	3800	2,0	0,17	0,14	7,5	2,0	0,38	0,13	Zgodny
593	Przęsło 181-182	N 50° 36' 32" E 20° 28' 40,3"	2563	3800	2,0	0,12	0,10	5,1	2,0	0,38	0,09	Zgodny
594	Przęsło 181-182	N 50° 36' 31,1" E 20° 28' 37,1"	1865	2800	2,0	0,10	0,08	4,2	2,0	0,28	0,07	Zgodny
595	Przęsło 181-182	N 50° 36' 30,8" E 20° 28' 37,1"	1637	2400	2,0	0,11	0,09	4,8	2,0	0,24	0,08	Zgodny
596	Przęsło 181-182	N 50° 36' 30,6" E 20° 28' 37,4"	721	1100	2,0	0,15	0,12	6,2	2,0	0,11	0,10	Zgodny
597	Przęsło 181-182	N 50° 36' 30,2" E 20° 28' 37,5"	1610	2400	2,0	0,13	0,11	5,7	2,0	0,24	0,10	Zgodny
598	Przęsło 181-182	N 50° 36' 29,9" E 20° 28' 37,4"	1763	2600	2,0	0,11	0,09	4,9	2,0	0,26	0,08	Zgodny
599	Słup nr 182	N 50° 36' 30" E 20° 28' 35,3"	<100	<110	0,3-2,0	0,09	0,07	3,0	2,0	<0,01	0,05	Zgodny
600	Słup nr 182	N 50° 36' 30" E 20° 28' 34,9"	571	670	2,0	0,21	0,17	6,7	2,0	0,07	0,11	Zgodny
601	Słup nr 182	N 50° 36' 29,9" E 20° 28' 34,8"	106	120	2,0	0,13	0,10	4,0	2,0	0,01	0,07	Zgodny
602	Słup nr 182	N 50° 36' 29,8" E 20° 28' 35,1"	662	770	2,0	0,11	0,09	3,4	2,0	0,08	0,06	Zgodny
603	Przęsło 182-183	N 50° 36' 28,6" E 20° 28' 32,2"	1248	2200	2,0	0,13	0,10	6,1	2,0	0,22	0,10	Zgodny
604	Przęsło 182-183	N 50° 36' 28,7" E 20° 28' 32,2"	1398	2400	2,0	0,11	0,09	5,4	2,0	0,24	0,09	Zgodny
605	Przęsło 182-183	N 50° 36' 29" E 20° 28' 32"	851	1500	2,0	0,14	0,11	6,9	2,0	0,15	0,12	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
606	Przęsło 182-183	N 50° 36' 29,4" E 20° 28' 31,8"	1370	2400	2,0	0,16	0,13	7,6	2,0	0,24	0,13	Zgodny
607	Przęsło 182-183	N 50° 36' 29,5" E 20° 28' 31,8"	1204	2100	2,0	0,14	0,11	6,9	2,0	0,21	0,12	Zgodny
608	Przęsło 182-183	N 50° 36' 28,7" E 20° 28' 28,8"	3041	5300	2,0	0,18	0,14	8,4	2,0	0,53	0,14	Zgodny
609	Przęsło 182-183	N 50° 36' 28,5" E 20° 28' 28,9"	2891	5000	2,0	0,30	0,24	14	2,0	0,50	0,23	Zgodny
610	Przęsło 182-183	N 50° 36' 28,2" E 20° 28' 29"	1701	3000	2,0	0,26	0,21	12	2,0	0,30	0,20	Zgodny
611	Przęsło 182-183	N 50° 36' 27,9" E 20° 28' 29,1"	2482	4300	2,0	0,25	0,20	12	2,0	0,43	0,20	Zgodny
612	Przęsło 182-183	N 50° 36' 27,8" E 20° 28' 29,2"	1944	3400	2,0	0,23	0,18	11	2,0	0,34	0,18	Zgodny
613	Przęsło 182-183	N 50° 36' 28" E 20° 28' 25,9"	3919	6800	2,0	0,23	0,18	11	2,0	0,68	0,18	Zgodny
614	Przęsło 182-183	N 50° 36' 27,8" E 20° 28' 26"	4454	7800	2,0	0,36	0,29	17	2,0	0,78	0,28	Zgodny
615	Przęsło 182-183	N 50° 36' 27,4" E 20° 28' 26,3"	3419	6000	2,0	0,38	0,30	18	2,0	0,60	0,30	Zgodny
616	Przęsło 182-183	N 50° 36' 27,1" E 20° 28' 26,4"	4530	7900	2,0	0,20	0,16	9,7	2,0	0,79	0,16	Zgodny
617	Przęsło 182-183	N 50° 36' 26,9" E 20° 28' 26,6"	3571	6200	2,0	0,16	0,13	7,6	2,0	0,62	0,13	Zgodny
618	Przęsło 182-183	N 50° 36' 26,2" E 20° 28' 23,7"	4735	8200	2,0	0,32	0,26	15	2,0	0,82	0,25	Zgodny
619	Przęsło 182-183	N 50° 36' 26,3" E 20° 28' 23,6"	5376	9400	2,0	0,46	0,37	22	2,0	0,94	0,37	Zgodny
620	Przęsło 182-183	N 50° 36' 26,6" E 20° 28' 23,5"	4158	7200	2,0	0,59	0,47	28	2,0	0,72	0,47	Zgodny
621	Przęsło 182-183	N 50° 36' 27" E 20° 28' 23"	5458	9500	2,0	0,44	0,36	21	2,0	0,95	0,35	Zgodny
622	Przęsło 182-183	N 50° 36' 27,1" E 20° 28' 22,7"	3769	6600	2,0	0,28	0,22	13	2,0	0,66	0,22	Zgodny
623	Przęsło 182-183	N 50° 36' 26,4" E 20° 28' 19,9"	3495	6100	2,0	0,24	0,19	12	2,0	0,61	0,20	Zgodny
624	Przęsło 182-183	N 50° 36' 26,1" E 20° 28' 19,8"	3496	6100	2,0	0,35	0,28	17	2,0	0,61	0,28	Zgodny
625	Przęsło 182-183	N 50° 36' 25,7" E 20° 28' 19,9"	2286	4000	2,0	0,39	0,31	19	2,0	0,40	0,32	Zgodny
626	Przęsło 182-183	N 50° 36' 25,3" E 20° 28' 19,8"	3389	5900	2,0	0,23	0,18	11	2,0	0,59	0,18	Zgodny
627	Przęsło 182-183	N 50° 36' 25" E 20° 28' 19,9"	2789	4900	2,0	0,12	0,10	5,8	2,0	0,49	0,10	Zgodny
628	Słup nr 183	N 50° 36' 25,2" E 20° 28' 18,4"	1203	1400	2,0	0,17	0,14	5,6	2,0	0,14	0,09	Zgodny
629	Słup nr 183	N 50° 36' 25,3" E 20° 28' 18"	1724	2000	2,0	0,26	0,21	8,3	2,0	0,20	0,14	Zgodny
630	Słup nr 183	N 50° 36' 25,1" E 20° 28' 17,7"	1145	1300	2,0	0,26	0,21	8,3	2,0	0,13	0,14	Zgodny
631	Słup nr 183	N 50° 36' 25" E 20° 28' 17,9"	2255	2600	2,0	0,18	0,14	5,8	2,0	0,26	0,10	Zgodny
632	Słup nr 184	N 50° 36' 26,5" E 20° 27' 57,9"	<100	<110	0,3-2,0	0,14	0,11	4,1	2,0	<0,01	0,07	Zgodny
633	Słup nr 184	N 50° 36' 26,7" E 20° 27' 57,7"	171	200	2,0	0,12	0,10	3,7	2,0	0,02	0,06	Zgodny
634	Słup nr 184	N 50° 36' 26,5" E 20° 27' 57,4"	<100	<110	0,3-2,0	0,11	0,09	3,2	2,0	<0,01	0,05	Zgodny
635	Słup nr 184	N 50° 36' 26,3" E 20° 27' 57,5"	<100	<110	0,3-2,0	0,12	0,09	3,5	2,0	<0,01	0,06	Zgodny
636	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,3" E 20° 27' 53,7"	1945	3100	2,0	0,15	0,12	6,1	2,0	0,31	0,10	Zgodny
637	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,1" E 20° 27' 53,7"	1782	2900	2,0	0,18	0,15	7,5	2,0	0,29	0,13	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
638	Przęsło 184-185	N 50° 36' 26,8" E 20° 27' 53,6"	672	1100	2,0	0,19	0,16	8,0	2,0	0,11	0,13	Zgodny
639	Przęsło 184-185	N 50° 36' 26,4" E 20° 27' 53,5"	1497	2400	2,0	0,15	0,12	6,0	2,0	0,24	0,10	Zgodny
640	Przęsło 184-185	N 50° 36' 26,2" E 20° 27' 53,5"	1738	2800	2,0	0,12	0,09	4,9	2,0	0,28	0,08	Zgodny
641	Przęsło 184-185	N 50° 36' 26,5" E 20° 27' 49,7"	1483	2400	2,0	0,18	0,15	7,6	2,0	0,24	0,13	Zgodny
642	Przęsło 184-185	N 50° 36' 26,7" E 20° 27' 49,7"	2127	3400	2,0	0,21	0,17	8,7	2,0	0,34	0,15	Zgodny
643	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27" E 20° 27' 49,7"	2044	3300	2,0	0,33	0,26	13	2,0	0,33	0,22	Zgodny
644	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,3" E 20° 27' 49,8"	2616	4200	2,0	0,38	0,30	15	2,0	0,42	0,25	Zgodny
645	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,6" E 20° 27' 49,8"	1817	2900	2,0	0,28	0,22	11	2,0	0,29	0,18	Zgodny
646	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,8" E 20° 27' 45,7"	781	1200	2,0	0,23	0,19	10	2,0	0,12	0,17	Zgodny
647	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,6" E 20° 27' 45,7"	3154	5000	2,0	0,37	0,29	15	2,0	0,50	0,25	Zgodny
648	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,3" E 20° 27' 45,6"	2794	4500	2,0	0,45	0,36	18	2,0	0,45	0,30	Zgodny
649	Przęsło 184-185	N 50° 36' 26,9" E 20° 27' 45,6"	3510	5600	2,0	0,37	0,30	15	2,0	0,56	0,25	Zgodny
650	Przęsło 184-185	N 50° 36' 26,7" E 20° 27' 45,6"	2255	3600	2,0	0,23	0,18	9,4	2,0	0,36	0,16	Zgodny
651	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27" E 20° 27' 41,7"	2433	3900	2,0	0,17	0,13	6,8	2,0	0,39	0,11	Zgodny
652	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,2" E 20° 27' 41,7"	2727	4400	2,0	0,25	0,20	10	2,0	0,44	0,17	Zgodny
653	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,5" E 20° 27' 41,8"	1733	2800	2,0	0,36	0,29	15	2,0	0,28	0,25	Zgodny
654	Przęsło 184-185	N 50° 36' 27,8" E 20° 27' 41,8"	2029	3200	2,0	0,34	0,27	14	2,0	0,32	0,23	Zgodny
655	Przęsło 184-185	N 50° 36' 28" E 20° 27' 41,8"	1161	1900	2,0	0,24	0,19	10	2,0	0,19	0,17	Zgodny
656	Słup nr 185	N 50° 36' 27,9" E 20° 27' 36,1"	129	150	2,0	0,19	0,16	6,0	2,0	0,02	0,10	Zgodny
657	Słup nr 185	N 50° 36' 28" E 20° 27' 36"	563	660	2,0	0,18	0,14	5,5	2,0	0,07	0,09	Zgodny
658	Słup nr 185	N 50° 36' 27,9" E 20° 27' 35,8"	138	160	2,0	0,18	0,14	5,6	2,0	0,02	0,09	Zgodny
659	Słup nr 185	N 50° 36' 27,7" E 20° 27' 35,9"	566	660	2,0	0,17	0,14	5,3	2,0	0,07	0,09	Zgodny
660	Przęsło 185-186	N 50° 36' 27,7" E 20° 27' 31,6"	371	620	2,0	0,19	0,15	8,6	2,0	0,06	0,14	Zgodny
661	Przęsło 185-186	N 50° 36' 27,9" E 20° 27' 31,7"	1738	2900	2,0	0,31	0,24	14	2,0	0,29	0,23	Zgodny
662	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,2" E 20° 27' 31,7"	1510	2500	2,0	0,33	0,27	15	2,0	0,25	0,25	Zgodny
663	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,5" E 20° 27' 31,7"	2816	4700	2,0	0,31	0,25	14	2,0	0,47	0,23	Zgodny
664	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,8" E 20° 27' 31,8"	2458	4100	2,0	0,23	0,18	10	2,0	0,41	0,17	Zgodny
665	Przęsło 185-186	N 50° 36' 29" E 20° 27' 28"	3346	5600	2,0	0,22	0,17	10	2,0	0,56	0,17	Zgodny
666	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,8" E 20° 27' 28"	3976	6700	2,0	0,35	0,28	16	2,0	0,67	0,27	Zgodny
667	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,4" E 20° 27' 28"	2611	4400	2,0	0,37	0,30	17	2,0	0,44	0,28	Zgodny
668	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,1" E 20° 27' 27,9"	3916	6600	2,0	0,24	0,19	11	2,0	0,66	0,18	Zgodny
669	Przęsło 185-186	N 50° 36' 27,8" E 20° 27' 27,9"	2892	4900	2,0	0,14	0,11	6,4	2,0	0,49	0,11	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
670	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,2" E 20° 27' 24,3"	3538	6000	2,0	0,16	0,13	7,2	2,0	0,60	0,12	Zgodny
671	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,4" E 20° 27' 24,2"	3997	6700	2,0	0,23	0,19	10	2,0	0,67	0,17	Zgodny
672	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,7" E 20° 27' 24,3"	2938	4900	2,0	0,33	0,26	15	2,0	0,49	0,25	Zgodny
673	Przęsło 185-186	N 50° 36' 29" E 20° 27' 24,3"	4305	7200	2,0	0,31	0,24	14	2,0	0,72	0,23	Zgodny
674	Przęsło 185-186	N 50° 36' 29,3" E 20° 27' 24,4"	3550	6000	2,0	0,20	0,16	8,7	2,0	0,60	0,15	Zgodny
675	Przęsło 185-186	N 50° 36' 29,6" E 20° 27' 20,2"	2397	4000	2,0	0,21	0,17	9,2	2,0	0,40	0,15	Zgodny
676	Przęsło 185-186	N 50° 36' 29,3" E 20° 27' 20,4"	3406	5700	2,0	0,34	0,28	15	2,0	0,57	0,25	Zgodny
677	Przęsło 185-186	N 50° 36' 29" E 20° 27' 20,5"	2437	4100	2,0	0,37	0,29	16	2,0	0,41	0,27	Zgodny
678	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,6" E 20° 27' 20,5"	3701	6200	2,0	0,34	0,27	15	2,0	0,62	0,25	Zgodny
679	Przęsło 185-186	N 50° 36' 28,4" E 20° 27' 20,6"	1861	3100	2,0	0,20	0,16	8,9	2,0	0,31	0,15	Zgodny
680	Słup nr 186	N 50° 36' 29,3" E 20° 27' 15"	201	240	2,0	0,18	0,14	5,5	2,0	0,02	0,09	Zgodny
681	Słup nr 186	N 50° 36' 29,6" E 20° 27' 14,7"	1049	1200	2,0	0,16	0,13	5,0	2,0	0,12	0,08	Zgodny
682	Słup nr 186	N 50° 36' 29,4" E 20° 27' 14,4"	179	210	2,0	0,17	0,13	5,1	2,0	0,02	0,09	Zgodny
683	Słup nr 186	N 50° 36' 29,1" E 20° 27' 14,9"	488	570	2,0	0,14	0,11	4,4	2,0	0,06	0,07	Zgodny
684	Słup nr 204	N 50° 37' 25,8" E 20° 21' 17,6"	1567	1800	2,0	0,26	0,21	7,8	2,0	0,18	0,13	Zgodny
685	Słup nr 204	N 50° 37' 25,7" E 20° 21' 17,9"	974	1100	2,0	0,31	0,25	9,1	2,0	0,11	0,15	Zgodny
686	Słup nr 204	N 50° 37' 25,9" E 20° 21' 18,2"	884	1000	2,0	0,33	0,27	9,8	2,0	0,10	0,16	Zgodny
687	Słup nr 204	N 50° 37' 26,1" E 20° 21' 17,8"	1031	1200	2,0	0,33	0,26	9,7	2,0	0,12	0,16	Zgodny
688	Przęsło 204-205	N 50° 37' 28,7" E 20° 21' 17"	2694	4600	2,0	0,15	0,12	6,4	2,0	0,46	0,11	Zgodny
689	Przęsło 204-205	N 50° 37' 28,8" E 20° 21' 17,4"	2975	5100	2,0	0,26	0,21	11	2,0	0,51	0,18	Zgodny
690	Przęsło 204-205	N 50° 37' 28,8" E 20° 21' 17,9"	2106	3600	2,0	0,34	0,27	15	2,0	0,36	0,25	Zgodny
691	Przęsło 204-205	N 50° 37' 28,9" E 20° 21' 18,6"	2783	4800	2,0	0,34	0,27	15	2,0	0,48	0,25	Zgodny
692	Przęsło 204-205	N 50° 37' 29" E 20° 21' 19"	2252	3900	2,0	0,19	0,15	8,2	2,0	0,39	0,14	Zgodny
693	Przęsło 204-205	N 50° 37' 30,7" E 20° 21' 19"	2561	4400	2,0	0,16	0,13	7,1	2,0	0,44	0,12	Zgodny
694	Przęsło 204-205	N 50° 37' 30,7" E 20° 21' 18,7"	3729	6400	2,0	0,30	0,24	13	2,0	0,64	0,22	Zgodny
695	Przęsło 204-205	N 50° 37' 30,7" E 20° 21' 18"	2268	3900	2,0	0,36	0,29	16	2,0	0,39	0,27	Zgodny
696	Przęsło 204-205	N 50° 37' 30,6" E 20° 21' 17,5"	3128	5400	2,0	0,23	0,18	9,8	2,0	0,54	0,16	Zgodny
697	Przęsło 204-205	N 50° 37' 30,6" E 20° 21' 17,1"	2399	4100	2,0	0,13	0,10	5,6	2,0	0,41	0,09	Zgodny
698	Przęsło 204-205	N 50° 37' 33,2" E 20° 21' 17,4"	1658	2800	2,0	0,11	0,09	4,7	2,0	0,28	0,08	Zgodny
699	Przęsło 204-205	N 50° 37' 33,3" E 20° 21' 17,6"	1766	3000	2,0	0,16	0,12	6,7	2,0	0,30	0,11	Zgodny
700	Przęsło 204-205	N 50° 37' 33,3" E 20° 21' 18,2"	926	1600	2,0	0,23	0,18	9,8	2,0	0,16	0,16	Zgodny
701	Przęsło 204-205	N 50° 37' 33,3" E 20° 21' 18,7"	1724	3000	2,0	0,21	0,17	9,0	2,0	0,30	0,15	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
702	Przęsło 204-205	N 50° 37' 33,4" E 20° 21' 19,1"	1685	2900	2,0	0,17	0,13	7,3	2,0	0,29	0,12	Zgodny
703	Słup nr 205	N 50° 37' 35,2" E 20° 21' 18,6"	774	910	2,0	0,15	0,12	4,2	2,0	0,09	0,07	Zgodny
704	Słup nr 205	N 50° 37' 35,1" E 20° 21' 18,2"	<100	<110	0,3-2,0	0,15	0,12	4,3	2,0	<0,01	0,07	Zgodny
705	Słup nr 205	N 50° 37' 35,2" E 20° 21' 18,1"	762	890	2,0	0,15	0,12	4,2	2,0	0,09	0,07	Zgodny
706	Słup nr 205	N 50° 37' 35,3" E 20° 21' 18,2"	224	260	2,0	0,22	0,18	6,3	2,0	0,03	0,11	Zgodny
707	Przęsło 205-206	N 50° 37' 37,3" E 20° 21' 17,6"	991	1500	2,0	0,16	0,13	5,9	2,0	0,15	0,10	Zgodny
708	Przęsło 205-206	N 50° 37' 37,4" E 20° 21' 17,9"	1053	1600	2,0	0,18	0,15	6,5	2,0	0,16	0,11	Zgodny
709	Przęsło 205-206	N 50° 37' 37,5" E 20° 21' 18,3"	639	1000	2,0	0,25	0,20	8,8	2,0	0,10	0,15	Zgodny
710	Przęsło 205-206	N 50° 37' 37,5" E 20° 21' 18,8"	1489	2200	2,0	0,23	0,18	8,2	2,0	0,22	0,14	Zgodny
711	Przęsło 205-206	N 50° 37' 37,6" E 20° 21' 19,2"	1710	2600	2,0	0,17	0,13	5,9	2,0	0,26	0,10	Zgodny
712	Przęsło 205-206	N 50° 37' 39,7" E 20° 21' 19,3"	1834	2700	2,0	0,15	0,12	5,2	2,0	0,27	0,09	Zgodny
713	Przęsło 205-206	N 50° 37' 39,6" E 20° 21' 19"	1951	2900	2,0	0,23	0,19	8,3	2,0	0,29	0,14	Zgodny
714	Przęsło 205-206	N 50° 37' 39,8" E 20° 21' 18,5"	1144	1700	2,0	0,25	0,20	9,0	2,0	0,17	0,15	Zgodny
715	Przęsło 205-206	N 50° 37' 40" E 20° 21' 18"	1895	2800	2,0	0,22	0,18	7,9	2,0	0,28	0,13	Zgodny
716	Przęsło 205-206	N 50° 37' 40,1" E 20° 21' 17,6"	1614	2400	2,0	0,15	0,12	5,4	2,0	0,24	0,09	Zgodny
717	Przęsło 205-206	N 50° 37' 42,4" E 20° 21' 17,8"	1683	2500	2,0	0,12	0,10	4,4	2,0	0,25	0,07	Zgodny
718	Przęsło 205-206	N 50° 37' 42,5" E 20° 21' 18"	1593	2400	2,0	0,15	0,12	5,4	2,0	0,24	0,09	Zgodny
719	Przęsło 205-206	N 50° 37' 42,5" E 20° 21' 18,5"	665	1000	2,0	0,18	0,14	6,5	2,0	0,10	0,11	Zgodny
720	Przęsło 205-206	N 50° 37' 42,5" E 20° 21' 19,1"	1536	2300	2,0	0,15	0,12	5,2	2,0	0,23	0,09	Zgodny
721	Przęsło 205-206	N 50° 37' 42,6" E 20° 21' 19,5"	1587	2400	2,0	0,11	0,09	3,9	2,0	0,24	0,07	Zgodny
722	Słup nr 206	N 50° 37' 44,2" E 20° 21' 18,9"	628	730	2,0	0,14	0,11	4,5	2,0	0,07	0,08	Zgodny
723	Słup nr 206	N 50° 37' 44,1" E 20° 21' 18,6"	187	220	2,0	0,13	0,11	4,4	2,0	0,02	0,07	Zgodny
724	Słup nr 206	N 50° 37' 44,2" E 20° 21' 18,4"	660	770	2,0	0,13	0,10	4,2	2,0	0,08	0,07	Zgodny
725	Słup nr 206	N 50° 37' 44,4" E 20° 21' 18,6"	160	190	2,0	0,14	0,12	4,8	2,0	0,02	0,08	Zgodny
726	Przęsło 206-207	N 50° 37' 46,8" E 20° 21' 19,5"	2315	4600	2,0	0,15	0,12	8,7	2,0	0,46	0,15	Zgodny
727	Przęsło 206-207	N 50° 37' 46,8" E 20° 21' 19,2"	2082	4200	2,0	0,23	0,18	13	2,0	0,42	0,22	Zgodny
728	Przęsło 206-207	N 50° 37' 46,7" E 20° 21' 18,7"	1217	2400	2,0	0,24	0,19	14	2,0	0,24	0,23	Zgodny
729	Przęsło 206-207	N 50° 37' 46,6" E 20° 21' 18,2"	2364	4700	2,0	0,19	0,15	11	2,0	0,47	0,18	Zgodny
730	Przęsło 206-207	N 50° 37' 46,6" E 20° 21' 17,8"	2172	4300	2,0	0,12	0,09	6,6	2,0	0,43	0,11	Zgodny
731	Przęsło 206-207	N 50° 37' 48,8" E 20° 21' 18"	2708	5400	2,0	0,17	0,14	9,8	2,0	0,54	0,16	Zgodny
732	Przęsło 206-207	N 50° 37' 48,9" E 20° 21' 18,3"	3186	6400	2,0	0,29	0,23	17	2,0	0,64	0,28	Zgodny
733	Przęsło 206-207	N 50° 37' 49" E 20° 21' 18,9"	2003	4000	2,0	0,40	0,32	23	2,0	0,40	0,38	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
734	Przęsło 206-207	N 50° 37' 49" E 20° 21' 19,3"	2949	5900	2,0	0,37	0,29	21	2,0	0,59	0,35	Zgodny
735	Przęsło 206-207	N 50° 37' 49" E 20° 21' 19,7"	2453	4900	2,0	0,30	0,24	17	2,0	0,49	0,28	Zgodny
736	Przęsło 206-207	N 50° 37' 51" E 20° 21' 19,9"	3805	7600	2,0	0,21	0,17	12	2,0	0,76	0,20	Zgodny
737	Przęsło 206-207	N 50° 37' 51" E 20° 21' 19,5"	4487	9000	2,0	0,38	0,30	22	2,0	0,90	0,37	Zgodny
738	Przęsło 206-207	N 50° 37' 51" E 20° 21' 19"	3581	7200	2,0	0,46	0,37	27	2,0	0,72	0,45	Zgodny
739	Przęsło 206-207	N 50° 37' 51,1" E 20° 21' 18,4"	4625	9200	2,0	0,34	0,27	20	2,0	0,92	0,33	Zgodny
740	Przęsło 206-207	N 50° 37' 51,1" E 20° 21' 18,1"	4028	8000	2,0	0,20	0,16	11	2,0	0,80	0,18	Zgodny
741	Przęsło 206-207	N 50° 37' 53,1" E 20° 21' 18,2"	4184	8400	2,0	0,25	0,20	14	2,0	0,84	0,23	Zgodny
742	Przęsło 206-207	N 50° 37' 53,2" E 20° 21' 18,4"	4439	8900	2,0	0,31	0,25	18	2,0	0,89	0,30	Zgodny
743	Przęsło 206-207	N 50° 37' 53,2" E 20° 21' 19"	3520	7000	2,0	0,44	0,35	25	2,0	0,70	0,42	Zgodny
744	Przęsło 206-207	N 50° 37' 53,2" E 20° 21' 19,5"	4553	9100	2,0	0,38	0,30	22	2,0	0,91	0,37	Zgodny
745	Przęsło 206-207	N 50° 37' 53,3" E 20° 21' 20"	3246	6500	2,0	0,20	0,16	11	2,0	0,65	0,18	Zgodny
746	Przęsło 206-207	N 50° 37' 55,9" E 20° 21' 20"	1750	3500	2,0	0,21	0,16	12	2,0	0,35	0,20	Zgodny
747	Przęsło 206-207	N 50° 37' 55,8" E 20° 21' 19,8"	2307	4600	2,0	0,26	0,21	15	2,0	0,46	0,25	Zgodny
748	Przęsło 206-207	N 50° 37' 55,7" E 20° 21' 19,3"	1639	3300	2,0	0,37	0,30	21	2,0	0,33	0,35	Zgodny
749	Przęsło 206-207	N 50° 37' 55,6" E 20° 21' 18,6"	2553	5100	2,0	0,27	0,22	16	2,0	0,51	0,27	Zgodny
750	Przęsło 206-207	N 50° 37' 55,5" E 20° 21' 18,2"	2102	4200	2,0	0,16	0,13	9	2,0	0,42	0,15	Zgodny
751	Słup nr 207	N 50° 37' 57,6" E 20° 21' 19,2"	580	680	2,0	0,23	0,18	7,7	2,0	0,07	0,13	Zgodny
752	Słup nr 207	N 50° 37' 58" E 20° 21' 19,5"	1149	1300	2,0	0,18	0,15	6,1	2,0	0,13	0,10	Zgodny
753	Słup nr 207	N 50° 37' 58,2" E 20° 21' 19,2"	746	870	2,0	0,24	0,19	7,9	2,0	0,09	0,13	Zgodny
754	Słup nr 207	N 50° 37' 57,9" E 20° 21' 18,8"	806	940	2,0	0,25	0,20	8,2	2,0	0,09	0,14	Zgodny
755	Słup nr 208	N 50° 38' 8,8" E 20° 21' 5"	173	200	2,0	0,16	0,13	5,2	2,0	0,02	0,09	Zgodny
756	Słup nr 208	N 50° 38' 8,7" E 20° 21' 4,8"	894	1000	2,0	0,28	0,22	9,2	2,0	0,10	0,15	Zgodny
757	Słup nr 208	N 50° 38' 8,9" E 20° 21' 4,8"	179	210	2,0	0,17	0,14	5,8	2,0	0,02	0,10	Zgodny
758	Słup nr 208	N 50° 38' 8,9" E 20° 21' 5,2"	932	1100	2,0	0,17	0,13	5,6	2,0	0,11	0,09	Zgodny
759	Przęsło 208-209	N 50° 38' 11" E 20° 21' 3,1"	2573	4500	2,0	0,20	0,16	10	2,0	0,45	0,17	Zgodny
760	Przęsło 208-209	N 50° 38' 10,9" E 20° 21' 2,9"	2525	4500	2,0	0,27	0,22	14	2,0	0,45	0,23	Zgodny
761	Przęsło 208-209	N 50° 38' 10,8" E 20° 21' 2,3"	1563	2800	2,0	0,33	0,27	17	2,0	0,28	0,28	Zgodny
762	Przęsło 208-209	N 50° 38' 10,6" E 20° 21' 1,9"	2538	4500	2,0	0,25	0,20	13	2,0	0,45	0,22	Zgodny
763	Przęsło 208-209	N 50° 38' 10,5" E 20° 21' 1,6"	2615	4600	2,0	0,16	0,13	8,1	2,0	0,46	0,14	Zgodny
764	Przęsło 208-209	N 50° 38' 12,4" E 20° 20' 59,3"	3381	6000	2,0	0,27	0,21	14	2,0	0,60	0,23	Zgodny
765	Przęsło 208-209	N 50° 38' 12,6" E 20° 20' 59,4"	3765	6600	2,0	0,36	0,29	18	2,0	0,66	0,30	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
766	Przęsło 208-209	N 50° 38' 12,9" E 20° 20' 59,7"	2452	4300	2,0	0,46	0,37	23	2,0	0,43	0,38	Zgodny
767	Przęsło 208-209	N 50° 38' 13,2" E 20° 20' 60"	3480	6100	2,0	0,45	0,36	22	2,0	0,61	0,37	Zgodny
768	Przęsło 208-209	N 50° 38' 13,4" E 20° 21' 0,2"	3105	5500	2,0	0,26	0,21	13	2,0	0,55	0,22	Zgodny
769	Przęsło 208-209	N 50° 38' 14,4" E 20° 20' 58,5"	3509	6200	2,0	0,29	0,24	15	2,0	0,62	0,25	Zgodny
770	Przęsło 208-209	N 50° 38' 14,4" E 20° 20' 58,3"	3205	5700	2,0	0,33	0,26	16	2,0	0,57	0,27	Zgodny
771	Przęsło 208-209	N 50° 38' 14,2" E 20° 20' 58"	2191	3900	2,0	0,37	0,29	19	2,0	0,39	0,32	Zgodny
772	Przęsło 208-209	N 50° 38' 14" E 20° 20' 57,4"	3523	6200	2,0	0,32	0,26	16	2,0	0,62	0,27	Zgodny
773	Przęsło 208-209	N 50° 38' 14" E 20° 20' 57,1"	2829	5000	2,0	0,20	0,16	10	2,0	0,50	0,17	Zgodny
774	Przęsło 208-209	N 50° 38' 15,4" E 20° 20' 55,2"	2071	3700	2,0	0,15	0,12	7,8	2,0	0,37	0,13	Zgodny
775	Przęsło 208-209	N 50° 38' 15,7" E 20° 20' 55,3"	1887	3300	2,0	0,25	0,20	12	2,0	0,33	0,20	Zgodny
776	Przęsło 208-209	N 50° 38' 16,1" E 20° 20' 55,5"	1240	2200	2,0	0,30	0,24	15	2,0	0,22	0,25	Zgodny
777	Przęsło 208-209	N 50° 38' 16,4" E 20° 20' 55,7"	1907	3400	2,0	0,25	0,20	13	2,0	0,34	0,22	Zgodny
778	Przęsło 208-209	N 50° 38' 16,6" E 20° 20' 55,9"	1927	3400	2,0	0,20	0,16	10	2,0	0,34	0,17	Zgodny
779	Przęsło 208-209	N 50° 38' 18,2" E 20° 20' 53,6"	1050	1900	2,0	0,14	0,11	7,2	2,0	0,19	0,12	Zgodny
780	Przęsło 208-209	N 50° 38' 18,1" E 20° 20' 53,4"	773	1400	2,0	0,14	0,11	7,2	2,0	0,14	0,12	Zgodny
781	Przęsło 208-209	N 50° 38' 18" E 20° 20' 52,9"	448	790	2,0	0,15	0,12	7,4	2,0	0,08	0,12	Zgodny
782	Przęsło 208-209	N 50° 38' 17,9" E 20° 20' 52,4"	887	1600	2,0	0,13	0,10	6,4	2,0	0,16	0,11	Zgodny
783	Przęsło 208-209	N 50° 38' 17,8" E 20° 20' 52,2"	1125	2000	2,0	0,10	0,08	4,8	2,0	0,20	0,08	Zgodny
784	Słup nr 209	N 50° 38' 19" E 20° 20' 51,6"	<100	<110	0,3-2,0	0,11	0,09	3,1	2,0	<0,01	0,05	Zgodny
785	Słup nr 209	N 50° 38' 19,3" E 20° 20' 51,7"	328	380	2,0	0,10	0,08	2,9	2,0	0,04	0,05	Zgodny
786	Słup nr 209	N 50° 38' 19,3" E 20° 20' 51,4"	<100	<110	0,3-2,0	0,10	0,08	2,9	2,0	<0,01	0,05	Zgodny
787	Słup nr 209	N 50° 38' 19,1" E 20° 20' 51,2"	363	420	2,0	0,11	0,09	3,1	2,0	0,04	0,05	Zgodny
788	Przęsło 209-210	N 50° 38' 20,5" E 20° 20' 48,7"	1027	1800	2,0	0,13	0,10	5,5	2,0	0,18	0,09	Zgodny
789	Przęsło 209-210	N 50° 38' 20,8" E 20° 20' 48,9"	872	1500	2,0	0,13	0,11	5,7	2,0	0,15	0,10	Zgodny
790	Przęsło 209-210	N 50° 38' 21,1" E 20° 20' 49"	482	860	2,0	0,17	0,14	7,2	2,0	0,09	0,12	Zgodny
791	Przęsło 209-210	N 50° 38' 21,4" E 20° 20' 49,3"	883	1600	2,0	0,16	0,13	6,7	2,0	0,16	0,11	Zgodny
792	Przęsło 209-210	N 50° 38' 21,7" E 20° 20' 49,4"	1042	1900	2,0	0,13	0,10	5,4	2,0	0,19	0,09	Zgodny
793	Przęsło 209-210	N 50° 38' 23,2" E 20° 20' 47,1"	1533	2700	2,0	0,19	0,15	8,2	2,0	0,27	0,14	Zgodny
794	Przęsło 209-210	N 50° 38' 23,2" E 20° 20' 46,8"	1466	2600	2,0	0,24	0,19	10	2,0	0,26	0,17	Zgodny
795	Przęsło 209-210	N 50° 38' 23" E 20° 20' 46,4"	1006	1800	2,0	0,26	0,21	11	2,0	0,18	0,18	Zgodny
796	Przęsło 209-210	N 50° 38' 22,8" E 20° 20' 46,1"	1120	2000	2,0	0,23	0,18	9,6	2,0	0,20	0,16	Zgodny
797	Przęsło 209-210	N 50° 38' 22,7" E 20° 20' 45,7"	974	1700	2,0	0,18	0,15	7,7	2,0	0,17	0,13	Zgodny

Tabela 5. Wyniki pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
798	Przęsło 209-210	N 50° 38' 24,5'' E 20° 20' 43,4''	1996	3500	2,0	0,17	0,13	7,1	2,0	0,35	0,12	Zgodny
799	Przęsło 209-210	N 50° 38' 24,8'' E 20° 20' 43,5''	2095	3700	2,0	0,23	0,18	9,6	2,0	0,37	0,16	Zgodny
800	Przęsło 209-210	N 50° 38' 25,1'' E 20° 20' 43,7''	1487	2600	2,0	0,31	0,25	13	2,0	0,26	0,22	Zgodny
801	Przęsło 209-210	N 50° 38' 25,5'' E 20° 20' 43,9''	1784	3200	2,0	0,30	0,24	13	2,0	0,32	0,22	Zgodny
802	Przęsło 209-210	N 50° 38' 25,7'' E 20° 20' 44''	1843	3300	2,0	0,18	0,14	7,7	2,0	0,33	0,13	Zgodny
803	Przęsło 209-210	N 50° 38' 27,8'' E 20° 20' 41,5''	1968	3500	2,0	0,15	0,12	6,2	2,0	0,35	0,10	Zgodny
804	Przęsło 209-210	N 50° 38' 27,6'' E 20° 20' 41,2''	1917	3400	2,0	0,22	0,17	9,2	2,0	0,34	0,15	Zgodny
805	Przęsło 209-210	N 50° 38' 27,3'' E 20° 20' 40,8''	1491	2600	2,0	0,27	0,21	11	2,0	0,26	0,18	Zgodny
806	Przęsło 209-210	N 50° 38' 27,1'' E 20° 20' 40,4''	2094	3700	2,0	0,22	0,18	9,4	2,0	0,37	0,16	Zgodny
807	Przęsło 209-210	N 50° 38' 26,9'' E 20° 20' 40,1''	1991	3500	2,0	0,14	0,12	6,1	2,0	0,35	0,10	Zgodny
808	Przęsło 209-210	N 50° 38' 28,6'' E 20° 20' 38''	1679	3000	2,0	0,14	0,11	5,9	2,0	0,30	0,10	Zgodny
809	Przęsło 209-210	N 50° 38' 28,8'' E 20° 20' 38,2''	1506	2700	2,0	0,17	0,14	7,2	2,0	0,27	0,12	Zgodny
810	Przęsło 209-210	N 50° 38' 29,2'' E 20° 20' 38,4''	878	1600	2,0	0,21	0,17	9,1	2,0	0,16	0,15	Zgodny
811	Przęsło 209-210	N 50° 38' 29,6'' E 20° 20' 38,7''	1427	2500	2,0	0,19	0,15	7,9	2,0	0,25	0,13	Zgodny
812	Przęsło 209-210	N 50° 38' 29,9'' E 20° 20' 38,7''	1563	2800	2,0	0,14	0,11	6,0	2,0	0,28	0,10	Zgodny
813	Słup nr 209	N 50° 38' 30,3'' E 20° 20' 37,2''	178	210	2,0	0,19	0,16	5,4	2,0	0,02	0,09	Zgodny
814	Słup nr 209	N 50° 38' 30,2'' E 20° 20' 36,8''	507	590	2,0	0,18	0,14	4,9	2,0	0,06	0,08	Zgodny
815	Słup nr 209	N 50° 38' 30,5'' E 20° 20' 36,7''	219	260	2,0	0,19	0,15	5,2	2,0	0,03	0,09	Zgodny
816	Słup nr 209	N 50° 38' 30,5'' E 20° 20' 37,1''	565	660	2,0	0,20	0,16	5,5	2,0	0,07	0,09	Zgodny

*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ oraz uwzględniający poprawki pomiarowe wyliczone na podstawie danych uzyskanych od Przedstawiciela Zleceńiodawcy. Wynik zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących, ** - wartości podane w kolumnie 8 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi, zgodnie ze wzorem $1 \mu T \approx 0,8 A/m$, na podstawie zmierzonej wartości pola magnetycznego wyrażonej w μT a podanych w kolumnie 7.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji elektroenergetycznej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 5. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załącznikach nr 1 do 14.

13. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartości wskaźnikowe nie przekraczają wartości 1, wartości normatywne dla terenów ogólnodostępnych w środowisku wynoszą dla pola elektrycznego 10 000 V/m; dla pola magnetycznego 60 A/m).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 11.2 sprawozdania.

Zasada podejmowania decyzji: określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja elektroenergetyczna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Pomiary pola-EM w środowisku wykonuje się każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji elektroenergetycznej, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest ta instalacja.


Otrzymują:

2 x Zleceniodawca (wersja drukowana)

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)


1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 do 14.

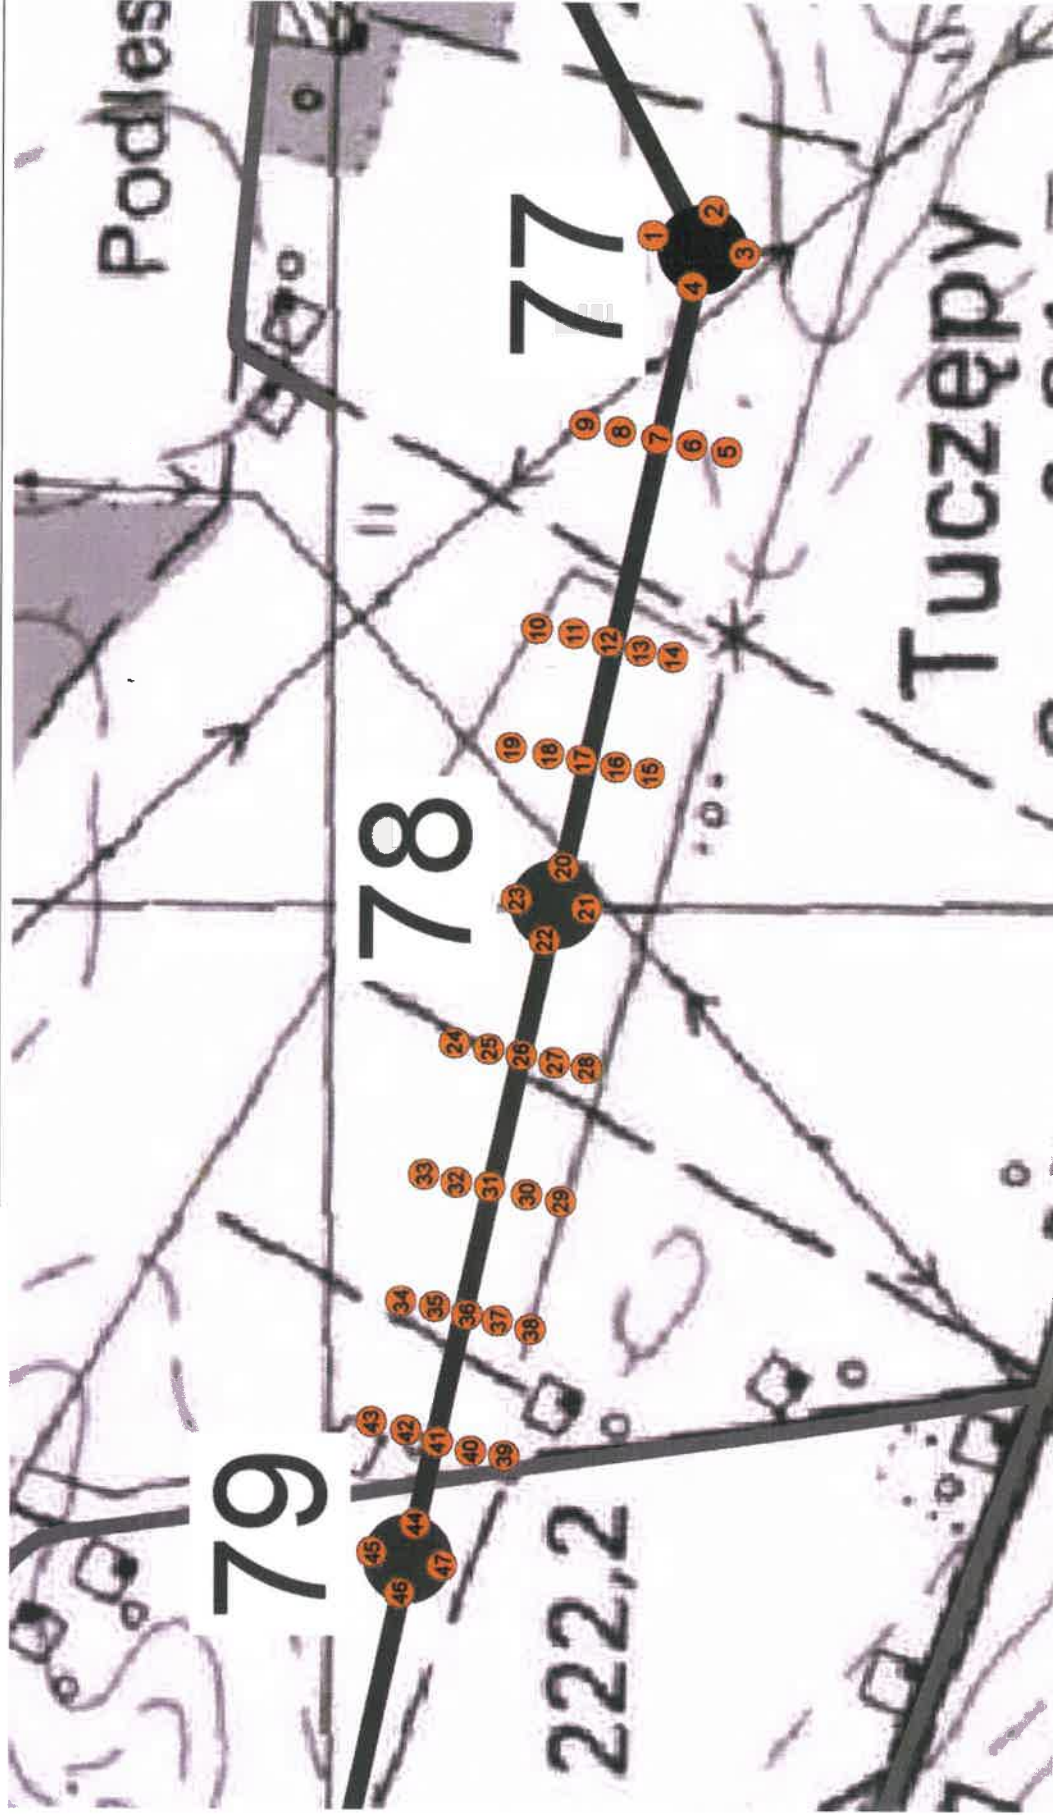


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji
Zak. nr 1: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji
Połaniec – Kielce. Przęsła 77-78-79. Mapa pogładowa.


● -punkt (pion)
● pomiarowy.

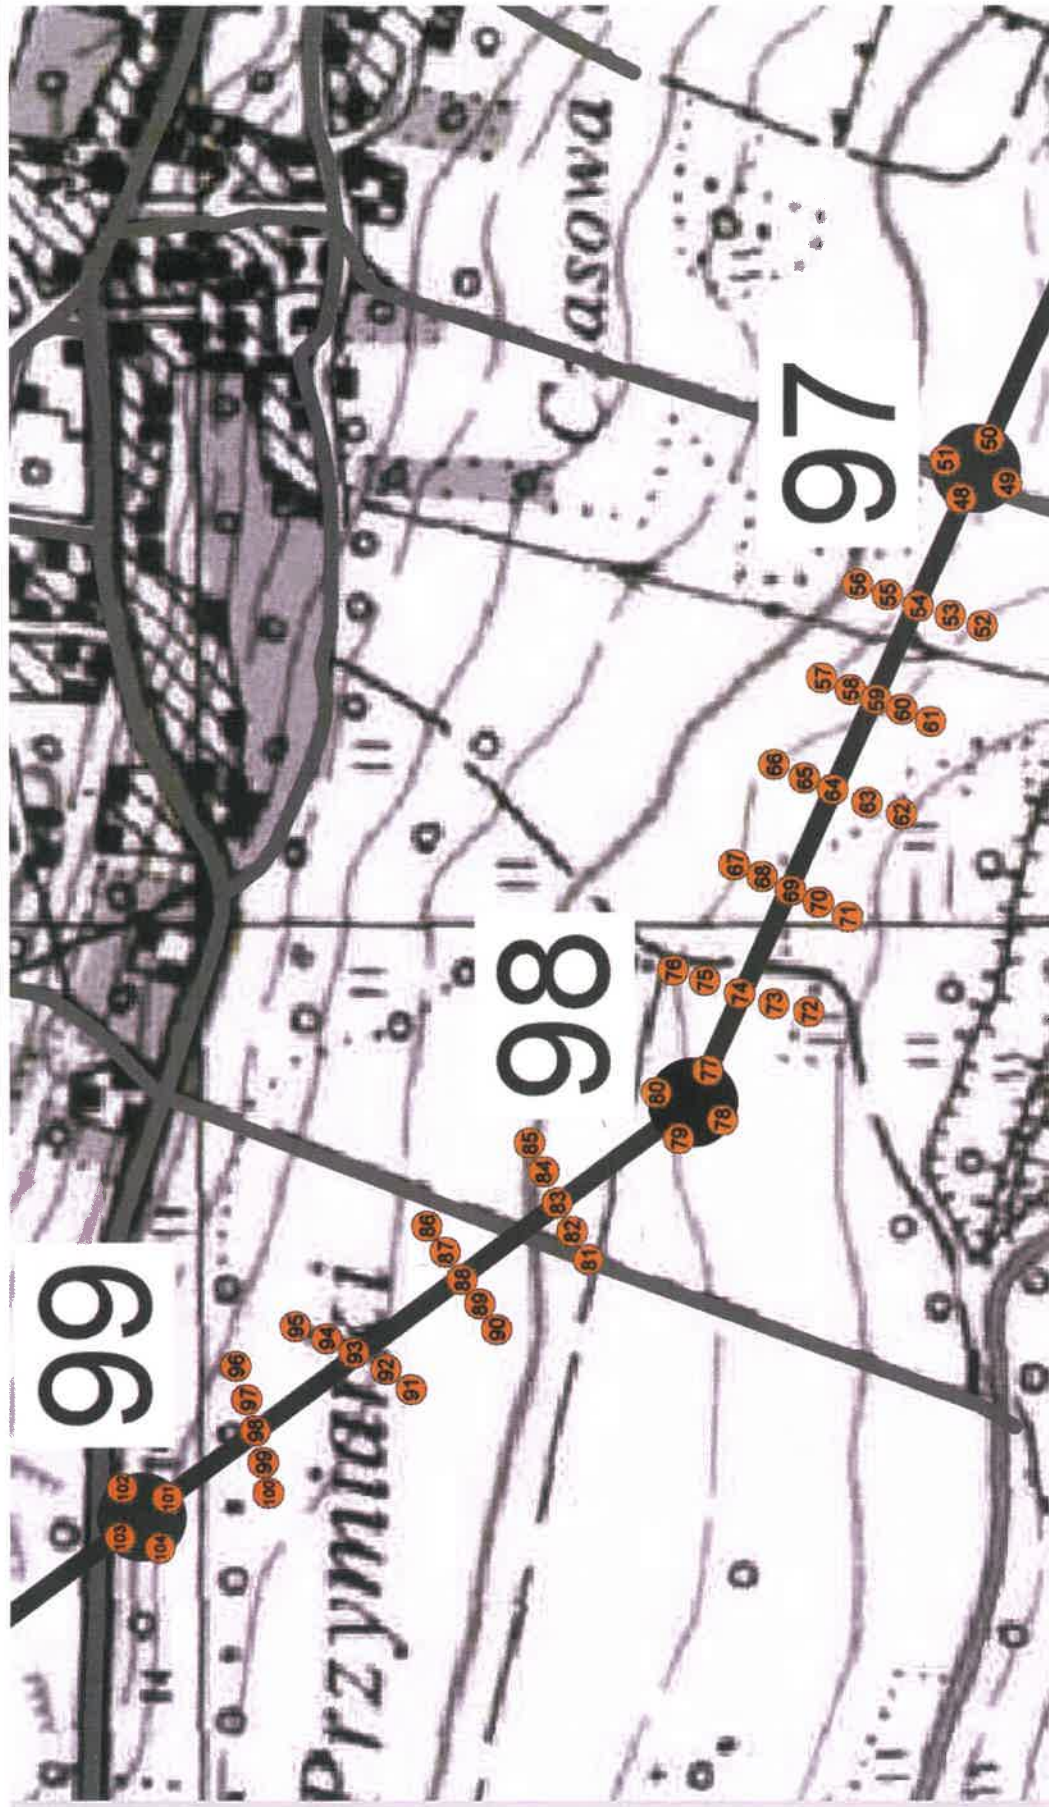


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji	
Zał. nr 2: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji	
Połaniec – Kielce. Przęsta 97-98-99. Mapka poglądowa.	
-punkt (pion)	●
-pomiarowy.	●

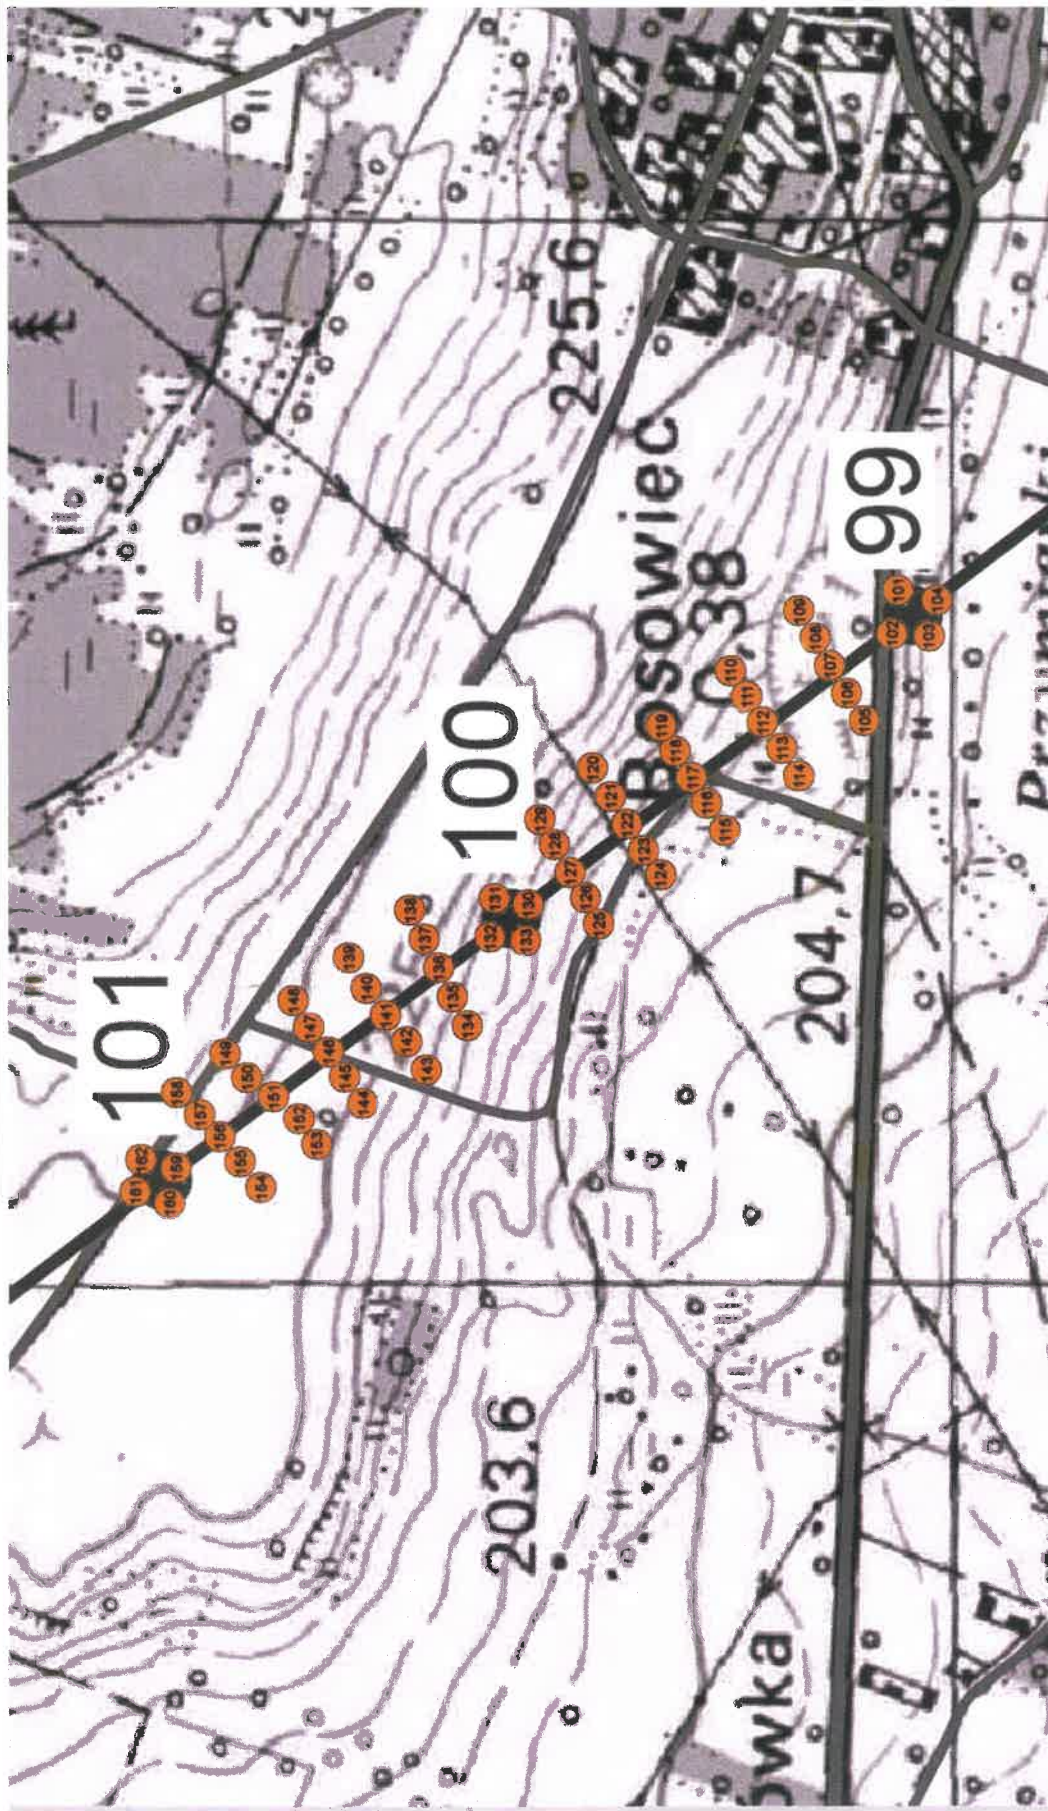

Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji	
Zał. nr 3: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji	
Połaniec – Kielce, Przęsła 99-100-101. Mapa pogładowa.	
-punkt (pion)	●
-pomiarowy.	●

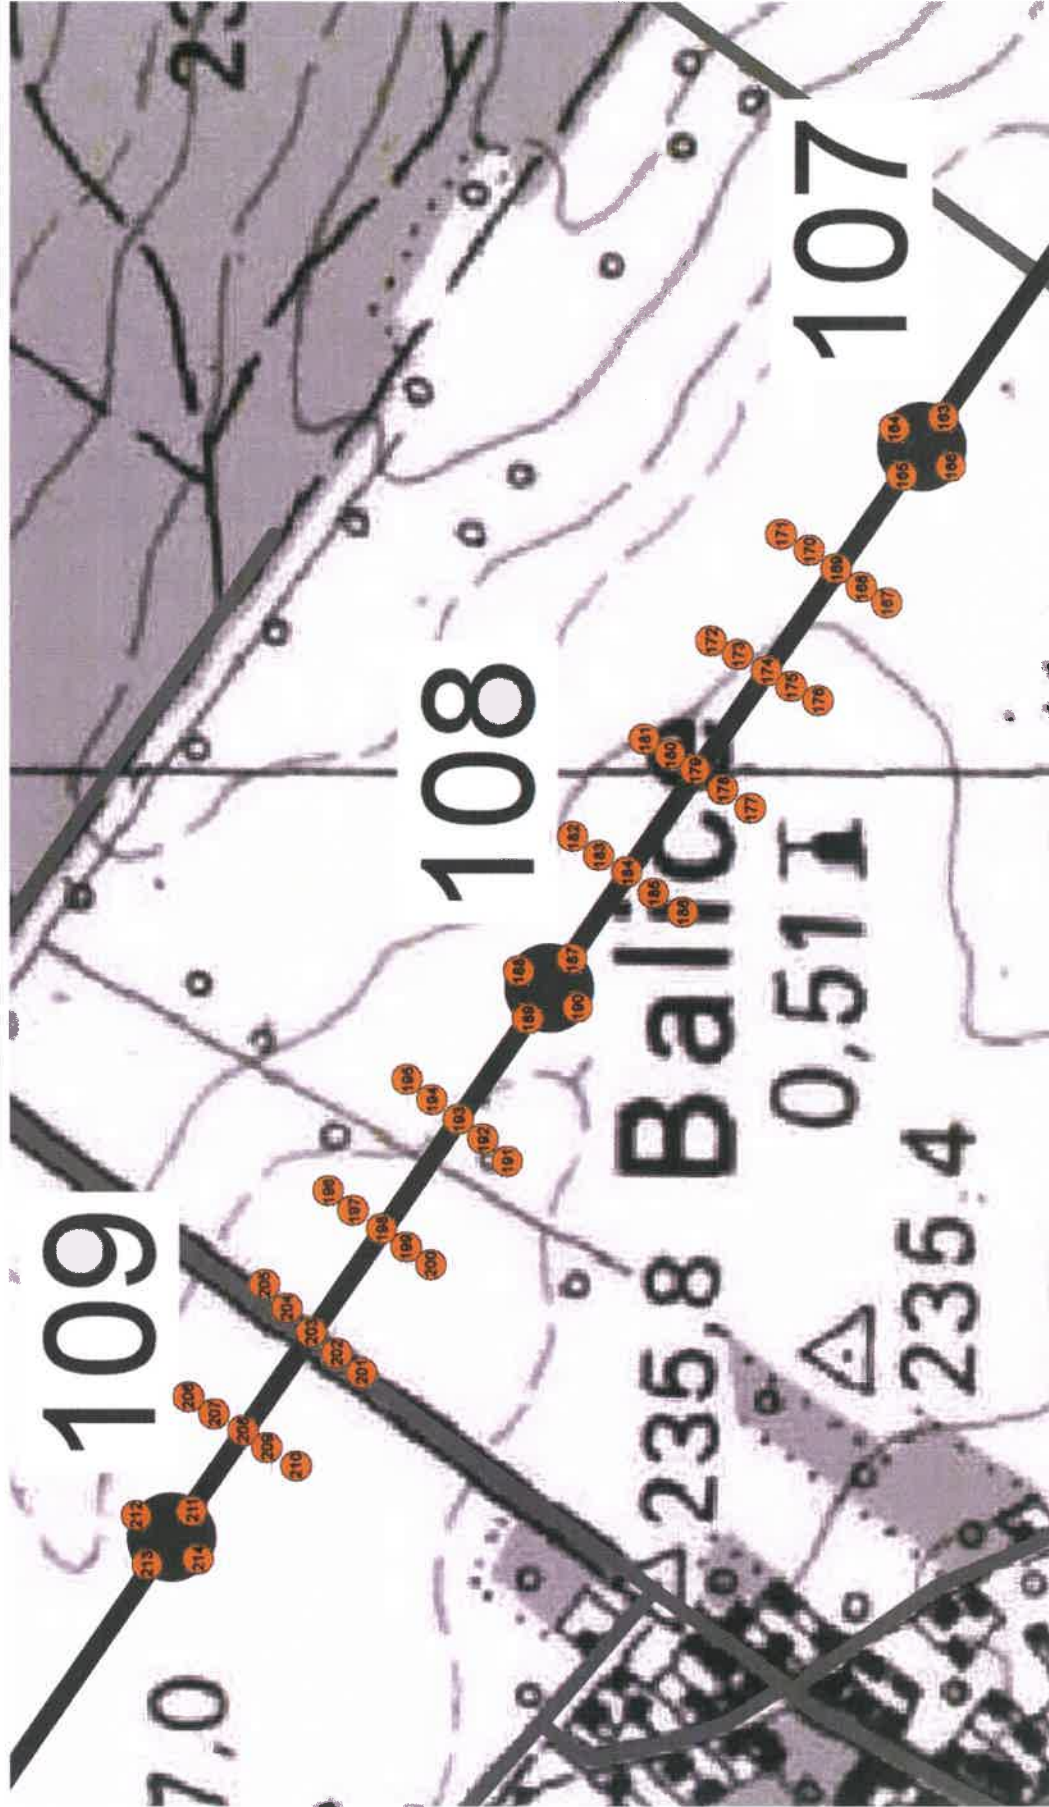


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji	
Zoł. nr 4: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Połanec – Kielce. Przęsła 107-108-109. Mapa pogładowa.	
	-punkt (pion)
	● pomiarowy.

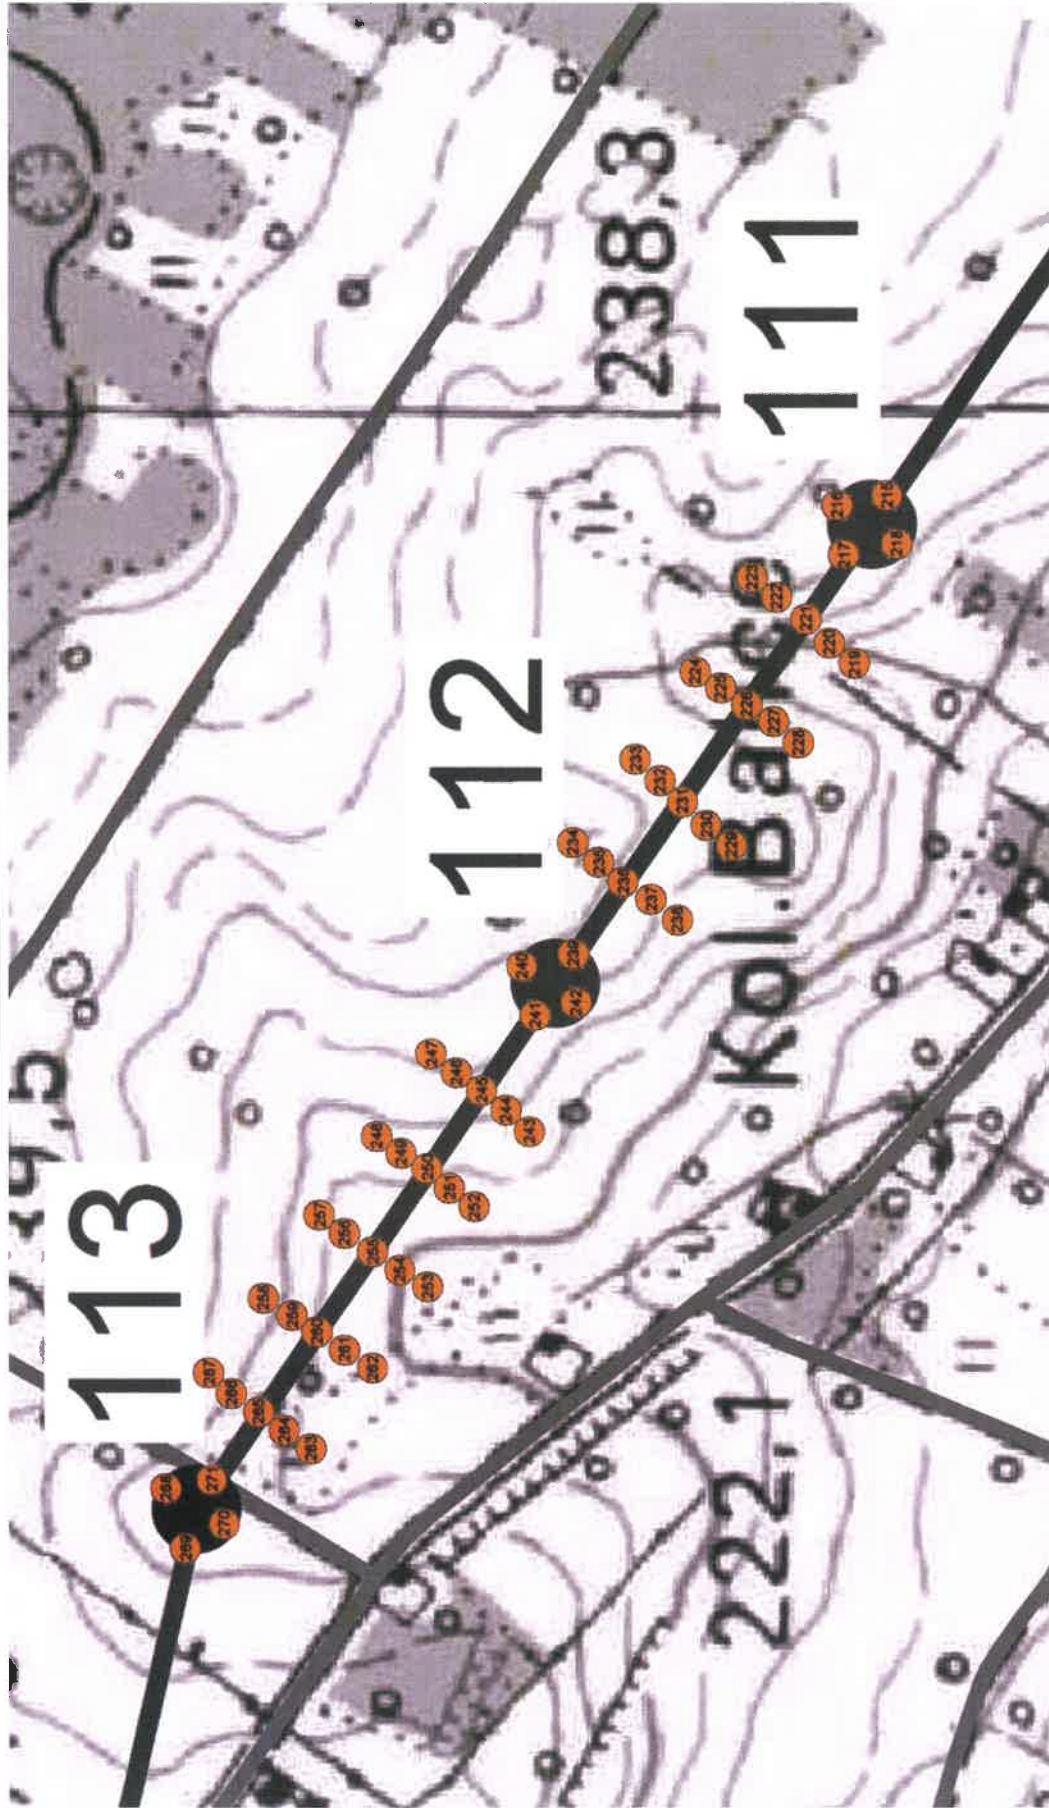


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji
Znł. nr 5: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji
Połaniec – Kielce. Przęsia 111-112-113. Mapa pogłówna.

● punkt (pion)
● pomiarowy.

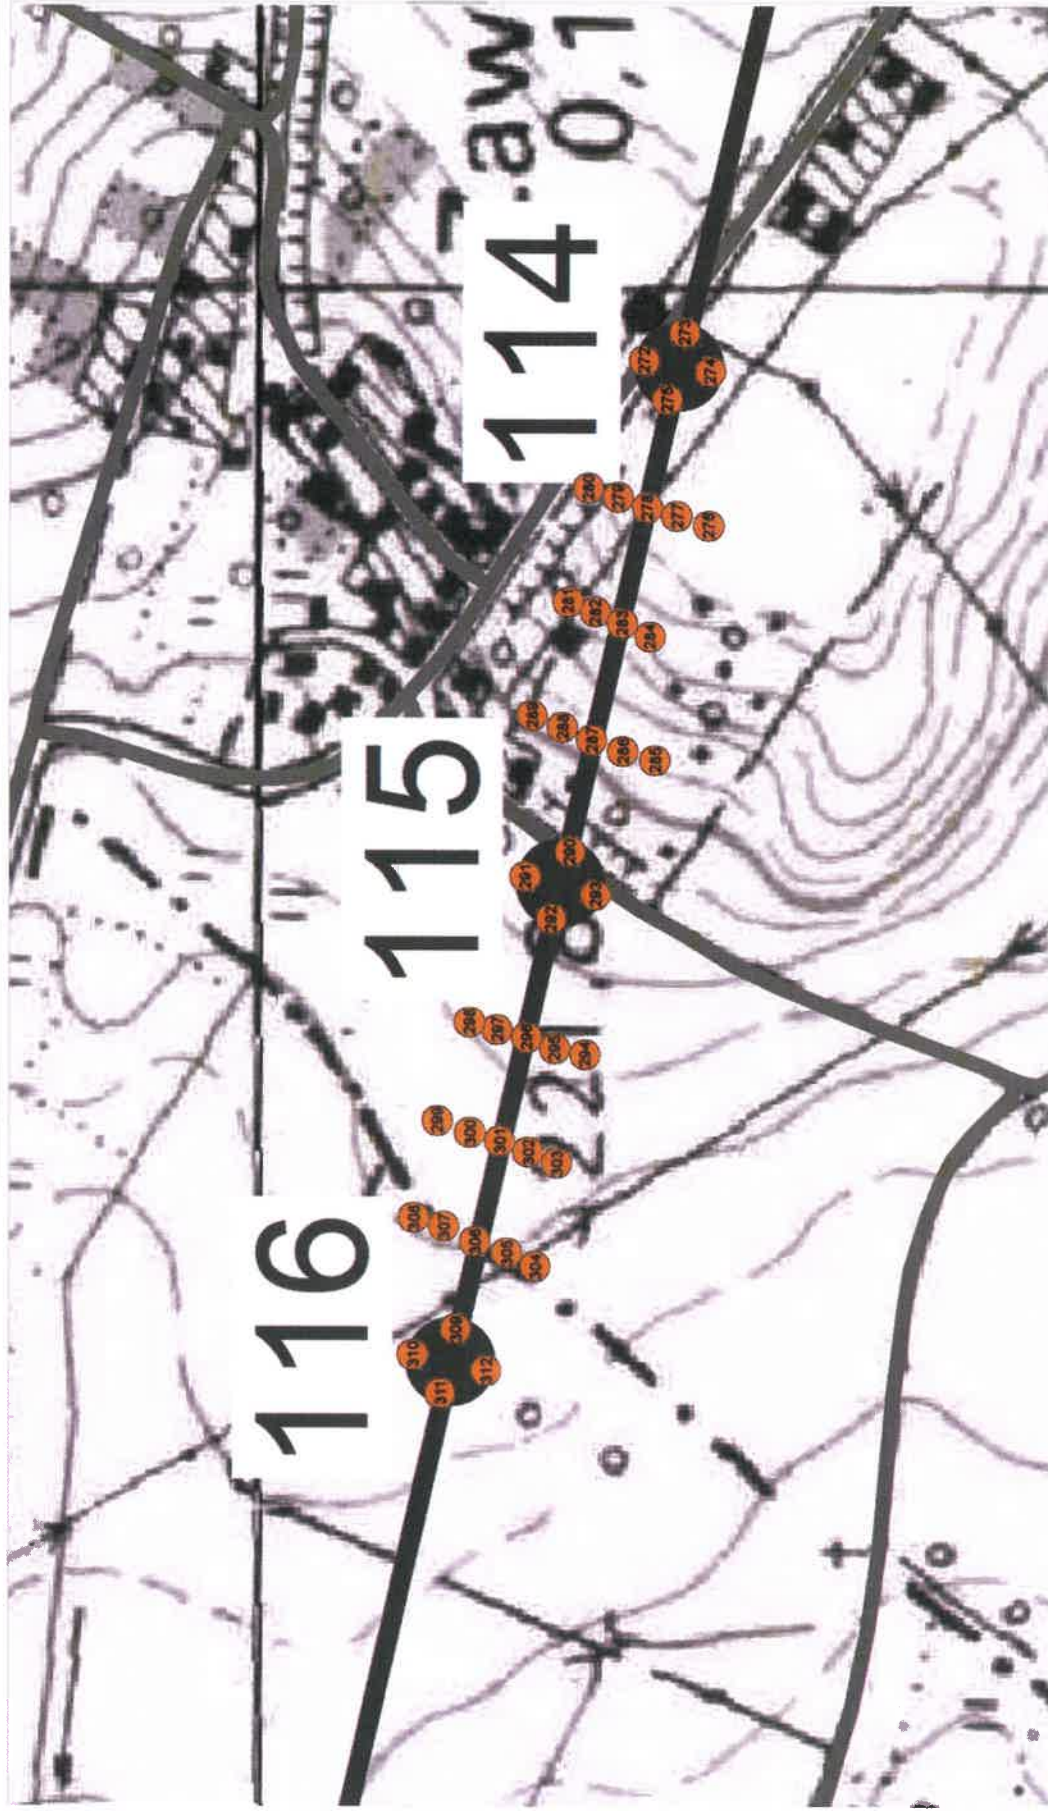


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji
Zak. nr 6: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji
Potaniec – Kielce. Przęsła 114-115-116. Mapa poglądowa.

● punkt (pion)
● pomiarowy.

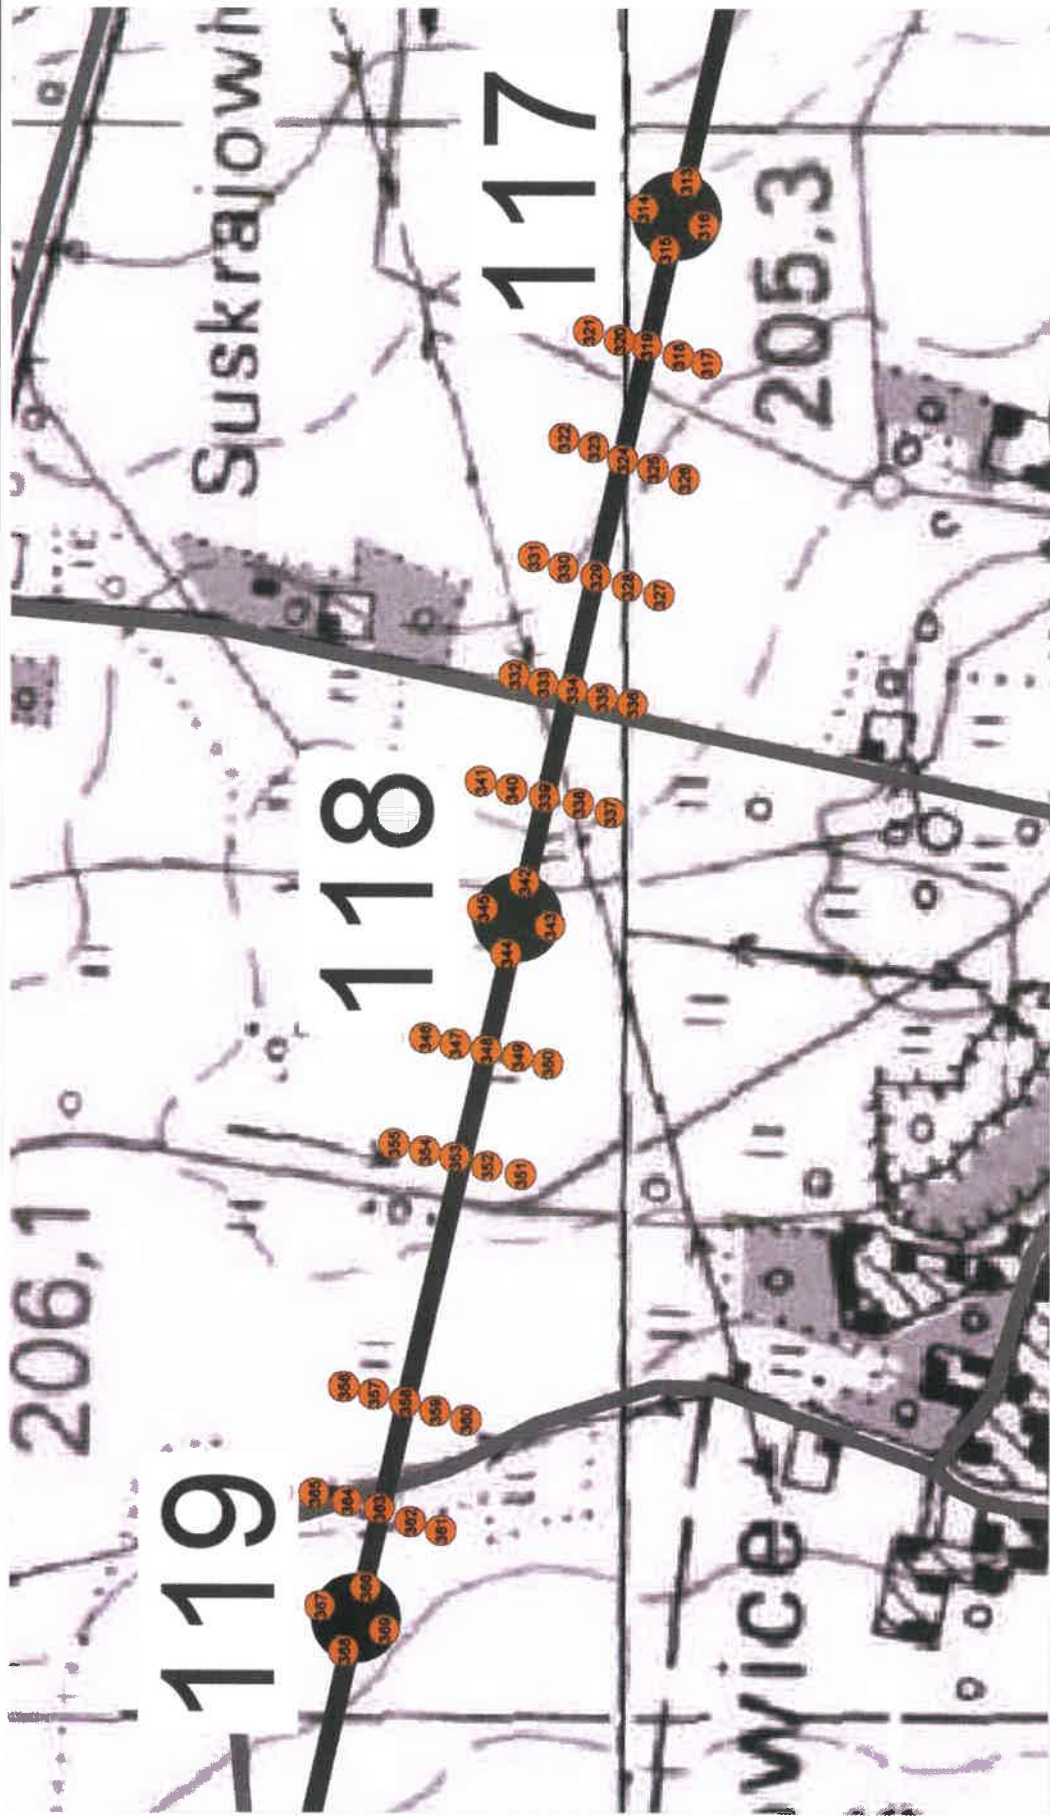


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Połaniec – Kielce. Przemia 117-118-119. Mapa poglądowa.


● punkt (pion)
● pomiarowy.

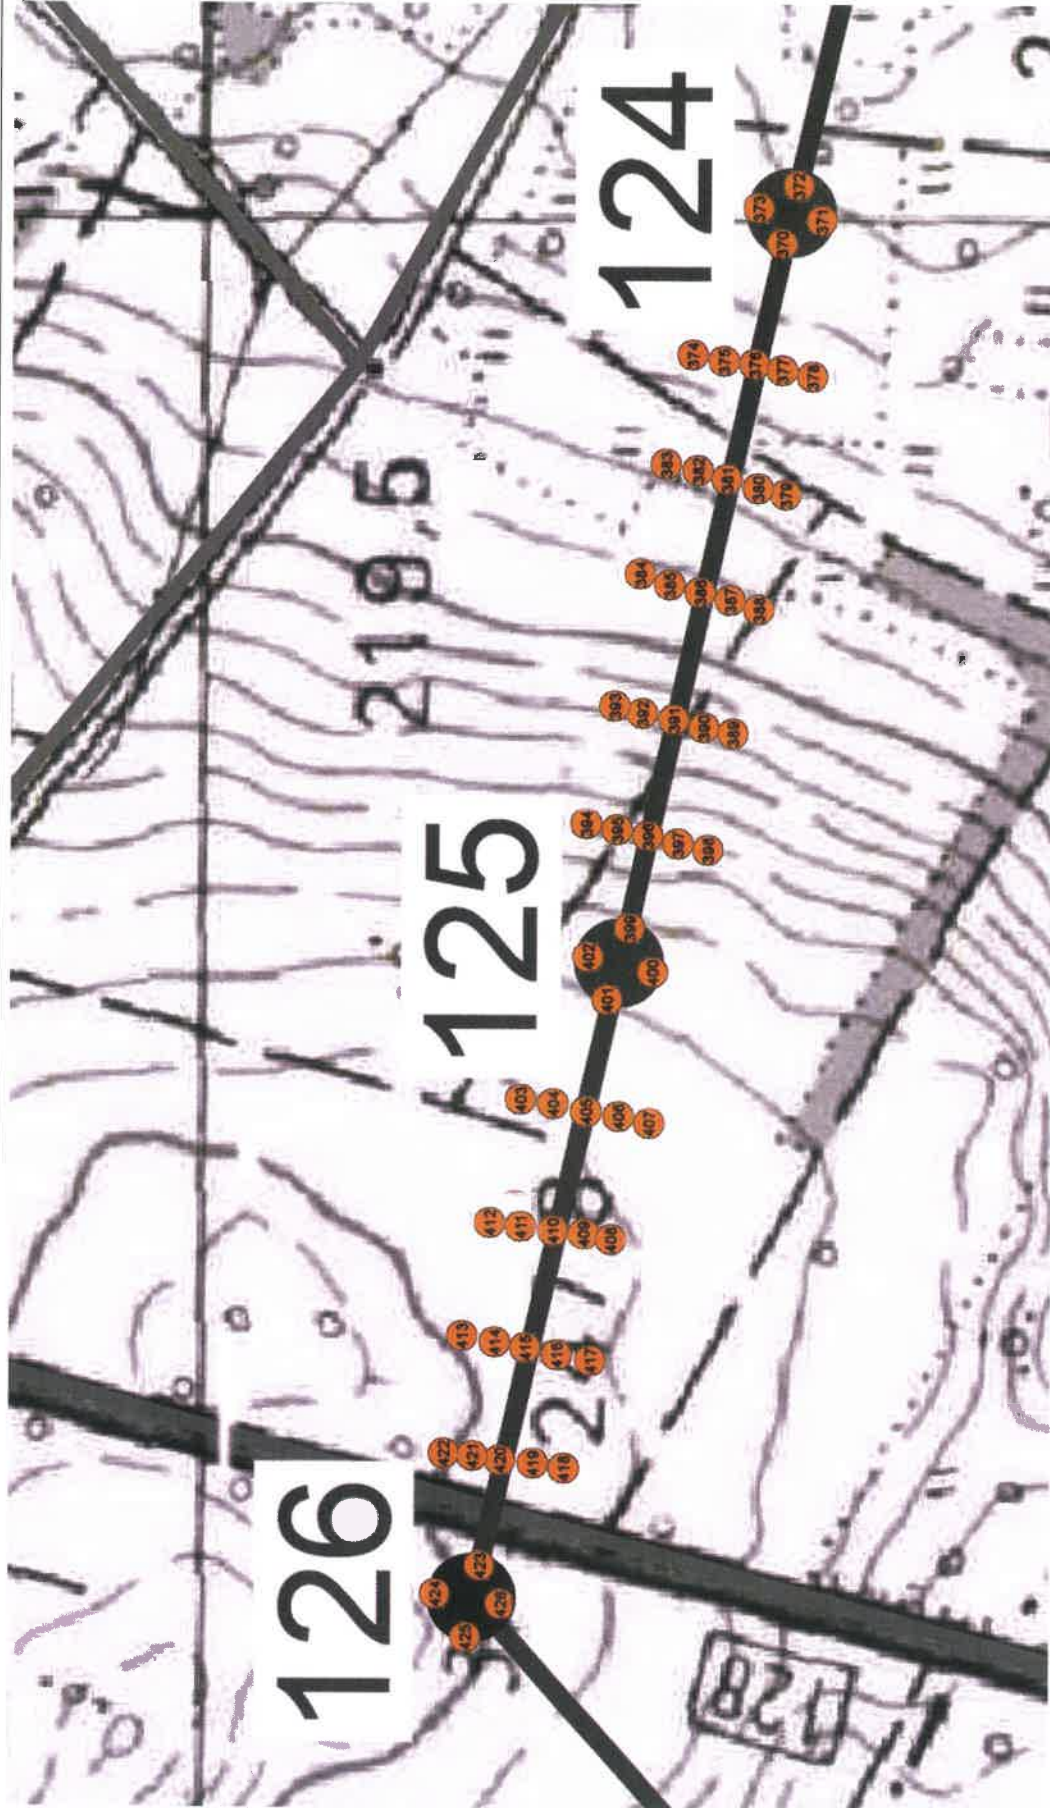


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji
Zał. nr 8: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji
Połaniec – Kielce. Przesła 124-125-126. Mapka poglądowa.
-punkt (pion) ●
-pomiarowy.

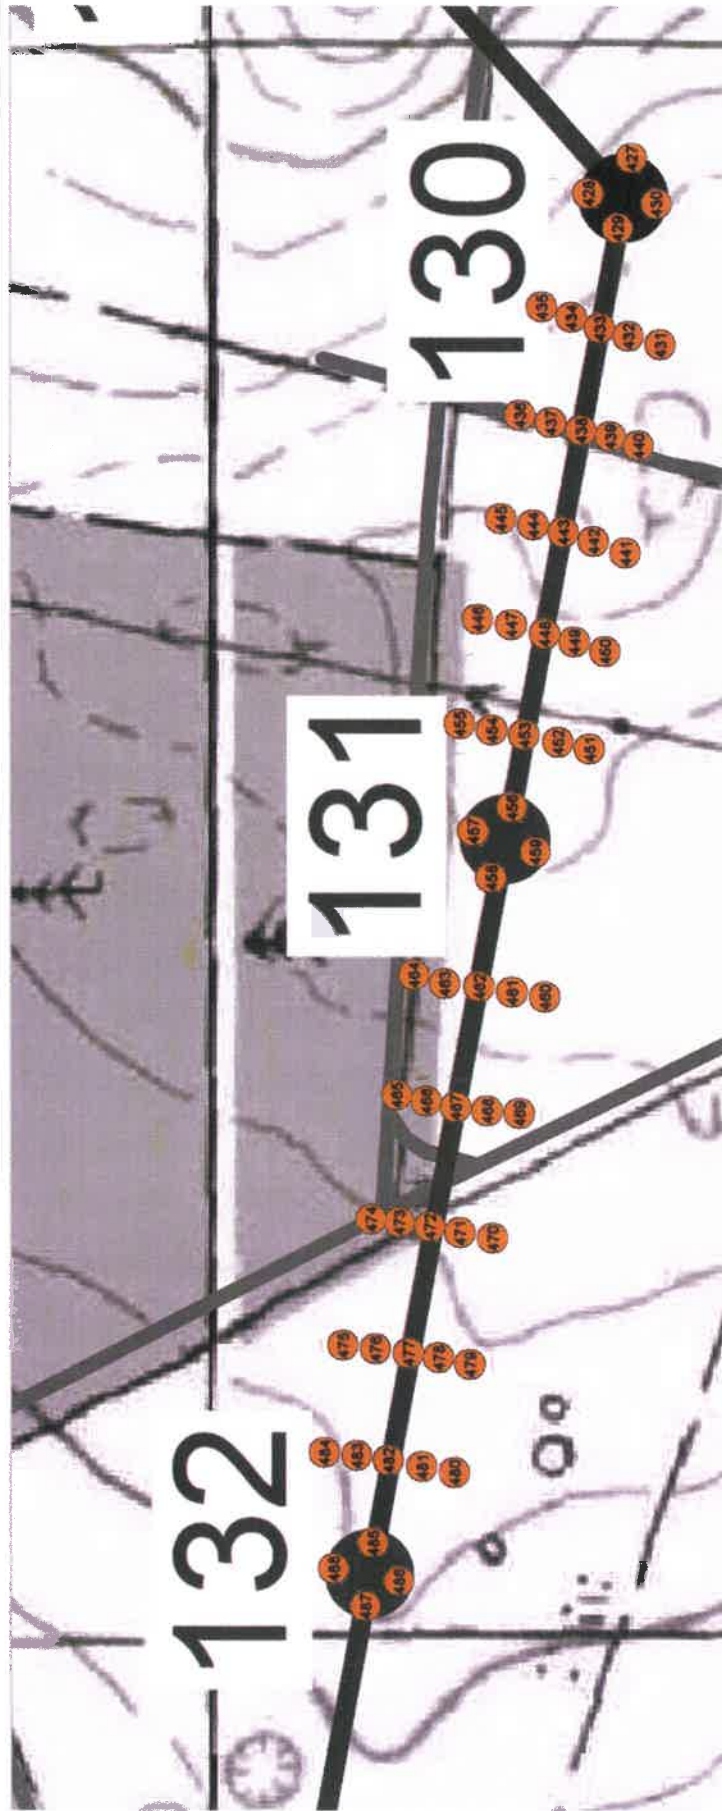


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji	
Zdł. nr 9: elektroenergetyczne). Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji	
Połaniec – Kielce. Pręśla 130-131-132. Mapa pogładowa.	
-punkt (pion)	●
-pomiarowy.	●

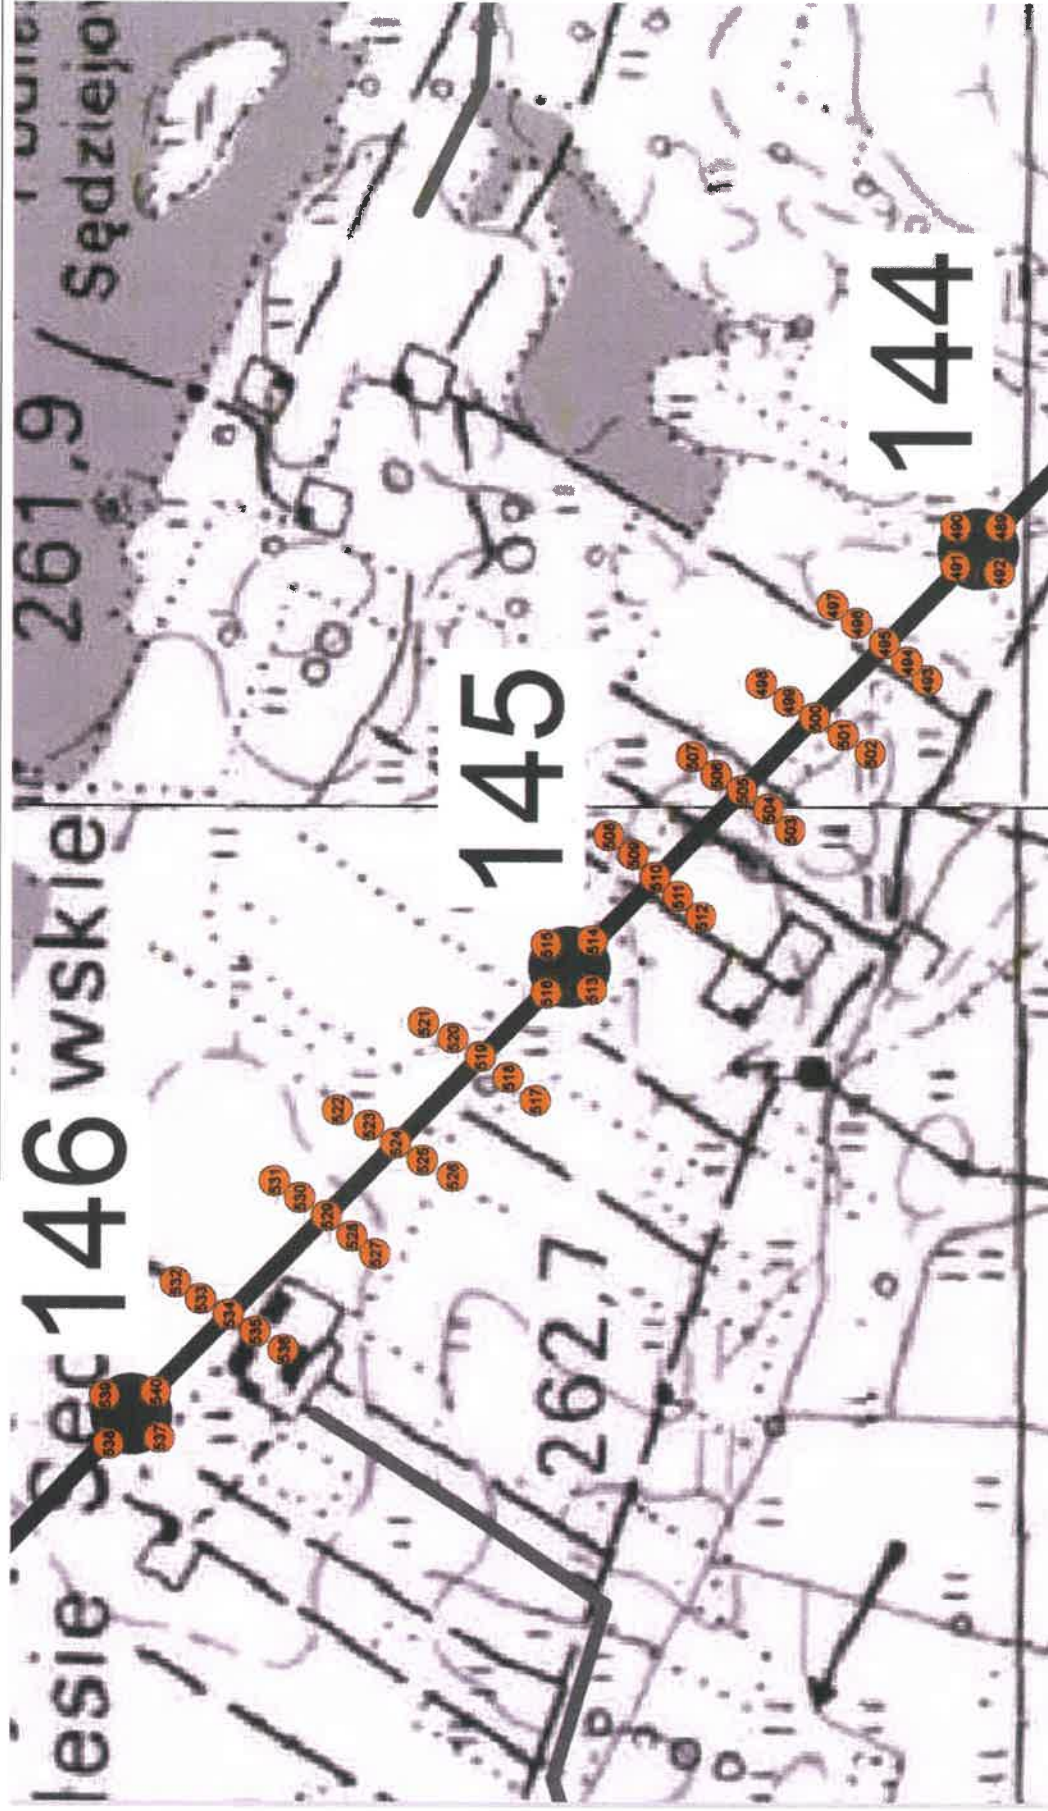

Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji
Zot nr 10: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji
Połaniec – Kielce. Przęśła 144-145-146. Mapa poglądowa.
-punkt (pion) ●
-pomiarowy.

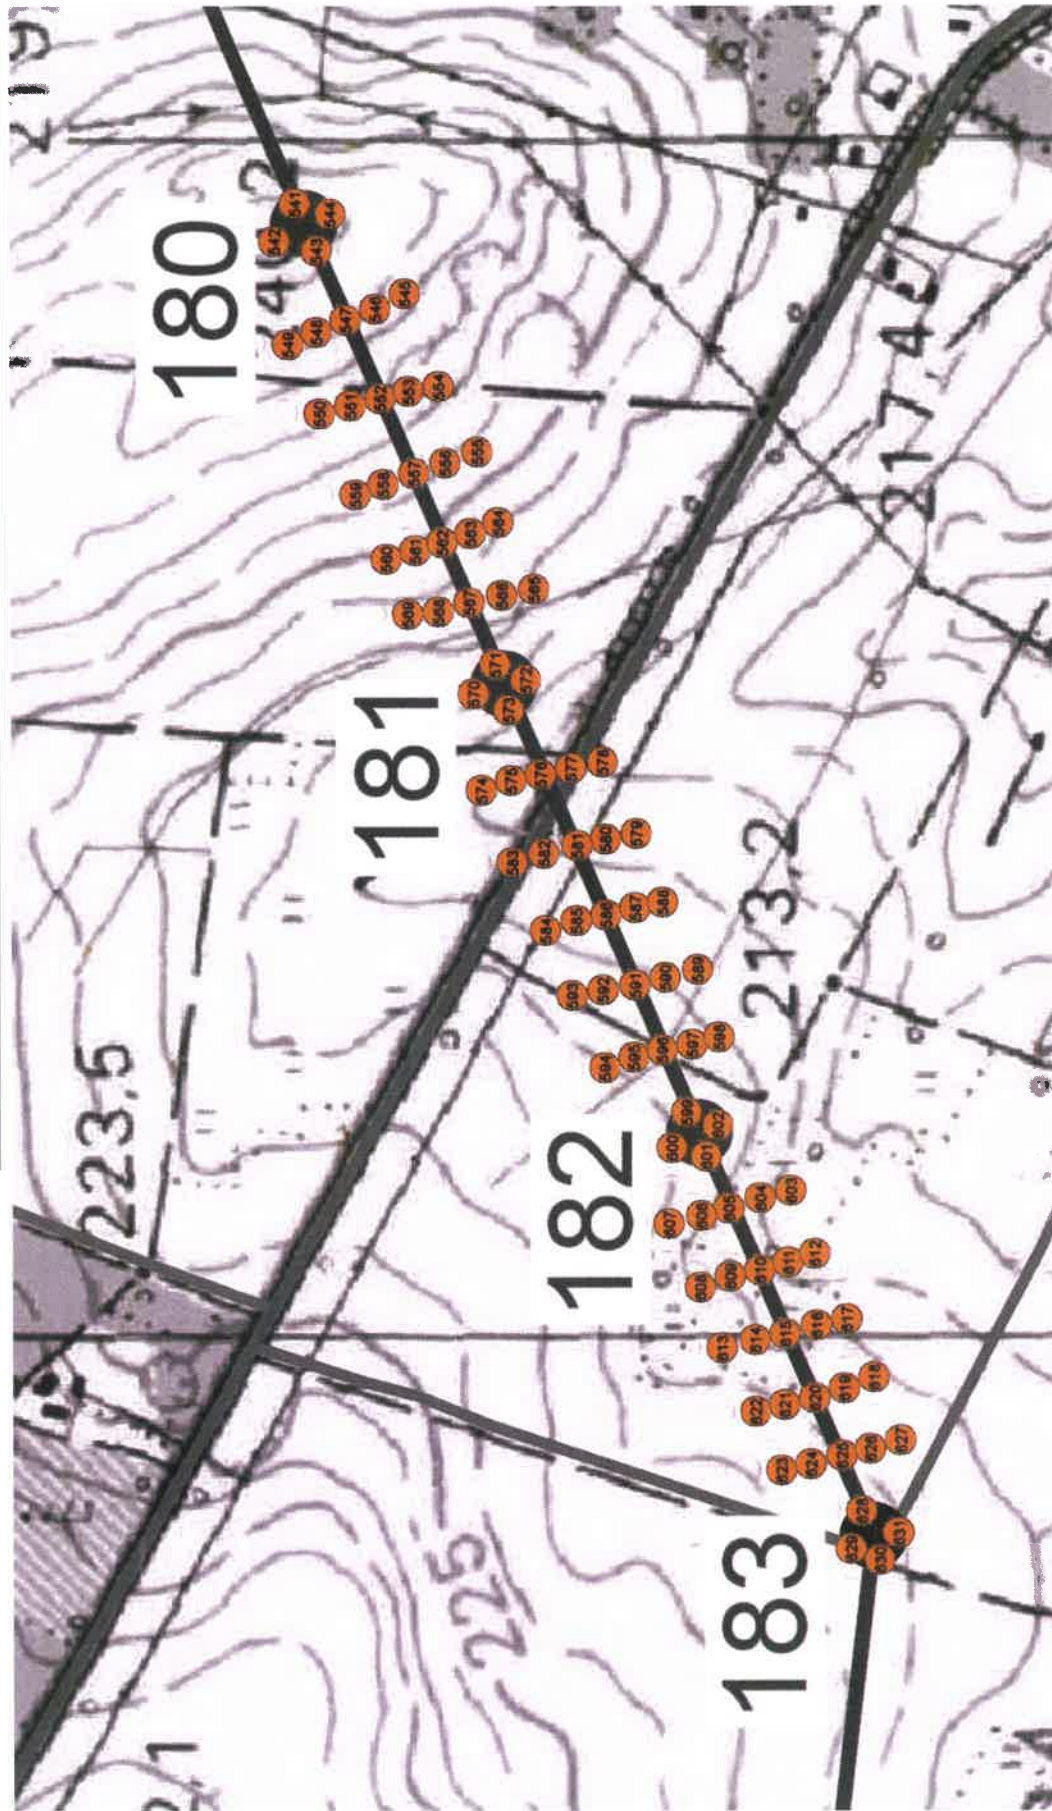


Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji	
Załącznik nr 11: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji	
Potaniec – Kielce. Przęsła 180-181-182-183. Mapa pogłówna.	
-punkt (pion)	●
-pomiarowy.	

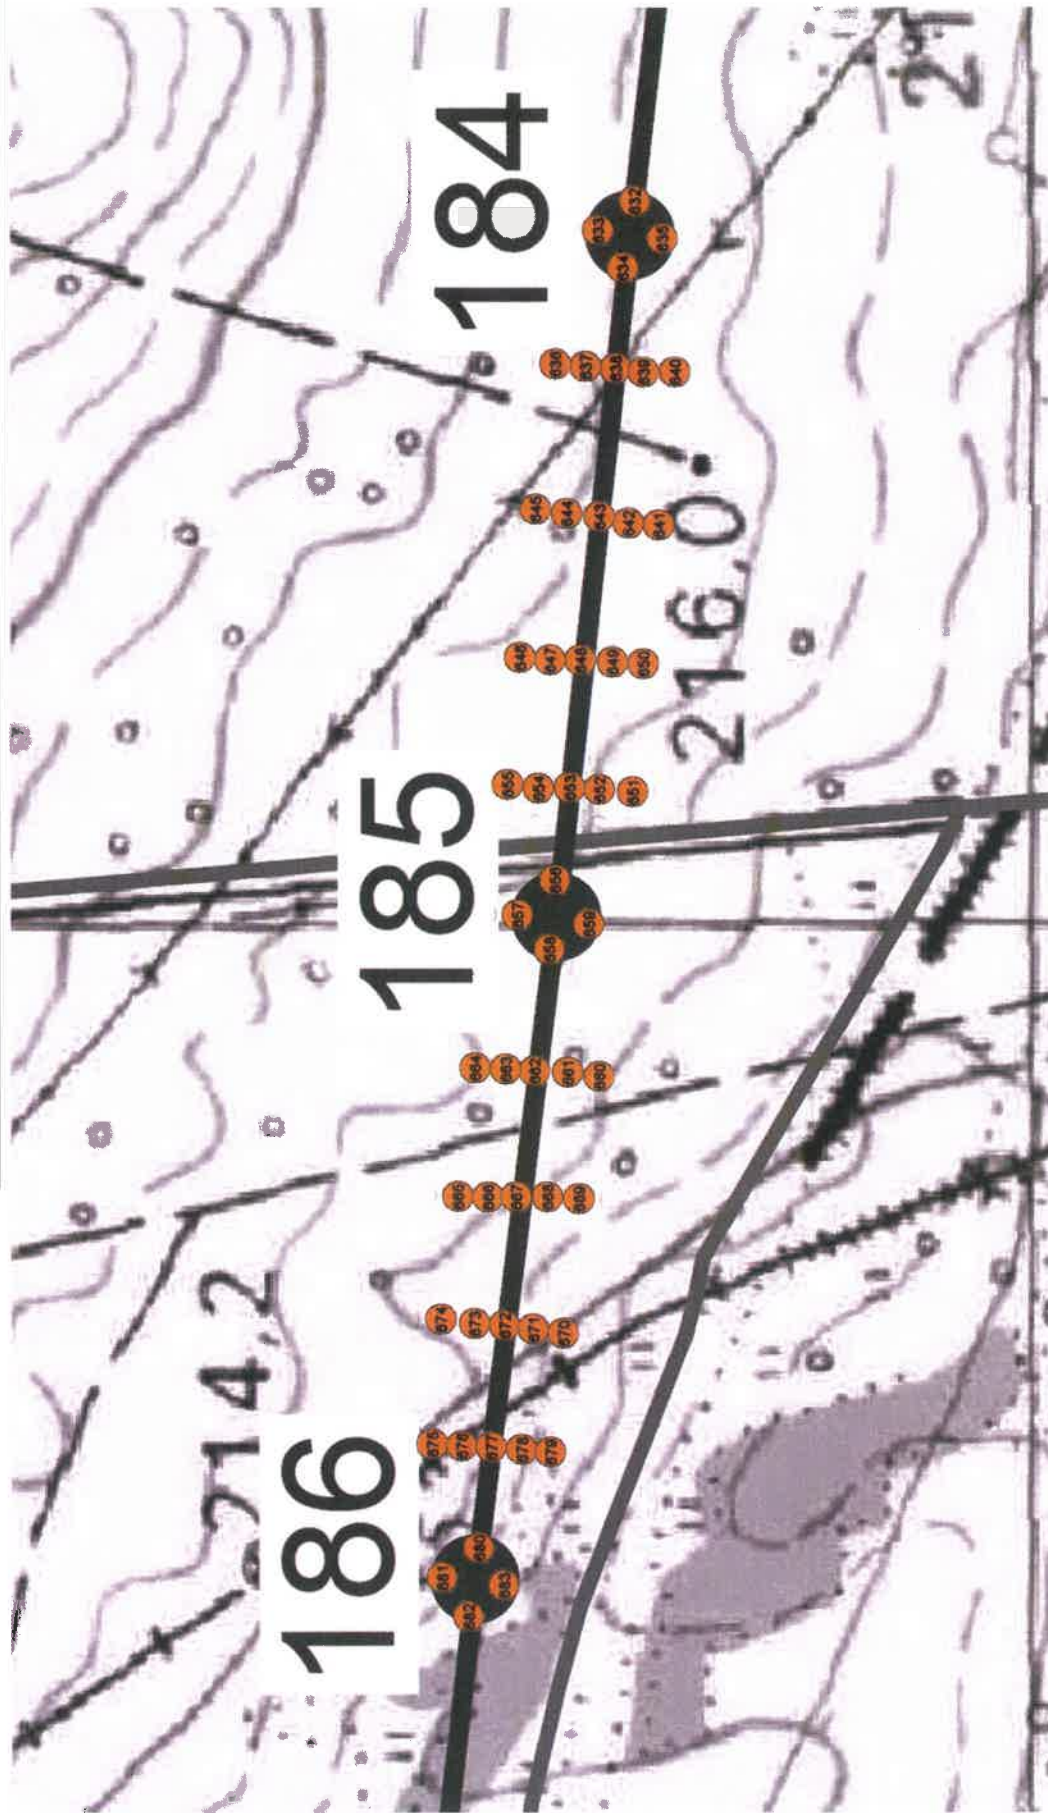

Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji	
Zof. nr 12: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji	
Połaniec – Kielce. Przęsła 184-185-186. Mapa pogładowa.	
● punkt (pion)	● pomiarowy.



Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji Zol nr 13: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Połaniec – Kielce. Przęsa 204-205-206-207. Mapa pogładowa.	
-punkt (pion)	●
-pomiarowy.	

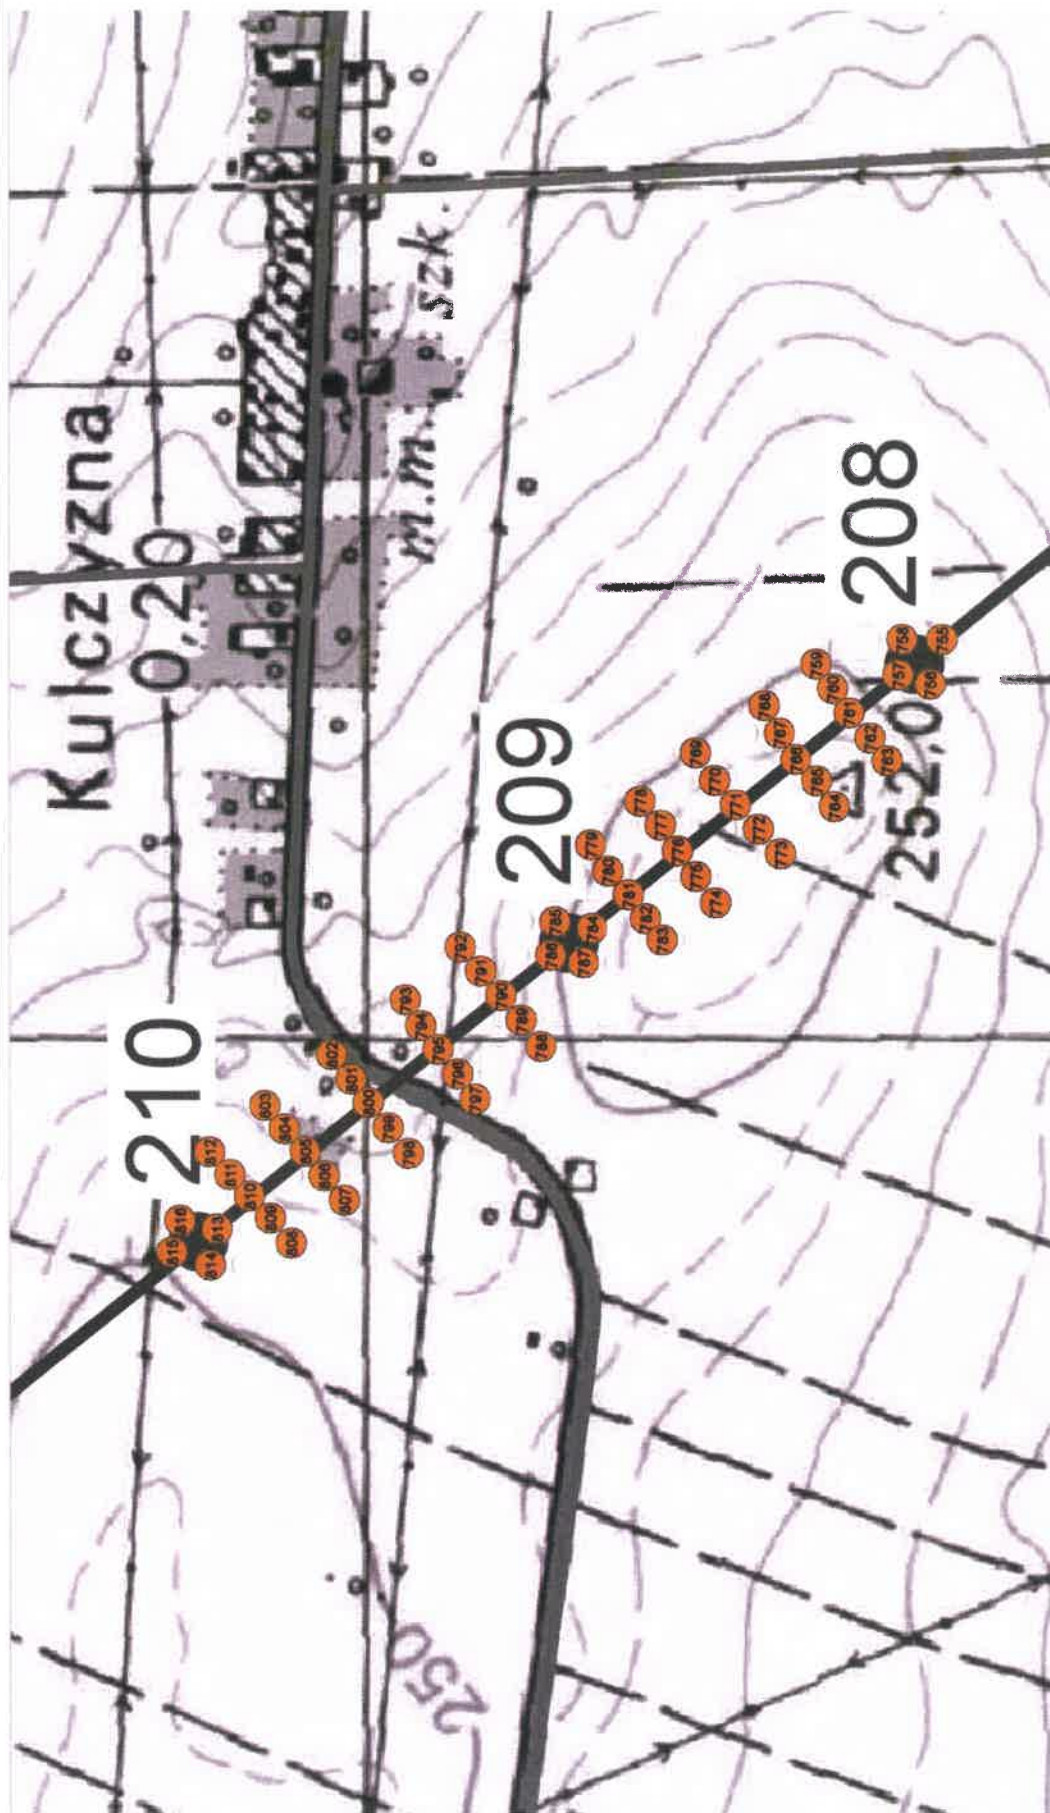

Lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji Zak. nr 14: elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Polaniec – Kielce. Przęsła 208-209-210. Mapa poglądowa.	
-punkt (pion)	●
-pomiarowy.	○